



取扱説明書

製品名称

ステップデータ入力タイプ
(パラレル I/O 入力タイプ)
ステップモータコントローラ
(サーボ DC24V)

型式 / シリーズ / 品番

JXC51/JXC61



SMC株式会社

1. 安全上のご注意	3
1.1 製品固有の注意事項	5
2 製品について	18
2.1 システム構成例	18
2.2 製品特長	19
2.3 品番体系	20
2.4 付属品	22
3 設置と初期設定	24
3.1 設置から初期設定までの流れ	24
3.2 梱包内容の確認	25
3.3 必要な物品の準備	26
3.4 コントローラの実付け	27
3.5 コントローラの配線、接続	31
3.5.1 コントローラ入力電源との接続	31
3.5.2 電動アクチュエータとの接続	36
3.5.3 ティーチングボックスまたはパソコンとの接続	36
3.5.4 PLC などとの接続	37
3.6 電源 ON アラームの確認	39
3.7 データの設定	39
3.8 試運転	40
4 運転方法	41
4.1 運転フロー	41
4.2 バッテリレスアブソリュートエンコーダの電源立ち上げ手順	42
4.2.1 立ち上げ手順概要	42
4.2.2 初めて電源を投入する場合	43
4.2.3 電源を再投入する場合	44
4.3 インクリメンタルエンコーダの電源立ち上げ手順	46
4.4 運転指示方法	47
4.5 運転例	51
4.5.1 位置決め運転	51
4.5.2 押当て運転	52
5 運転の仕組み	53
5.1 原点復帰	53
5.2 位置決め運転	54
5.3 押当て運転	54
5.4 コントローラの入力信号に対する応答時間	56

5.5	運転中の中断方法	56
6	アラーム検出	57
6.1	アラームグループの平行信号出力	57
6.2	アラーム内容、対策	58
7	トラブルシューティング	64
8	製品仕様	69
8.1	基本仕様	69
8.2	各部詳細	70
8.3	外形寸法図	71
9	技術仕様	72
9.1	電源プラグ仕様	72
9.2	平行 I/O コネクタ詳細	73
9.2.1	平行入出力仕様	73
9.2.2	平行入出力タイプ回路(NPN、PNP 仕様)	73
9.2.3	平行入出力信号詳細	74
9.3	ノーマルモード設定データ	79
9.3.1	ステップデータ	79
9.3.2	基本パラメータ	82
9.3.3	原点復帰パラメータ	85
9.3.4	拡張機能パラメータ	86
10	オプション品(別売品)	87
10.1	アクチュエータケーブル	88
10.1.1	アクチュエータケーブル品番体系	88
10.1.2	バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応	89
10.1.3	インクリメンタルエンコーダ対応	91
10.2	コントローラ設定用通信ケーブル	93
10.3	コントローラ設定ソフトウェア	93
10.4	ティーチングボックス	94



JXC51/61 コントローラ

1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO / IEC)、日本工業規格(JIS)*¹⁾ およびその他の安全法規 *²⁾に加えて、必ず守ってください。

*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems

ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems

IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)

ISO 10218: Manipulating industrial robots--Safety

JIS B 8370: 空気圧システム通則

JIS B 8361: 油圧システム通則

JIS B 9960-1: 機械類の安全性-機械の電気装置(第1部: 一般要求事項)

JIS B 8433: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

- ① **当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。**
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② **当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。**
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ **安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。**
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ **次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。**
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
 3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
 4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの2重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



JXC51/61 コントローラ

1. 安全上のご注意

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。
ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。
製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換部品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

^{*3)} 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。
ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる摩耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令(外国為替および外国貿易法)、手続きを必ず守ってください。

⚠ 注意

当社製品は、法定計量器として使用できません。
当社が製造、販売している製品は、各国計量法に関連した型式認証試験や検定などを受けた計量器、計測器ではありません。
このため、当社製品は各国計量法で定められた取引もしくは証明などを目的とした用途では使用できません。

1.1 製品固有の注意事項


配線、ケーブル／共通注意事項

⚠ 警告


- ① 調整、設置、点検、配線変更などは必ず本製品への電源供給を停止して実施してください。感電、誤動作、破損する場合があります。
- ② ケーブルは絶対に分解しないでください。また、当社指定のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- ③ 通電中はケーブル、コネクタを絶対に抜差ししないでください。

⚠ 注意

- ① 配線は正しく確実に行ってください。各端子には、取扱説明書に決められた電圧以外は印加しないでください。
- ② コネクタの接続を確実に行ってください。接続対象を十分に確認し、コネクタの向きに注意して接続ください。
- ③ ノイズ処理を確実に行ってください。ノイズが信号線にのると動作不良の原因となります。対策として強電線と弱電線の分離、配線長さの縮小などを行ってください。
- ④ 動力線や高圧線と同一配線経路で使用しないでください。動力線、高圧線から信号ラインへのノイズ、サージ混入により誤作動の恐れがあります。コントローラおよび周辺機器の配線と動力線、高圧線は別配線にしてください。
- ⑤ ケーブル類の噛込みには注意してください。
- ⑥ ケーブルは容易に動かないよう固定して使用してください。また、電動アクチュエータからのケーブル取出し部では、鋭角的にケーブルを屈曲させて固定することは避けてください。
- ⑦ ケーブルに振れ、折り目、回転、外力を加えたり、鋭角に屈曲動作させることは避けてください。感電、ケーブルの断線、接触不良、暴走等の不適合が発生する場合があります。
- ⑧ 電動アクチュエータから出ているモータケーブルは、固定してご使用ください。モータケーブルはロボットケーブルではありませんので、可動すると断線の恐れがあります。よって、図 A 部分は可動配線ダクトに収納しないでください。

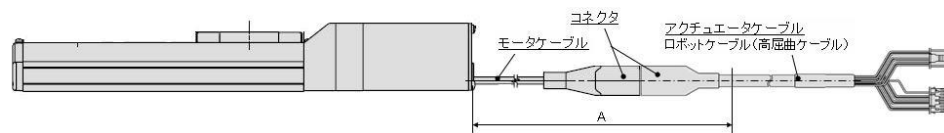

- ⑨ アクチュエータケーブルを繰返し屈曲動作する場合、“ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)”を選定してください。また、規定半径(50mm 以上)より小さい可動配線ダクトに収納しないでください。“標準ケーブル”で繰返し屈曲動作し使用しますと感電の恐れ、ケーブルの断線、接触不良、暴走等の不適合が発生する場合があります。

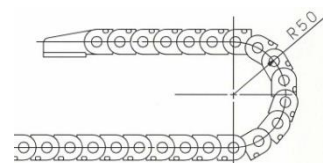

- ⑩ 配線の絶縁性をご確認ください。
絶縁不良(他の回路と混触、端子間の絶縁不良等)があると、コントローラまたは周辺機器への過大な電圧の印加または電流の流れ込みにより、コントローラまたは周辺機器が破壊する可能性があります。
- ⑪ ケーブル長さ、負荷、取付条件等により、速度、推力は変化する場合があります。
ケーブル長さ 5m を超える場合は速度、推力は 5m 毎に最大 10%低下します。
(15m の場合: 最大 20%減)

【運搬】

⚠ 注意

- ① モータやケーブルを持って運搬、引きずり等しないでください。

電動アクチュエータ／共通注意事項

■ 設計上のご注意

⚠ 警告

- ① 取扱説明書(本書および電動アクチュエータ:LE シリーズ)は必ずお読みください。
取扱説明書に記載以外の取扱いおよび仕様範囲外での使用は、破壊や作動不良の原因となりますので行わないでください。
取扱説明書に記載以外、仕様範囲外で使用した場合の損害に関して、いかなる場合も保証しません。
- ② 電動アクチュエータは機械の摺動部のこじれなどで力の変化が起こる場合、設定以上の速度での動作や衝撃を伴う動作をする危険があります。
このような場合、手足を挟まれるなど人体に障害を与え、また機械の損傷を起こす恐れがありますので、機械動作の調整と人体に損傷を与えないような設計をしてください。
- ③ 人体に特に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取付けてください。
被駆動物体および電動アクチュエータの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある場合には、人体が直接その場所に触れることができない構造にしてください。
- ④ 電動アクチュエータの固定部や連結部が緩まない確実な締結を行ってください。
特に作動頻度が高い場合や振動の多い場所に電動アクチュエータを使用する場合には、確実な締結方法を採用してください。
- ⑤ 動力源の故障の可能性を考慮してください。
動力源に故障が発生しても、人体または装置に損害を引起こさない対策を施してください。
- ⑥ 装置の非常停止時の挙動を考慮してください。
装置の非常停止をかけるか、または停電などのシステムの異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合、電動アクチュエータの動きによって、人体および機器、装置の損傷が起こらないような設計をしてください。
- ⑦ 装置が非常停止、異常停止後に再起動する場合の挙動を考慮してください。
装置の再起動により、人体または装置に損害を与えないような設計をしてください。
- ⑧ 分解、改造の禁止
本体を分解、改造(追加工含む)しないでください。けがや事故の恐れがあります。
- ⑨ 装置の非常停止として停止信号を使用しないでください。
コントローラ EMG(停止)とティーチングボックスの停止スイッチは、電動アクチュエータを減速停止させるものです。
装置における非常停止については、関連規格に適合している非常停止回路を別途設置してください。

- ⑩ 垂直使用の場合は、安全装置を組込む必要があります。
人体や機械装置に損害を与えない安全装置を組込んでください。

⚠ 注意

- ① 使用できる最大ストローク以内でご使用ください。
最大ストロークを超えたストロークで使用しますと本体が破損します。最大ストロークは各電動アクチュエータの仕様をご確認ください。
- ② 電動アクチュエータを微小ストロークで繰返し往復させる場合には、1日に1回以上または1,000回往復に1回以上フルストローク作動を行ってください。グリース切れを起こす場合があります。
- ③ 過大な外力や衝撃力が加わる使用は行わないでください。
過大な外力や衝撃力により、本体が破損します。モータを含む各部品は、精密な公差で製作されていますので、わずかな変形、位置ズレでも作動不良の原因となります。
- ④ 動作中の原点復帰は出来ません。
位置決め運転中、押当て運転中および押当て中は出来ません。
- ⑤ オートスイッチを組込んでご使用になる場合は、オートスイッチ／共通事項(Best Pneumatics No②)をご確認ください。

■ 取付け

⚠ 警告

- ① 取扱説明書はよく読んで、内容を理解した上で製品を取付け、ご使用ください。
また、いつでも使用できるよう保管してください。
- ② ねじの締付けおよび締付トルクの厳守
取付時は、推奨トルクでねじを締付けてください。
- ③ 製品には追加工をしないでください。
製品に追加工しますと強度不足となり製品破損を招き人体および機器、装置に損傷を与える原因となります。
- ④ ロッド軸芯と負荷、移動方向は、必ず一致させるよう連結してください。
一致していない場合は、送りねじおよびブッシュにこじれを生じ、摩耗、破損させる原因になります。
- ⑤ 外部ガイドを使用する場合、電動アクチュエータ可動部と負荷との連結は、ストロークのどの位置においてもこじることなく接続してください。
ボディおよびピストンロッド摺動部に物をぶついたり加えたりして傷や打痕をつけないでください。各部品は、精密な公差で製作されていますので、わずかな変形でも作動不良の原因となります。
- ⑥ 回転する部分(ピンなど)にはグリースを塗布して焼付きを防いでください。
- ⑦ 機器が適正に作動することが確認されるまで使用しないでください。
取付けや修理後に電気を接続し、適正な機能検査を行って正しい取付けがされているかご確認ください。

⑧ 片持固定の場合

片側固定、片側自由の取付状態(フランジ形、フート形、二山クレビス形、ダイレクトマウント形)で高速作動させた場合、ストローク端で発生する振動により曲げモーメントが電動アクチュエータに働き破損させる場合があります。このような場合は、電動アクチュエータ本体の振動を押さえる支持金具を設置していただくか、電動アクチュエータが振動しない状態まで速度を下げてご使用ください。また、電動アクチュエータ本体を移動させる場合や、ロングストロークの電動アクチュエータを水平かつ片側固定で取付けする場合においても、支持金具を使用していただきますようお願いいたします。

⑨ 製品本体やワーク取付けの際には、強い衝撃や過大なモーメントをかけないでください。

許容モーメント以上の外力が働くと、ガイド部のガタの発生、摺動抵抗の増加などの原因となります。

⑩ メンテナンススペースの確保

保守、点検に必要なスペースを確保してください。

■ 使用上のご注意

⚠ 警告

① 運転中にはモータ部に手を触れないでください。

表面温度が運転条件により約 90～100℃前後に上昇することがあります。また、通電だけでも表面は高温になることがあります。火傷をする恐れがありますので、通電中のモータ部には決して手や指などを触れないでください。

② 異常な発熱、発煙、発火等の状況が発生した場合、直ちに電源を遮断してください。

③ 異音や振動が発生した場合は、直ちに運転を停止してください。

製品の取付不良の可能性があり放置すると装置自体が破損する恐れがあります。

④ 運転中、モータ回転部には絶対に触れないでください。

⑤ 電動アクチュエータ、コントローラおよび関連機器の設置、調整、点検、保守に際しては、必ず各機器の電源を遮断し、作業員以外が投入復帰できないように施錠または安全プラグ等の措置に講じてください。

⚠ 注意

① コントローラと電動アクチュエータは出荷時の組合せでご使用ください。

出荷時に各電動アクチュエータのパラメータを設定出荷しています。異なる組合せの場合故障の恐れがあります。

② 運転前には以下の点検を実施してください。

- a) 電動線および各信号線の損傷の有無
- b) 各電源および信号線のコネクタのガタ、緩みの有無
- c) 取付けのガタ、緩みの有無
- d) 作動異常の有無
- e) 装置の非常停止

③ 複数の人員が作業を行う場合、その手順、合図および異常時の措置、左記措置からの復帰手順を予め定め、作業に従事している人以外に作業を監視する人を設けてください。

④ 設定速度に対し、実際の速度が負荷、抵抗の条件により満たない場合があります。

選定の際、選定方法、仕様を確認の上ご使用ください。

⑤ 原点復帰時に搬送負荷以外の負荷や衝撃、抵抗を加えないでください。

押当て原点復帰の場合には、原点位置がずれることがあります。

- ⑥ 銘板を取外さないでください。
- ⑦ 電動アクチュエータの作動確認は低速で行い、問題がないことを確認した後、所定の速度にて運転してください。

【接地】

⚠ 警告

- ② 電動アクチュエータの接地は必ず施してください。
- ② 接地は専用接地としてください。
接地工事はD種接地です。(接地抵抗 100Ω以下)
- ③ 接地はできるだけ電動アクチュエータの近くとし、接地までの距離を短くしてください。

【開梱】

⚠ 注意

- ① 現品が注文通りのものかご確認ください。
間違った製品を設置した場合、けが、破損等の恐れがあります。

■ 使用環境

⚠ 警告

- ① 以下の環境での使用は避けてください。
 1. ゴミ、ほこりが多い場所や切粉が入りそうな場所。
 2. 周囲温度が各機種仕様の仕様温度(仕様表参照)範囲を超える場所。
 3. 周囲湿度が各機種仕様の仕様湿度(仕様表参照)範囲を超える場所。
 4. 腐食性ガス、可燃性ガス、海水、水、水蒸気の雰囲気または付着する場所。
 5. 強磁界、強電界の発生する場所。
 6. 直接振動や衝撃が伝わるような場所。
 7. 塵埃の多い場所や水滴、油滴のかかる場所。
 8. 直射日光(紫外線)のあたる場所。
 9. 標高 1000m を超える場所。
放熱性および耐電圧の低下の恐れがあります。詳細につきましては当社へ問い合わせください。
- ② 切削油などの液体が直接かかる環境では使用しないでください。
切削油、クーラント液、オイルミストなどが付着する環境では、故障や摺動抵抗の増加などの原因となります。
- ③ 粉塵、塵埃、切粉、スパッタなどの異物が直接かかる環境では、カバー等を設置してください。
ガタの発生、摺動抵抗の増加などの原因となります。
- ④ 直射日光の当たる場所では、日光を遮断してください。
- ⑤ 周囲に熱源がある場合は遮断してください。
輻射熱により製品の温度が上昇することで使用温度が上昇して範囲を超える場合がありますので、カバー等で遮断してください。
- ⑥ 外部環境および運転条件などによりグリース基油の減少が促進され、潤滑性能が低下して機器寿命に影響を与える場合があります。

【保管】

⚠ 警告

- ① 雨や水滴のかかる場所、有害なガスや液体のある場所では保管しないでください。
- ② 日光の直接当たらない場所や、決められた温湿度範囲内(-10℃～60℃、35%～85%結露、氷結のないこと)で保管してください。
- ③ 保管中は振動、衝撃を与えないでください。

■ 保守、点検のご注意

⚠ 警告

- ① 分解修理は行わないでください。
発火や感電の原因になります。
- ② 配線作業や点検は、電源 OFF 後 5 分以上経過した後にテスト等電圧を確認してから行ってください。
感電の原因となります。

⚠ 注意

- ① 保守点検は取扱説明書の手順で行ってください。
取扱いを誤ると、人体の損害の発生および機器や装置の破壊や作動不良の原因となります。
- ② 機器の取外し
機器を取外す時は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認し、設備の電源を遮断してから行ってください。再起動する場合は安全であることを確認してから注意して行ってください。
- ③ 電動アクチュエータ移動子を手動で動かす場合、アクチュエータケーブルを外して行ってください。
電動アクチュエータとコントローラを接続した状態で移動子を動かした場合、モータ誘起電圧がコントローラに回り込むことによって、スムーズに電動アクチュエータを動かすことができません。また、高周波で動かした場合この誘起電圧でコントローラが故障する恐れがあります。

【給油】

⚠ 注意

- ① 初期潤滑されていますので無給油で使用できます。
給油される場合は当社に確認願います。

■ ロック付電動アクチュエータのご注意

⚠ 警告

- ① ロックの制動力を利用する制御、安全ブレーキとしては使用しないでください。
ロック付電動アクチュエータのロックは、落下防止を目的として設計されています。
- ② 垂直方向で使用する際は、ロック付電動アクチュエータの使用をお勧めします。
ロック付でない電動アクチュエータをご使用の際は、電源 OFF 時に保持力がないためワークが落下する恐れがあります。ロック付を使用しない場合は、落下しても安全上支障のない装置設計をしてください。
- ③ 落下防止とは電動アクチュエータの動作を停止させて電源を OFF した際、振動や衝撃をとまなわないう状態でワークの自重落下を防ぐことを意味します。
- ④ ロック保持の状態では衝撃を伴う荷重や強い振動をあたえないでください。
外部より衝撃を伴う荷重や強い振動が作用すると保持力の低下、ロック摺動部の破損や寿命が低下します。保持力を超えてスリップさせた場合についてもロック摺動部の摩耗が促進するため保持力の低下、ロック機構の寿命が低下しますのでご注意ください。

- ⑤ ロック部、または、その付近に液体、油脂類を塗布しないでください。
ロック摺動部に液体、油脂類が付着すると保持力が著しく低下します。
- ⑥ 製品の取付け、調整、点検時には落下防止対策を施し、十分に安全を確保した上で作業を実施してください。
取付姿勢を垂直方向とした状態でロックを解除するとワークが自重落下する恐れがあります。
- ⑦ 手動で電動アクチュエータを動かす場合(SVRE 出力信号 OFF 時)、電源コネクタ「LK RLS」端子に電源 DC24V を供給してください。
ロックを解除せずに動かした場合、ロック摺動部の摩耗が促進するため保持力の低下、ロック機構の寿命が低下しますのでご注意ください。
- ⑧ 「LK RLS」を常時接続しないでください。
通常運転時は必ず「LK RLS」の電源 DC24V の供給を停止してください。「LK RLS」に電源を供給したままですとロックが強制解除されるため、停止(EMG)時にワークが自重落下する恐れがあります。

コントローラ及び周辺機器／個別注意事項

■ 設計上のご注意／選定

⚠ 警告

- ① 規定の電圧でご使用ください。
規定以外の電圧で使用すると誤動作、破損の恐れがあります。
印加電圧が規定より低い場合は、コントローラ部の内部電圧降下により、負荷が動作しない場合がありますので、動作電圧を確認してご使用ください。
- ② 仕様範囲を超えて使用しないでください。
仕様範囲を超えて使用すると、発火、誤動作、電動アクチュエータ破損の原因となります。仕様を確認の上、ご使用ください。
- ③ 非常停止回路を設置してください。
即時に電動アクチュエータの運転を停止し、電源を遮断できるように外部に非常停止回路を設置してください。
- ④ コントローラがある確率で発生する故障、誤動作による危害、損害を防止するために、機器、装置を多重系にするフェールセーフ設計するなどのバックアップシステムを事前に構築してください。
- ⑤ コントローラおよび周辺機器の異常な発熱、発煙、発火などにより、火災や人体の危険が予想される場合、本体ならびにシステムの電源を即座に遮断してください。

■ 取扱い上のご注意

⚠ 警告

- ① コントローラ内部およびコネクタ部に手を触れないでください。
感電、故障の原因となります。
- ② 濡れた手で操作、設定をしないでください。
感電の原因となります。
- ③ 損傷、部品が欠けている製品は使用しないでください。
感電、発火、けがの原因となります。
- ④ 電動アクチュエータとコントローラは指定された組合せでご使用ください。
電動アクチュエータもしくはコントローラ故障の原因となります。
- ⑤ 電動アクチュエータ動作時は、ワークに挟まれたり、接触しないように注意してください。
けがの恐れがあります。
- ⑥ ワーク移動範囲の安全確認を行った後に、電源を接続、または電源スイッチをONしてください。
ワークが移動することで、事故の原因となります。
- ⑦ 通電中や電源遮断後しばらくの間高温となるため、本体に触れないでください。
高温によるやけどの恐れがあります。
- ⑧ 取付け、配線、点検作業は、電源遮断後5分以上経過した後にテスト等で電圧を確認してから行ってください。
感電、発火、けがの原因となります。
- ⑨ 埃、粉塵、水、薬液、油の飛散する場所では使用しないでください。
故障、誤動作の原因となります。
- ⑩ 磁界が発生している場所では使用しないでください。
誤作動、故障の原因となります。
- ⑪ 可燃性ガス、爆発性ガス、腐食性ガスの環境では使用しないでください。
発火、爆発、腐食の恐れがあります。
- ⑫ 直接日光や熱処理炉等、大きな熱源からの輻射熱が加わらないようにしてください。
コントローラまたは周辺機器の故障の原因となります。
- ⑬ 温度サイクルがかかる環境下では使用しないでください。
コントローラまたは周辺機器の故障の原因となります。
- ⑭ サージ発生源がある場所では使用しないでください。
大きなサージ電圧を発生させる装置(電磁式リフター、高周波誘導炉、モータなど)がある場合、コントローラおよび周辺機器内部回路素子の劣化または破壊の恐れがありますので、発生源のサージ対策を考慮頂くと共にラインの混触をさけてください。
- ⑮ 外部からの振動や衝撃が伝わらない環境にてご使用ください。
誤作動、故障の原因となります。
- ⑯ リレー、電磁弁をコントローラと組合せて使用する場合は、サージ吸収素子内蔵タイプの製品をご使用ください。

■ 取付け

⚠ 警告

- ① **コントローラ、周辺機器は不燃物に取付けてください。**
可燃物への直接取付け、また可燃物近くへの取付けは発火の原因となります。
- ② **振動、衝撃のない場所**に取付けてください。
誤作動、故障の恐れがあります。
- ③ **コントローラ、周辺機器の使用温度が仕様**に示す範囲以内となるように冷却の配慮をお願いします。
また、**本体の各側面と構造物や部品とは50mm以上距離**を設けて取付けしてください。
コントローラまたは周辺機器の故障、発火の原因となります。
- ④ **大型の電磁接触器やノーヒューズ遮断機などの振動源と、コントローラ、周辺機器は別パネルにする**か離して取付けてください。
- ⑤ **コントローラおよび周辺機器は平らな面**に取付けてください。
取付け面に凹凸や歪みがあると、ケース等に無理な力が加わり故障の原因となります。

■ 配線

⚠ 警告

- ① **ケーブルは、傷つけたり、重いものを載せたり、挟込んだり、繰返しの曲げや引張力が加わらないよう**にしてください。
感電、発火、断線の原因となります。
- ② **誤配線をしないでください。**
誤配線の内容によっては、コントローラまたは周辺機器が破壊する可能性があります。
- ③ **配線作業は通電中に行わないでください。**
コントローラまたは周辺機器が破損し誤動作する可能性があります。
- ④ **運搬時は、ケーブルを持たないでください。**
けが、故障の原因となります。
- ⑤ **動力線や高圧線と同一配線経路で使用しないでください。**
動力線、高圧線から信号ラインへのノイズ、サージ混入により誤動作の恐れがあります。
コントローラおよび周辺機器の配線と動力線、高圧線は、別配線にしてください。
- ⑥ **配線の絶縁性をご確認ください。**
絶縁不良(他の回路と混触、端子間の絶縁不良等)があると、コントローラまたは周辺機器への過大な電圧の印加または電流の流込みによりコントローラまたは周辺機器が破壊する可能性があります。

■ 電源

⚠ 注意

- ① 線間および大地間ともノイズの少ない電源としてください。
ノイズの多い場合は絶縁トランスを接続してください。
- ② コントローラ入力電源と平行入出力信号用電源は、系統を分離して配線を行ってください。
- ③ 雷によるサージ対策を行ってください。この時、雷用サージアブソーバの接地とコントローラ及び周辺機器の接地とは分離してください。

■ 接地

⚠ 警告

- ① コントローラのノイズ耐性を確保するため接地は必ず施してください。
感電、もしくは発火の原因となります。
- ② 接地は専用接地としてください。
接地工事はD種接地です。(接地抵抗100Ω以下)
- ③ 接地はできるだけコントローラまたは周辺機器の近くとし、接地までの距離を短くしてください。
- ④ 接地により誤動作するようなことがある場合は、接地と切離してください。

■ 保守、点検のご注意

⚠ 警告

- ① 保守点検を定期的実施してください。
配線、ねじの緩みが無いことをご確認ください。
システム構成機器の誤動作の原因となる可能性があります。
- ② 保守点検完了後に適正な機能検査を実施してください。
正常に装置、機器が動作しないなど、異常の場合は運転を停止してください。
意図しない誤動作により、安全が確保できなくなる可能性があります。
非常停止指示を与え、安全確認を行ってください。
- ③ コントローラおよび周辺機器の分解、改造、修理はしないでください。
- ④ コントローラ内部に導電性異物や可燃性異物を混入しないでください。
発火、爆発の原因となります。
- ⑤ 絶縁抵抗試験および絶縁耐圧試験は行わないでください。
- ⑥ 保守スペースを確保してください。
保守点検に必要なスペースを考慮した設計をしてください。

バッテリーレスアブソリュートエンコーダ使用時の個別注意事項

⚠ 警告

① 強磁界の環境では使用しないでください。

本バッテリーレスアブソリュートエンコーダは磁気センサを使用しています。

そのためアクチュエータのモータ部を強磁界環境で使用すると、誤動作や故障が発生いたします。


主な状況としては、

- ・搬送能力(推力、速度)の低下
- ・位置ズレによるワークへの衝突より、アクチュエータの破損などが発生します。

アクチュエータのモータ部に磁束密度 1mT 以上の磁場をかけないように設置してください。

(例 1)


オートスイッチ付きエアシリンダ(CDQ2)と並べて設置する場合は、40mm 以上の間隔を空けてください。

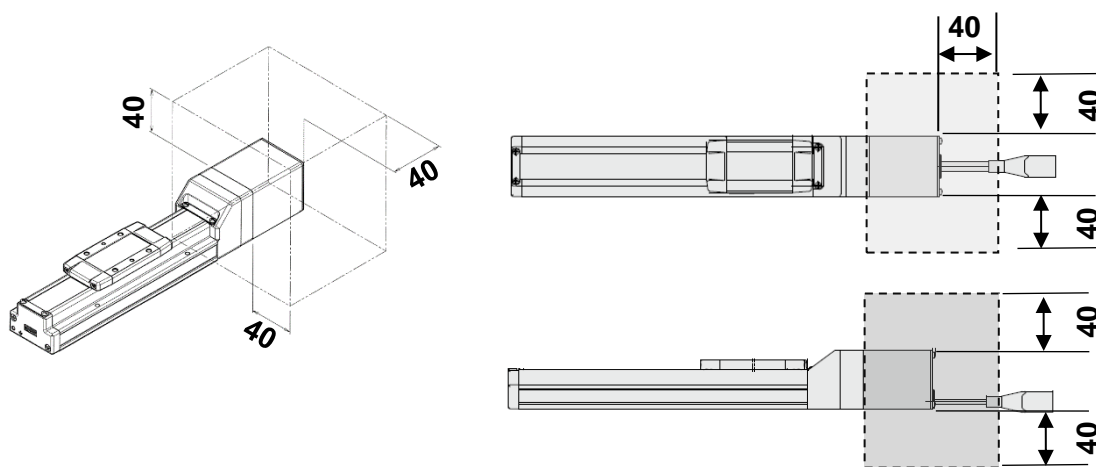


エアシリンダ設置禁止領域

(例 2)

オートスイッチ用マグネット搭載の電動アクチュエータ LEY(G)、LE□F シリーズを並べて設置する場合は、マグネットが通過する位置に対して 40mm 以上の間隔を空けてください。

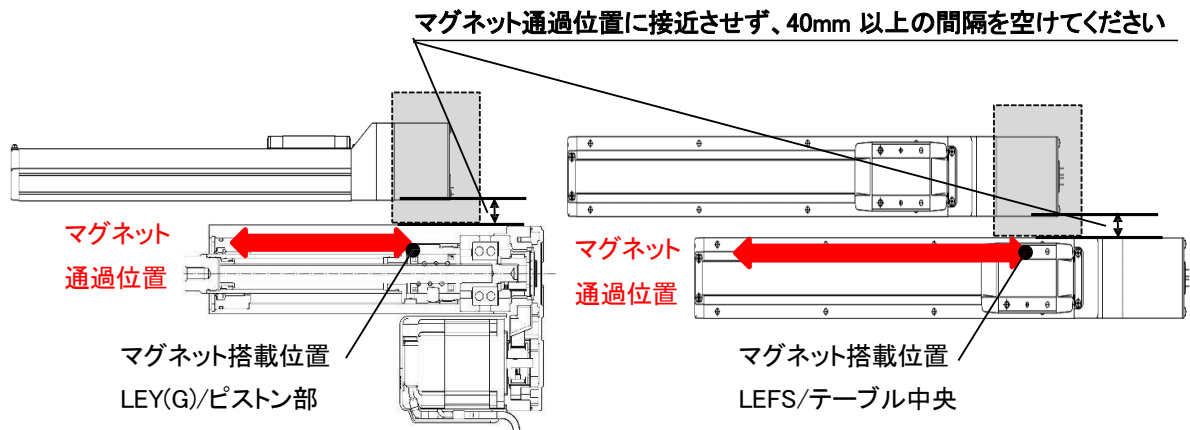

電動アクチュエータのモータ同士を接近して使用することは可能です。

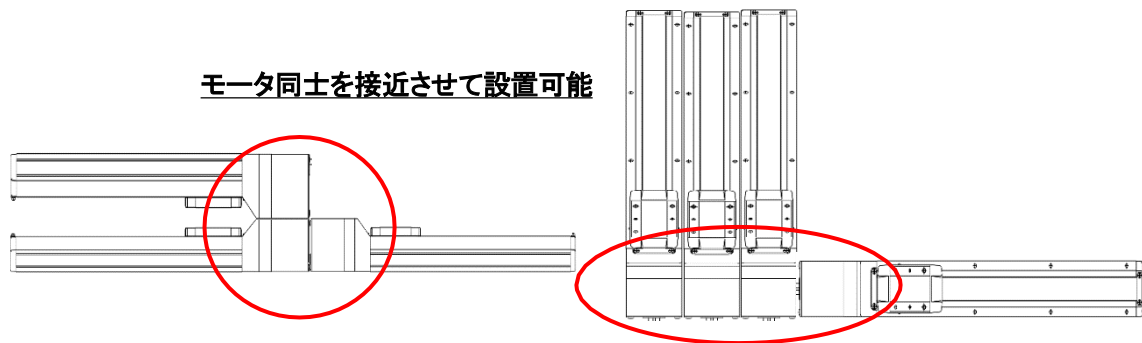

- ① **コントローラとアクチュエータ間のコネクタ接続に緩みがないことを確認ください。**
モータ動力線に接触不良が発生すると、モータへの電力不足により保持力が低下します。
これにより、垂直運転の場合、アクチュエータ可動部が下降します。
(このときロック付きアクチュエータでもロックが働きません。)
また、接触不良よって発生するサージ電圧によりコントローラが破損する場合があります。
- ② **コントローラの周囲温度はアクチュエータの使用条件によっては 55℃で使用できません。**
バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応 LEY40 および LEYG40 シリーズにて、
垂直搬送重量が下記重量以上となる場合は、コントローラ周囲
温度を 40℃以下で使用ください。コントローラの発熱により故障します。
LEY40□EA: 9kg、LEY40□EB: 19kg、LEY40□EC: 38kg
LEYG40□EA: 7kg、LEYG40□EB: 17kg、LEYG40□EC: 36kg

⚠注意

① 電源はアクチュエータ停止時に投入してください。

電源投入時にコントローラはアブソリュートエンコーダから絶対位置データの通信を行いません。
そのため、アクチュエータが外力等で移動中に、コントローラの電源を投入すると、絶対位置データの取得を失敗し、アラームが発生します。

② コントローラを初めて使用する時はアラームリセットを行なってください。

初めてコントローラに電源を投入したとき、またはアクチュエータやモータを交換したときに、「アブソ ID 不一致」アラーム (code: 01-153) が発生した場合はアラームリセットを行ってください。
これにより、アブソリュートエンコーダ固有の ID 番号がコントローラへ再登録されます。
アラームリセット後にサーボオンを行ない、原点復帰を実施いただくことで、使用いただけるようになります。


③ ブランクコントローラとバッテリーレスアブソエンコーダ付アクチュエータを使用する場合は、ブランクコントローラに、バッテリーレスアブソエンコーダ付アクチュエータ用のパラメータを書込んで使用してください。
アクチュエータタイプが一致していても、エンコーダおよびモータ仕様が一致していないアクチュエータのパラメータを書き込むと、サーボオン時や運転中に異音や振動が発生して正常に動作いたしません。
異なる仕様のアクチュエータ用パラメータを書き込んだ場合は、JXC-BCW を用いてバッテリーレスアブソエンコーダ付アクチュエータ用パラメータを再度書込みしてください。

アクチュエータの注意事項は、ご使用のアクチュエータの取扱説明書をご確認願います。

2 製品について

2.1 システム構成例

コントローラを使用したシステム構成例を以下に示します。

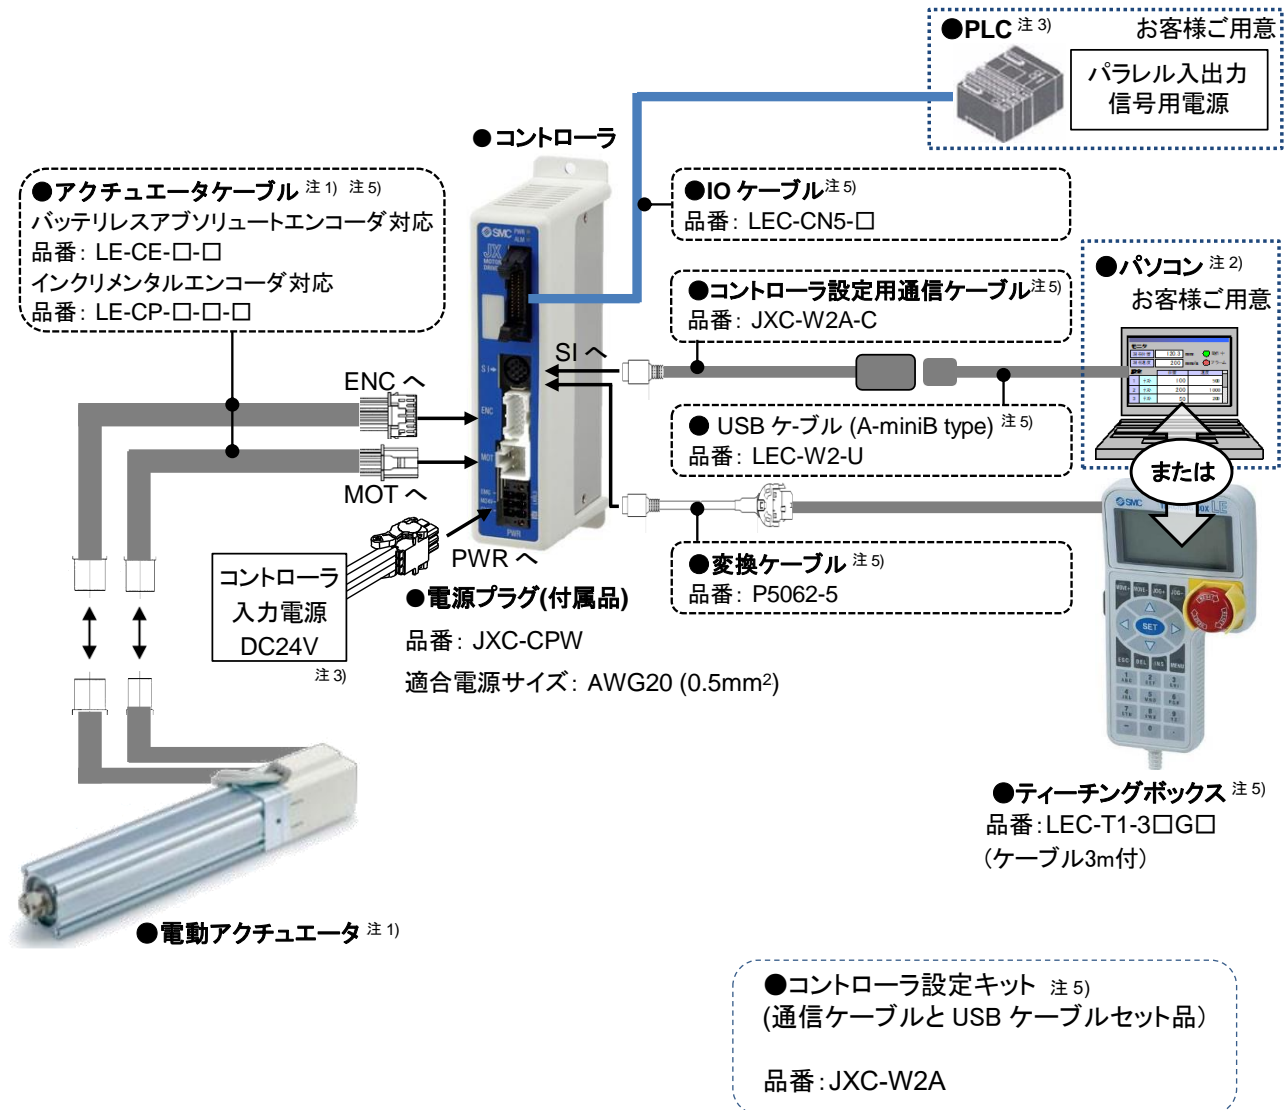

注 1) 電動アクチュエータのセット品番にてご発注いただいた場合のみ同梱されています。

注 2) コントローラ設定ソフトは、最新のバージョンをご使用ください。また、コントローラ設定ソフトは、当社のホームページよりダウンロード願います。<http://www.smcworld.com/>

注 3) コントローラ入力電源 DC24V と平行入出力信号用電源 DC24V は別々に電源をご用意ください。

注 4) パソコンはお客様にて別途ご用意ください。

注 5) オプション製品です。

警告

配線方法については、**3.5 コントローラの配線、接続**をご確認ください。
配線、ケーブルを取扱う際には、**1.1 製品固有の注意事項**をご確認ください。
パソコンとコントローラ設定用通信ケーブルは、USBケーブルで接続してください。
変換ケーブルには、ティーチングボックス以外の機器を接続しないでください。
また、ティーチングボックスは、パソコンに直接接続しないでください。
指定機器以外との接続や誤接続をした場合、コントローラやパソコンが発火・破損する可能性があります。

2.2 製品特長

コントローラの主な機能を以下に示します。

● 電動アクチュエータ制御

サーボ制御により電動アクチュエータに対して位置決め運転と速度、推力指定運転を行うことができます。

● 推力指定運転

電動アクチュエータの把持力や押付力を制御することができます。

● 原点復帰の自動シーケンス機能

原点復帰指示端子(専用端子)により1信号で原点復帰が可能です。

● アラーム検出機能

異常状態を自己検出し、シリアル通信やパラレル I/O 端子から異常状態を外部へ出力します。

また、アラームはコントローラ内部メモリに履歴を保存します。

● 64 パターンの位置決め／押当て運転可能

パラレル I/O 入力により指定される運転パターンに従って、電動アクチュエータを制御します。

運転パターンは、個別に設定することが可能です。

● エリア出力機能

電動アクチュエータの位置がステップデータ“エリア 1”、“エリア 2”によって指定される位置範囲内に存在する時、エリア出力端子が ON します。

● データ入力手段

コントローラ設定ソフトウェアをインストールしたパソコンか、ティーチングボックスとのシリアル通信により、各パラメータの設定や状態のモニタ、テスト運転、アラームリセットを行うことができます。

● イージーモードとノーマルモード

コントローラ設定ソフトウェアとティーチングボックスには、速度、位置などを設定するだけで簡単に動作させることができるイージーモードと、さらに細かく設定できるノーマルモードが選択できます。

● バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応

バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応電動アクチュエータを使用時、絶対位置を検出できるため、電源投入時からアクチュエータの位置が把握でき、それにより、原点復帰を行わずに運転が可能となっています。

⚠ 注意

実際に装置を立ち上げる際や故障が生じた時は、本書以外の電動アクチュエータ、ティーチングボックス、コントローラ設定ソフトウェア等の説明書も併せてご確認ください。

本書は、必要に応じてすぐ再読できる場所に保管してください。

2.3 品番体系

型式表示方法を以下に示します。

JXC□1□□-□



*: 電動アクチュエータ型式: 「LE」(電動アクチュエータ型式)から「ストローク長」/「揺動確度」までを記載

ストロークタイプアクチュエータ例 (バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応)
LEFS25EB-100B-R3CM1T の場合、「LEFS25EB-100」を記載

(インクリメンタルエンコーダ対応)
LEFS25B-100B-R3C517 の場合、「LEFS25B-100」を記載

揺動タイプアクチュエータ例 (バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応)
LER50EK-2L-R3CM1T の場合、「LER50EK-2」を記載

(インクリメンタルエンコーダ対応)
LER50K-2L-R3C517 の場合、「LER50K-2」を記載

** : ブランクコントローラ仕様(BC)のコントローラは、アクチュエータ固有のデータが書き込まれていない製品です。


本製品に使用するにあたり、専用ソフトウェア(ACT Controller2, JXC-BCW)により、組み合わせて使用するアクチュエータ固有のデータを書き込んでいただく必要があります。

⚠注意

コントローラのみでも、電動アクチュエータ仕様を設定出荷しています。
コントローラと電動アクチュエータの組合せが正しいか必ずご確認ください。

<使用前には必ず以下をご確認ください>

- ①電動アクチュエータとコントローラ記載の電動アクチュエータ品番の一致
- ②パラレル入出力仕様(NPN、PNP)

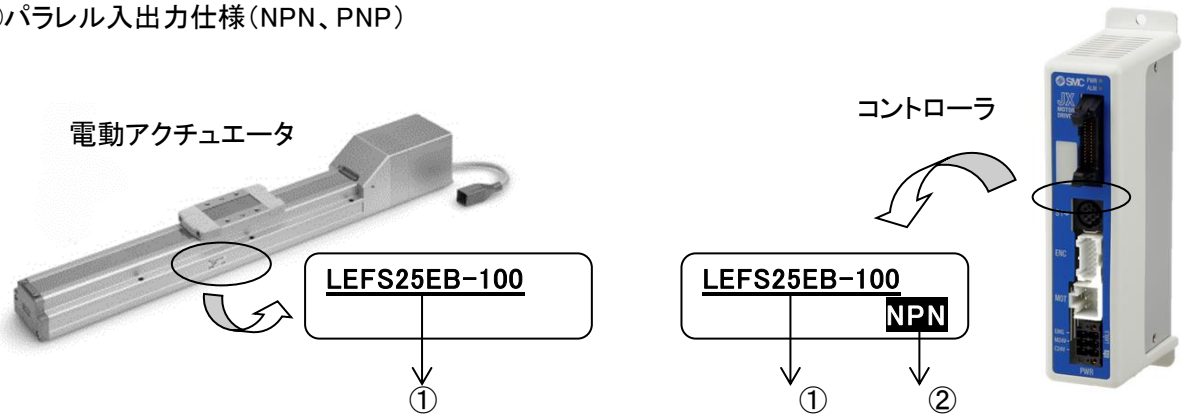

2.4 付属品

I/O ケーブル


LEC-CN5-□

1: 1.5m	I/Oケーブル長さ
3: 3m	
5: 5m	



コネクタ ピン No.	線芯 対 No.	絶縁体 の色	ドット マーク	ドット の色
A1	1	薄茶	■	黒
A2		薄茶	■	赤
A3		黄	■	黒
A4	2	黄	■	赤
A5		若草	■	黒
A6	3	若草	■	赤
A7		灰	■	黒
A8	4	灰	■	赤
A9		白	■	黒
A10	5	白	■	赤
A11		薄茶	■	黒
A12	6	薄茶	■	赤
A13		黄	■	黒

コネクタ ピン No.	線芯 対 No.	絶縁体 の色	ドット マーク	ドット の色
B1	7	黄	■	赤
B2	8	若草	■	黒
B3		若草	■	赤
B4	9	灰	■	黒
B5		灰	■	赤
B6	10	白	■	黒
B7		白	■	赤
B8	11	薄茶	■	黒
B9		薄茶	■	赤
B10	12	黄	■	黒
B11		黄	■	赤
B12	13	若草	■	黒
B13		若草	■	赤
-	シールド			


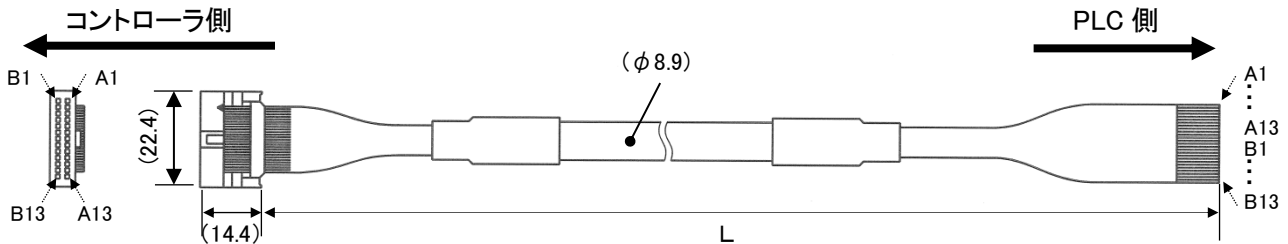


線心数	26
AWG サイズ	AWG28

PLC 側の端末はバラ線を 1.27mm ピッチで融着テープ処理しています。

電源プラグ

JXC-CPW



- ① C24V ④ 0V
- ② M24V ⑤ N.C.
- ③ EMG ⑥ LK RLS

電源プラグ詳細

No.	端子名	機能名	機能説明
1	C24V	制御電源(+)	コントローラに供給する制御電源 (+)側です。
2	M24V	モータ動力電源 (+)	コントローラに供給するモータ動力電源 (+)側です。
3	EMG	停止(+)	停止解除 (+) 入力です。
4	0V	共通電源(-)	M24V 端子/C24V 端子/EMG 端子 /LK RLS 端子共通 (-) です。
5	-	NC	配線不可
6	LK RLS	ロック解除(+)	ロック解除 (+) 入力です。

※フェニックス・コンタクト株式会社製品番:DFMC1,5/3-ST-LR 相当

■ オプション製品


- ・アクチュエータケーブル
- ・コントローラ設定用通信ケーブル
- ・コントローラ設定ソフトウェア
- ・ティーチングボックス
- ・変換ケーブル

オプション製品の詳細については、10 オプション品(別売品)をご確認ください。

3 設置と初期設定

3.1 設置から初期設定までの流れ

本製品をご使用になる場合は、以下の手順をご確認ください。

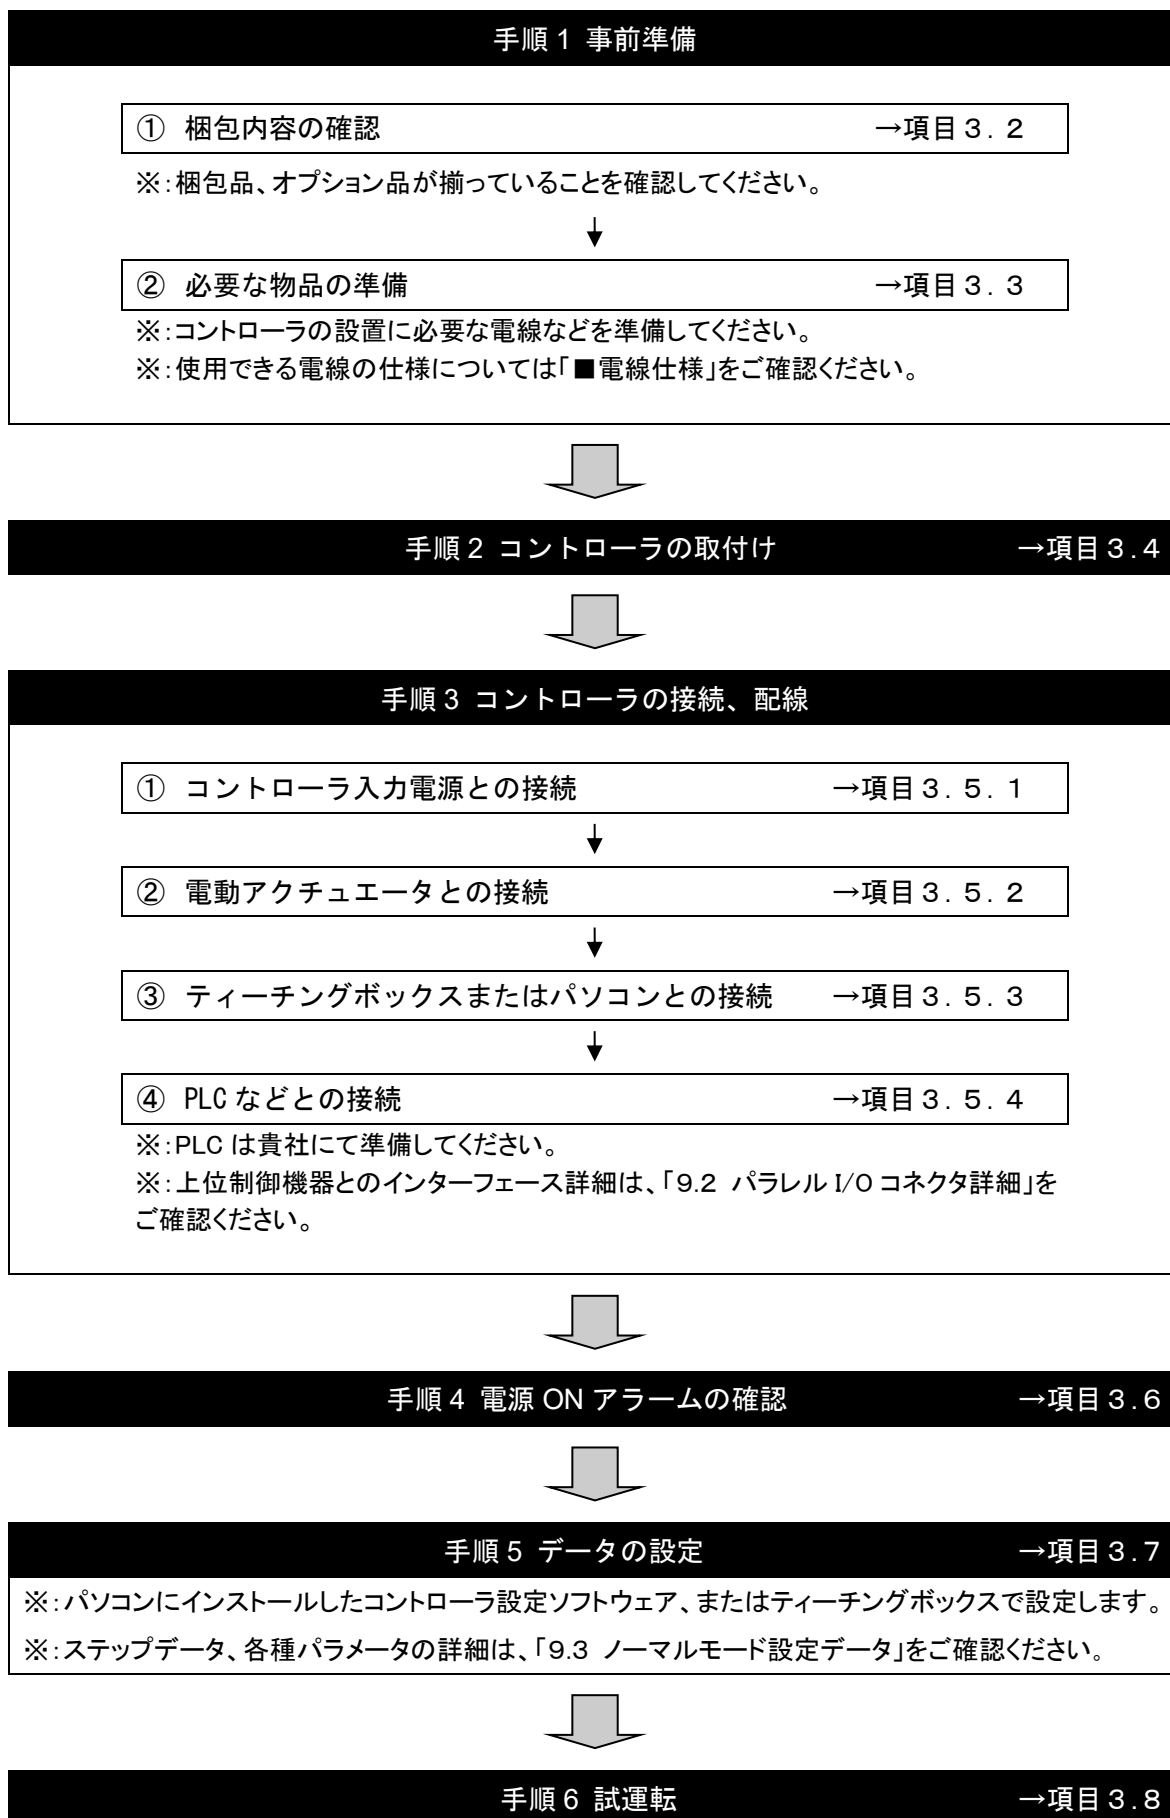


3.2 梱包内容の確認

梱包を開封されましたら、貴社が注文されたコントローラであるか銘板の記載内容や付属品の数量等をご確認ください。足りない物や破損している物があるときはお手数ですが販売店までご連絡ください。

品名(型式)	数量
コントローラ(JXC51□□-□、JXC61□□-□)	1台
電源プラグ(JXC-CPW)	1個
I/Oケーブル(LEC-CN5-□)注1)	1本

注 1) I/O ケーブル長さ指定時のみ同梱されます。

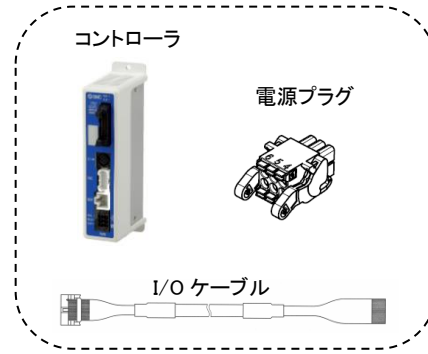

【オプション製品】

- ティーチングボックス
- コントローラ設定用通信ケーブル
- USB ケーブル
- アクチュエータケーブル

ティーチングボックス




コントローラ設定用通信ケーブル



USB ケーブル



アクチュエータケーブル*

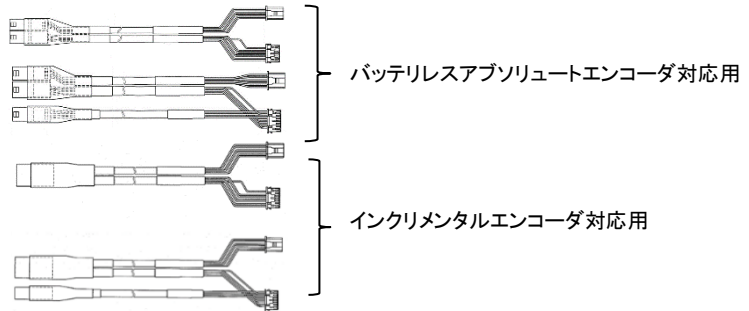

* アクチュエータセット品を購入された場合は、アクチュエータケーブルも同梱されています。

3.3 必要な物品の準備

設置、配線には、下記の物品をご用意ください。


- ・配線用電線
- ・M4 ねじ
- ・圧着端子付ケーブル
- ・歯付座金
- ・スイッチ(DC24V、接点容量 0.5A 以上)：ロック強制解除用

システムを稼働させるためには、下記の機器もご用意ください。

- ・コントローラ入力電源 DC24V
- ・パソコン
- ・PLC

■ 電線仕様

使用する電線は下記仕様を満足したものを貴社にてご用意し配線してください。

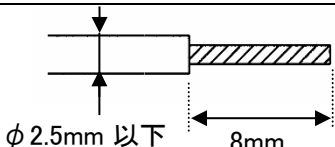項目	仕様
適合電線サイズ	単線、撚線⇒AWG20(0.5mm ²) * 絶縁被覆の温度定格 60°C 以上、被覆外径 φ2.5mm 以下
むき線長	 <p>The diagram shows a cross-section of a wire. A vertical double-headed arrow indicates the outer diameter, labeled as φ2.5mm 以下. A horizontal double-headed arrow indicates the length of the stripped section, labeled as 8mm. The wire is shown with a hatched section representing the insulation and a solid section representing the stripped conductor.</p>

3.4 コントローラの取付け

下記の方法で設置場所にコントローラを取付けます。

(1) 取付場所

コントローラの周辺部が 55°C以下(注 1)となるように制御盤の大きさ、コントローラの設置方法を考慮願います。取付けの際には、垂直に壁取付けし、図 1 に示すとおりに隙間を設けてください。

また、コントローラ正面と扉(蓋)との隙間は図 2 に示すとおりコネクタが挿抜可能となる構造にしてください。


コントローラ間の隙間につきましては、本体の使用温度が基本仕様に表示範囲以内となるように隙間をあけて冷却の配慮をお願いします。

大型の電磁接触器やノーヒューズ遮断機などの振動源は、同居を避けて別パネルにするか、または離して取付けてください。

注 1) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応 LEY40 および LEYG40 シリーズにて、垂直搬送重量が下記重量以上となる場合は、コントローラ周囲温度を 40°C以下で使用してください。

LEY40□EA: 9kg、LEY40□EB: 19kg、LEY40□EC: 38kg

LEYG40□EA: 7kg、LEYG40□EB: 17kg、LEYG40□EC: 36kg

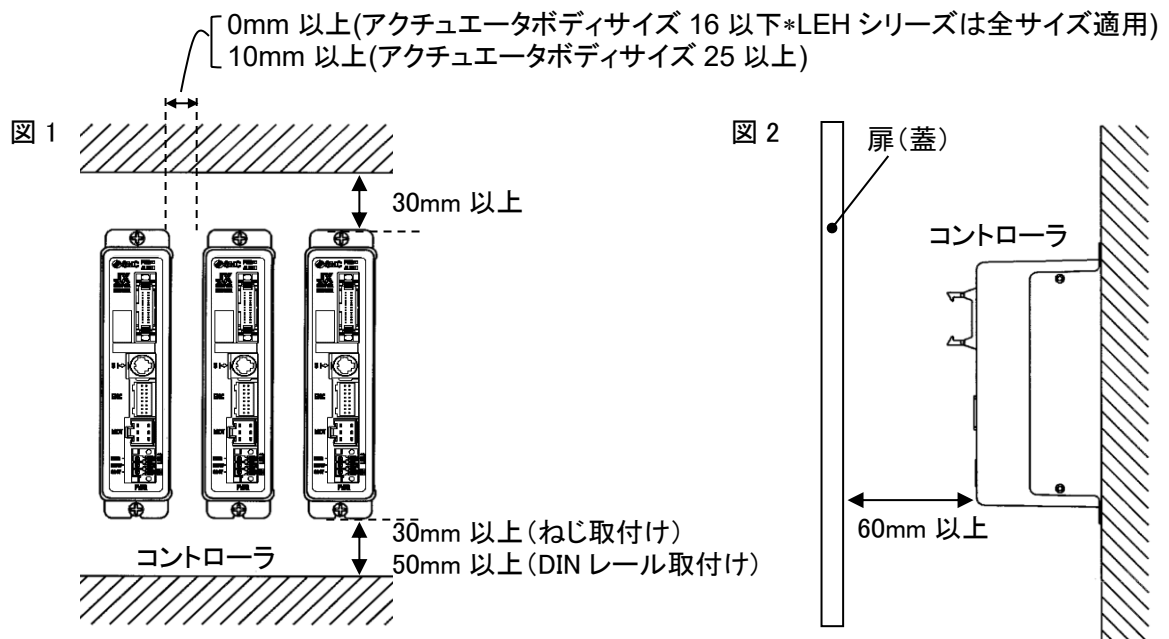

⚠ 注意

コントローラの取付面に凹凸や歪みがあるとケースに無理な力が加わり、故障の原因となります。平らな面に取付けてください。


(2) 取付方法

コントローラは、ねじ取付けタイプと DIN レール取付けタイプの 2 種類です。

コントローラの取付け方法を以下に示します。


①ねじ取付け(JXC517□-□、JXC617□-□)

(M4 ねじを 2 本使用して取付けする場合)

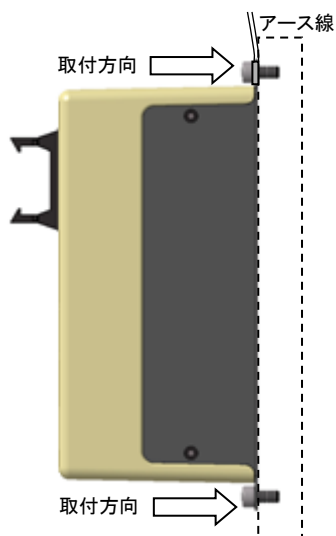

②DIN レール取付け(JXC518□-□、JXC618□-□)


(DIN レールを使用して取付けする場合)

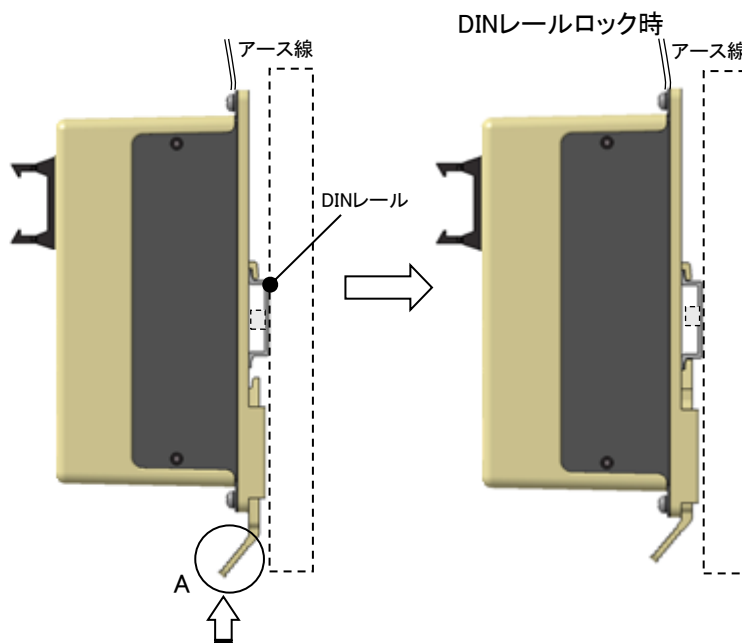

DIN レールにひっかけて矢印方向に A 部を押しこんで DIN レールに固定します。

(3) アース線の取付け

図のように、ねじと共締めしてアース線を取付けしてください。

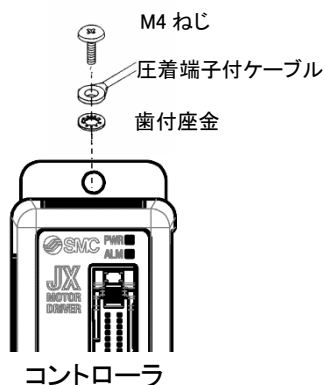

⚠ 注意

M4 ねじ、圧着端子付ケーブル、歯付座金は貴社にてご用意ください。

コントローラのノイズ耐性を確保するためにアースの接地は必ず施してください。

さらにノイズ対策が必要となる場合は、0V(シグナルグランド)を接地するなどの対策をご検討ください。


0Vを接地する場合は、アースから0Vへのノイズ流入が無いようにご配慮ください。

⚠ 注意

接地は専用接地としてください。接地工事は D 種接地(接地抵抗 100Ω 以下)としてください。

アース用の電線の太さは 2mm² 以上を使用してください。

接地点は、本コントローラの近くとし、アース線の長さを短くしてください。

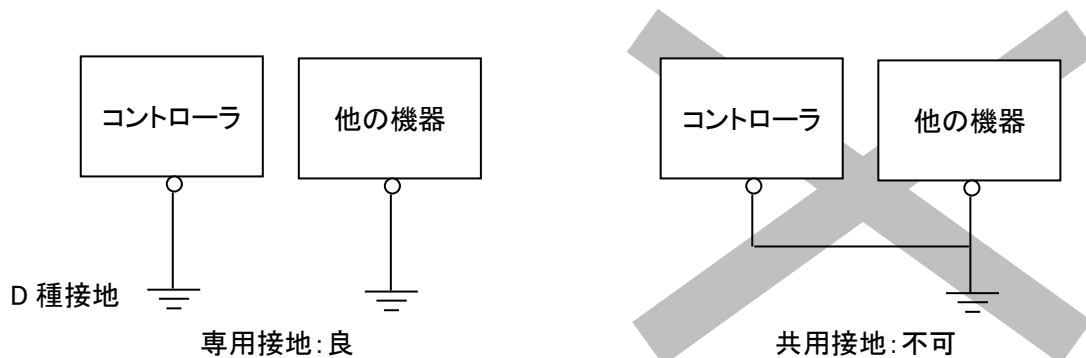

(4) プラス接地の設備での使用時の注意事項

⚠ 警告


コントローラをプラス接地の設備で使用する場合、ティーチングボックスや変換ケーブル(P5062-5)を使用してパソコンと接続すると 24V 電源が短絡する危険があります。

ティーチングボックスやコントローラのシリアル通信回路はシールドと 0V が接続されています。

変換ケーブルのコネクタ金属部(シールド)と、プラス接地の設備が接触した場合、

シールドを介して 0V ラインに過電流が加わりコントローラやティーチングボックスが故障する可能性があります。

変換ケーブル金属部と設備のプラス接地部分を接触しないようにして下さい。

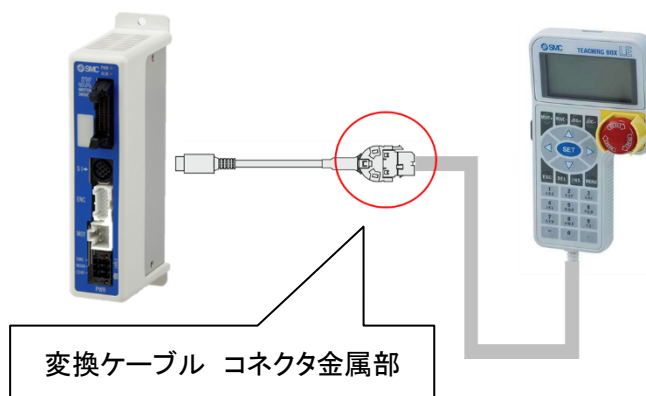

(5) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応電動アクチュエータ設置の注意事項



警告

強磁界の環境では使用しないでください。


本バッテリレスアブソリュートエンコーダは磁気センサを使用しています。

そのためアクチュエータのモータ部を強磁界環境で使用すると、以下のような誤動作や故障が発生いたします。

- ・搬送能力(推力、速度)の低下
- ・位置ズレによるワークへの衝突より、アクチュエータの破損

電動アクチュエータのモータ部に磁束密度 1mT 以上の磁場をかけないように設置してください。

電動アクチュエータのモータ同士を接近して使用することは可能です。

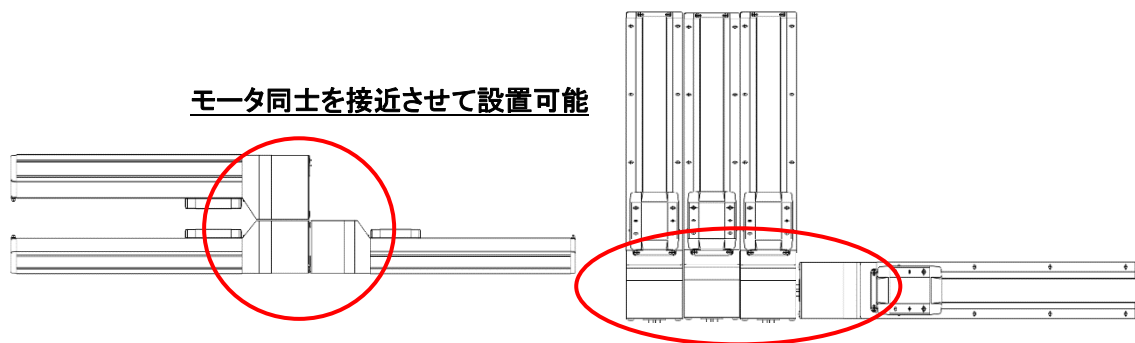


バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応電動アクチュエータ設置の注意事項の詳細については、1.1 **製品固有の注意事項**の**バッテリレスアブソリュートエンコーダ使用時の個別注意事項**をご確認ください

3.5 コントローラの配線、接続

電動アクチュエータおよびアクチュエータケーブルをご準備ください。コントローラのコネクタ部分にケーブルを接続します。



3.5.1 コントローラ入力電源との接続

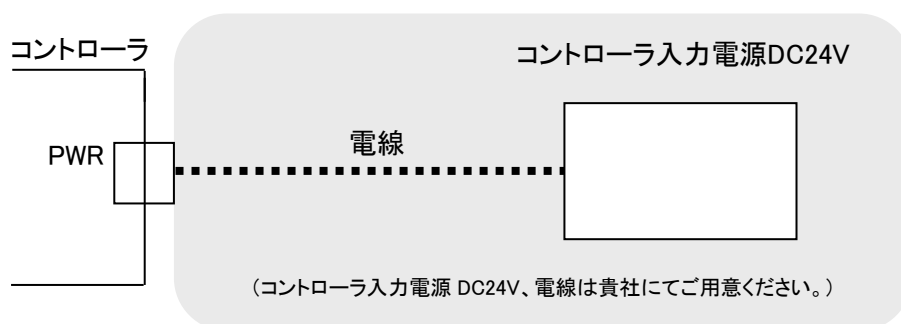

⚠ 注意

コントローラ入力電源は、電動アクチュエータ仕様の”最大電力(または瞬時最大電力)”を下回らない電源容量の電源をご使用ください。

(1) 電源プラグの配線


付属品である電源プラグを以下の(1)～(3)の項目を参照し、コントローラ入力電源 DC24V と接続して、コントローラの PWR 電源コネクタ部分に差込んでください。

⚠ 注意

1つの端子に複数の電線を接続しないでください。各端子の導体が接触しないよう配線してください。

1) 電源部の配線(C24V,M24V,0V)

電源プラグの C24V 端子、M24V 端子、EMG 端子にコントローラ入力電源 DC24V のプラス側、0V 端子にマイナス側を接続します。

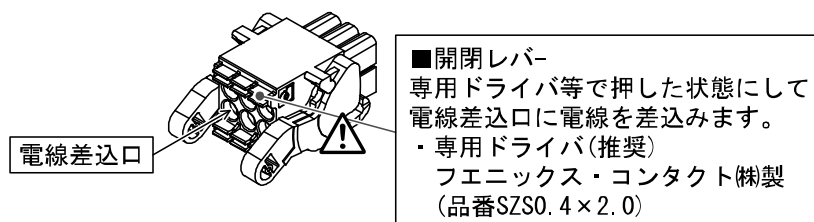

2) 停止スイッチの配線(EMG)

EMG 端子に 24V を印加すると動作可能となり、24V を遮断するとサーボ OFF となり動作しなくなります。この EMG 端子には、緊急時の停止のために停止スイッチを設けてください。

配線は、■**停止回路の配線**をご確認ください。


⚠ 注意

EMG 端子に DC24V を通電しないとサーボ ON できません。

3) ロック強制解除スイッチの配線(LK RLS)

ロック付電動アクチュエータの調整や緊急時の復帰処置のためにロック強制解除スイッチを設けてください。スイッチ(DC24V、接点容量 0.5A 以上)は貴社にてご用意ください。


ロック強制解除スイッチ片側はコントローラ入力電源 DC24V のプラス側、もう片方は電源プラグの LK RLS 端子に接続します。スイッチONで、ロックが強制解除されます。

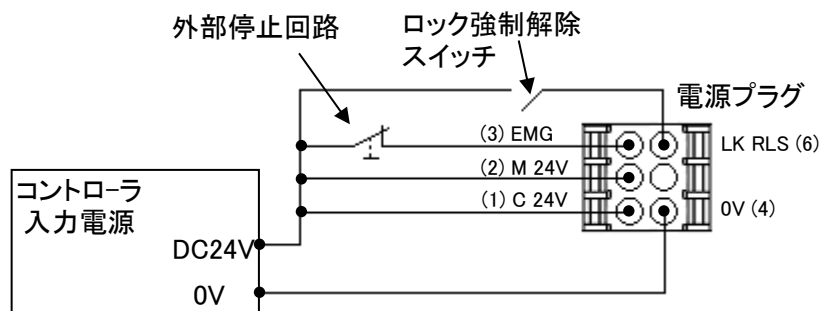

⚠ 注意

電動アクチュエータがロックなし仕様の場合は、LK RLS 端子は接続する必要はありません。LK RLS 端子は調整や緊急時の復帰処置のためだけに使用し通常動作中は通電しないでください。

電源プラグを配線終了後、コントローラの PWR の電源コネクタ部分に差し込んでください。

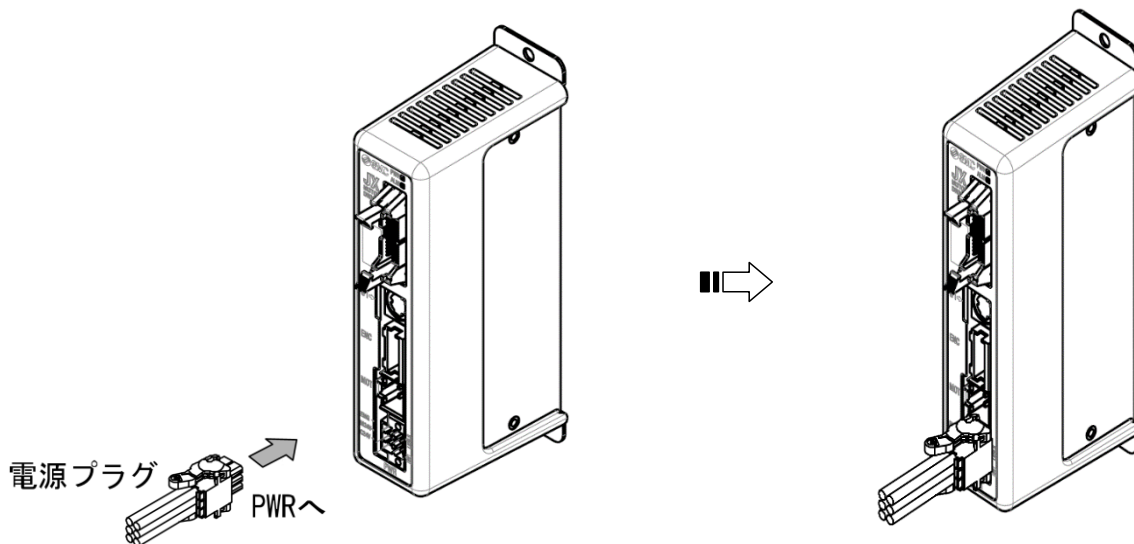


(2) 停止回路の配線

本コントローラでは、外部の停止スイッチまたはティーチングボックスの停止スイッチが有効となった場合、電動アクチュエータが停止する構造となっています。

1) 停止 (推奨回路例)

コントローラにティーチングボックスの接続が確認された場合、ティーチングボックスの停止入力が有効となります。

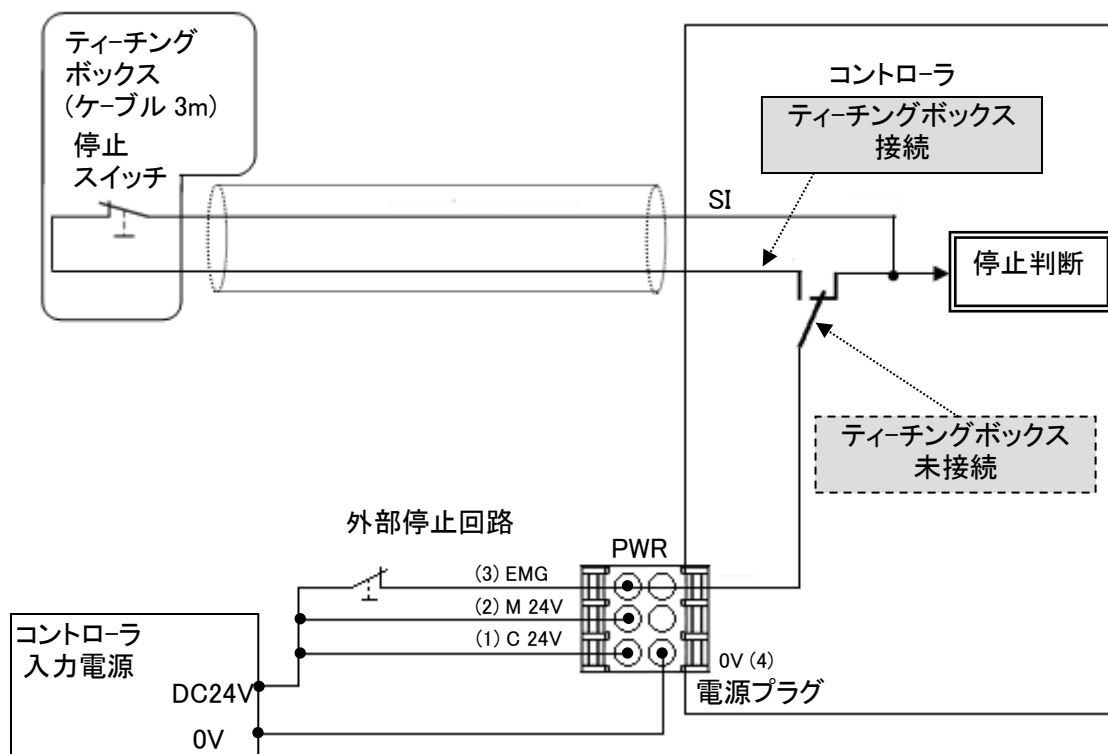


⚠ 警告

ティーチングボックスの停止入力は、ティーチングボックスを接続しているコントローラのみ有効となります。

2) 停止(リレー接点①)

装置全体の停止回路が別にある場合、またはコントローラが複数台あり供給電源が異なる場合、コントローラ入力電源の DC24V と電源プラグの EMG との間にリレー接点を接続してください。

(回路例：図は停止状態を示しています。)

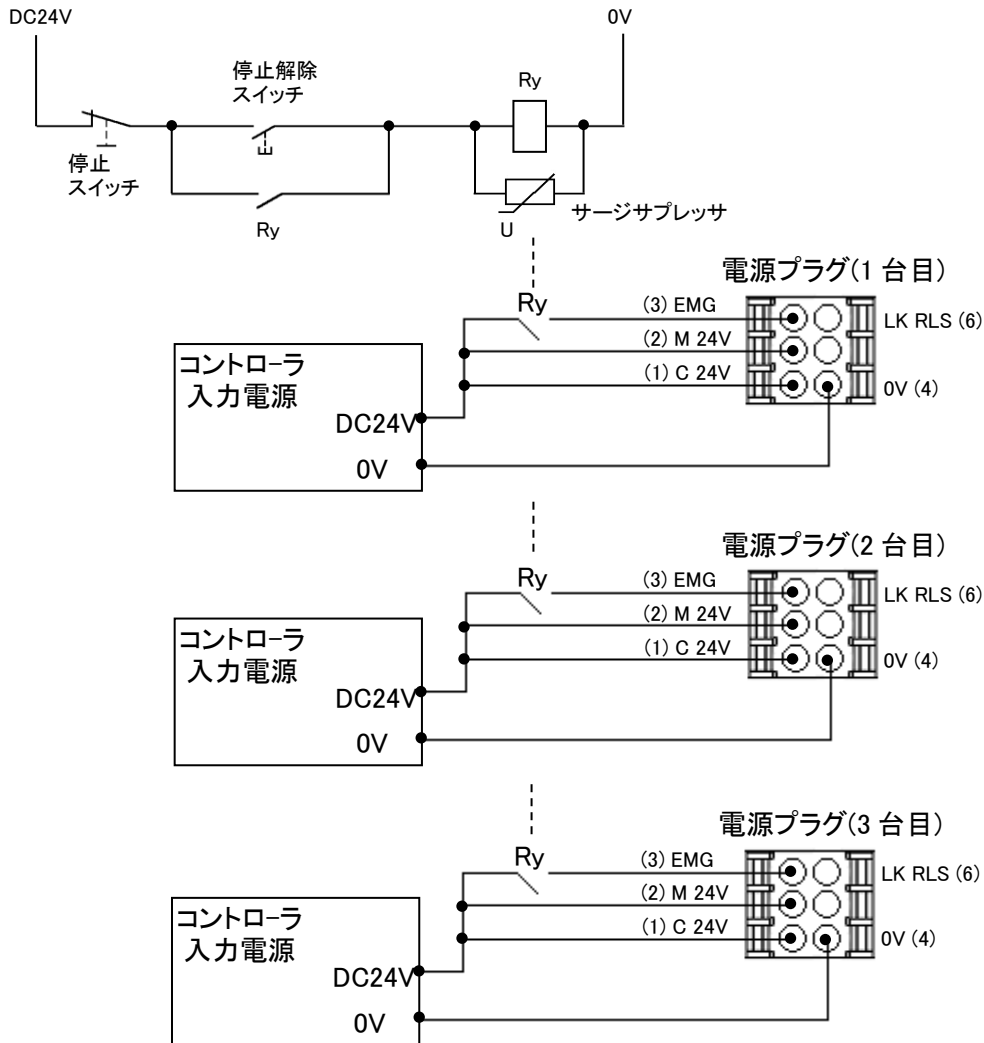


⚠ 注意

停止が入力された場合、コントローラは最大減速度にて停止し、その後サーボ OFF 状態になります。

3) モータ動力電源の遮断(リレー接点②)

外部操作によるモータ動力電源の遮断を必要とする場合は、コントローラ入力電源 DC24V と電源プラグの M24V および EMG との間にリレー接点を接続してください。

(回路例:図は停止状態を示しています。)

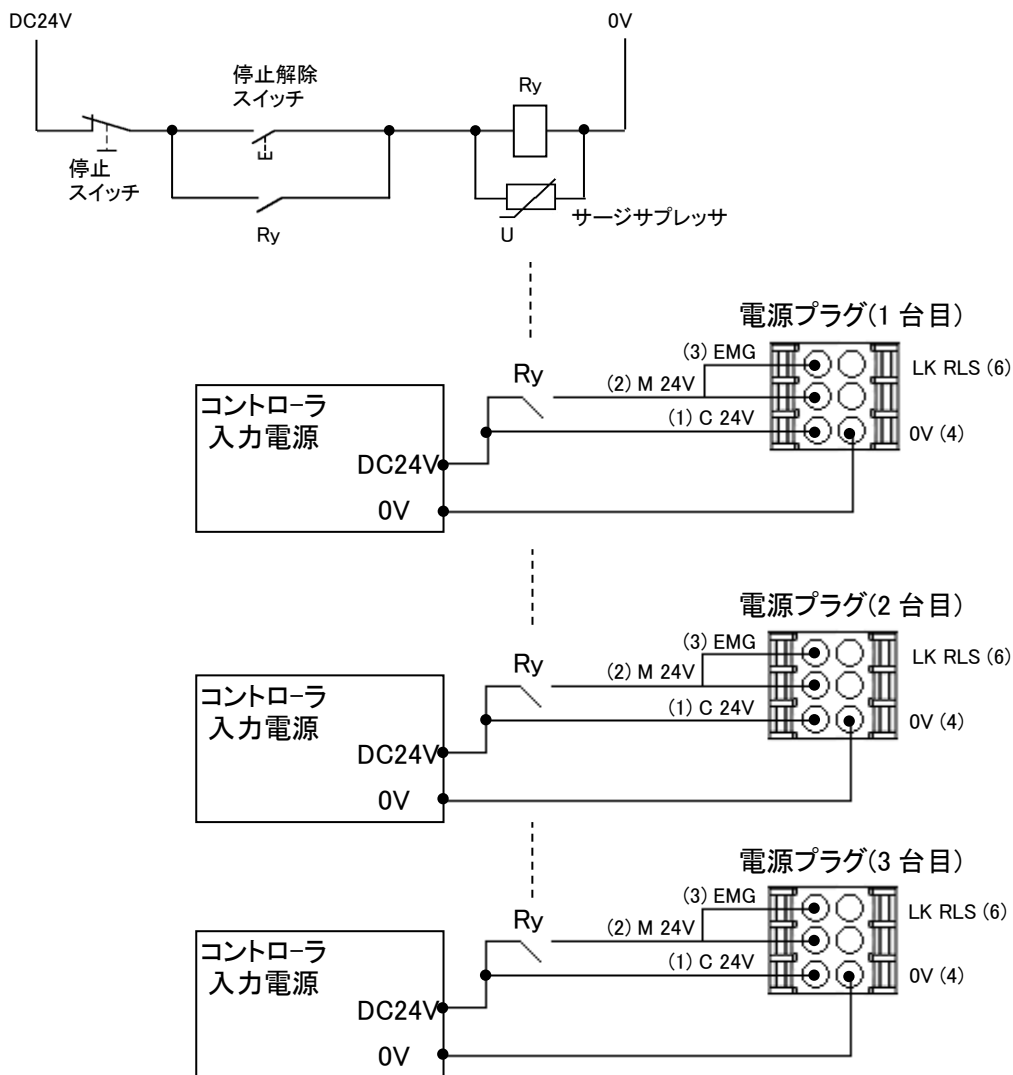

⚠ 警告


- ① モータ動力電源の遮断を行う場合は、コントローラ入力電源 DC24V と電源プラグの M24V および EMG との間にリレー接点を必ず接続してください。
電動アクチュエータが予期せぬ動作をする場合があります。
- ② 動作中にモータ動力電源と EMG を同時に遮断すると、停止前に動力が遮断するため、ワーク慣性により停止するまでの時間がかかる(停止距離が伸びる)場合があります。
- ③ モータ動力電源(M24V)遮断時、原点復帰(SETUP 入力を ON)しないでください。
コントローラは、モータ動力電源(M24V)遮断時の原点復帰指示では正しい原点を認識できません。
- ④ ロック付電動アクチュエータを垂直で使用している場合、モータ動力電源(M24V)遮断時にロックの応答遅れにより電動アクチュエータ可動部が自重で下降する場合があります。
- ⑤ モータ動力電源(M24V)遮断時に、LK RLS 端子へ通電しないでください。LK RLS 端子はコントローラ内で M24V に接続しているため、電動アクチュエータが予期せぬ動作をする場合があります。
モータ動力電源 OFF 時に LK RLS 端子に通電する場合は、必ず EMG 端子を OFF にしてください。

3.5.2 電動アクチュエータとの接続

コントローラと電動アクチュエータをアクチュエータケーブルにて接続してください。


バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応アクチュエータケーブル: LE-CE-□-□

インクリメンタルエンコーダ対応アクチュエータケーブル: LE-CP-□-□-□

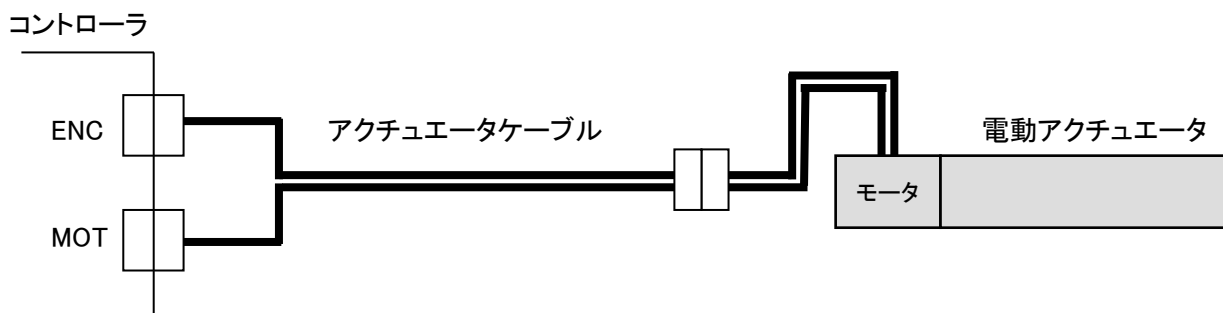

3.5.3 ティーチングボックスまたはパソコンとの接続

(1) ティーチングボックス接続の場合

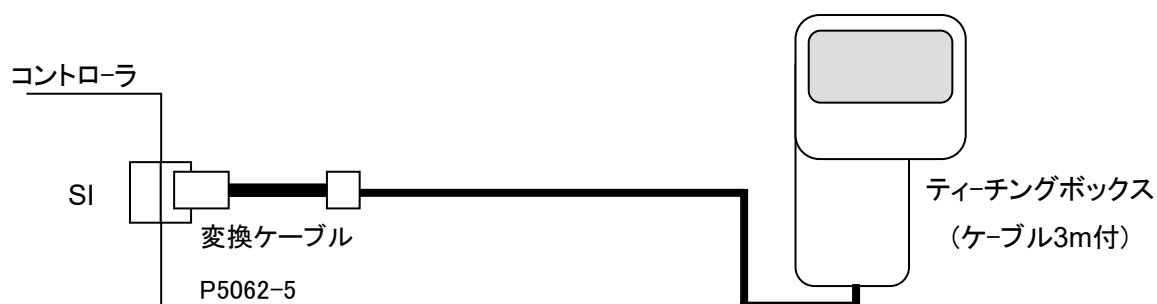


(2) パソコン接続の場合

通信ケーブル+USB ケーブルセット品番: JXC-W2A

通信ケーブル単体品番: JXC-W2A-C, LEC-W2A-C

USB ケーブル単体品番: LEC-W2-U

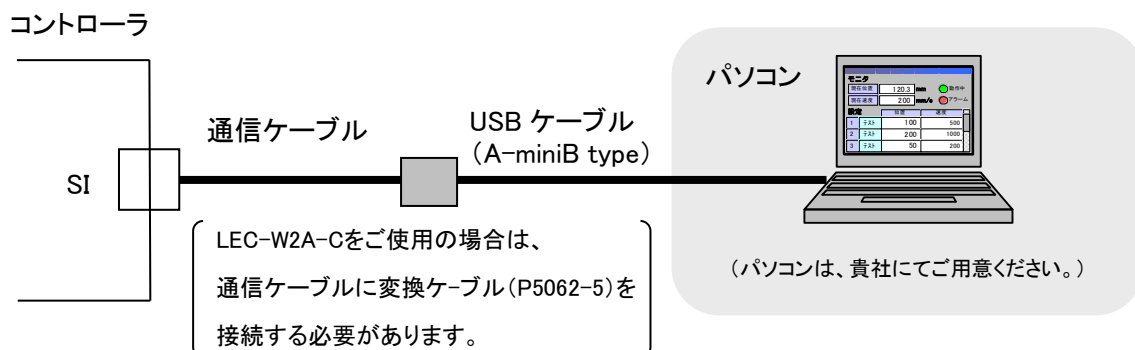


警告


コントローラをプラス接地の設備で使用する場合、ティーチングボックスや変換ケーブル(P5062-5)を使用してパソコンと接続すると 24V 電源が短絡する危険があります。

ティーチングボックスやコントローラのシリアル通信回路はシールドと 0V が接続されています。変換ケーブルのコネクタ金属部(シールド)と、プラス接地の設備が接触した場合、シールドを介して 0V ラインに過電流が加わりコントローラやティーチングボックスが故障する可能性があります。

変換ケーブル金属部と設備のプラス接地部分を接触しないようにして下さい。

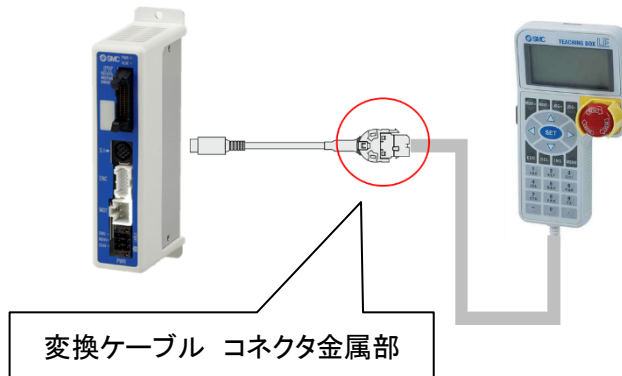

3.5.4 PLC などとの接続

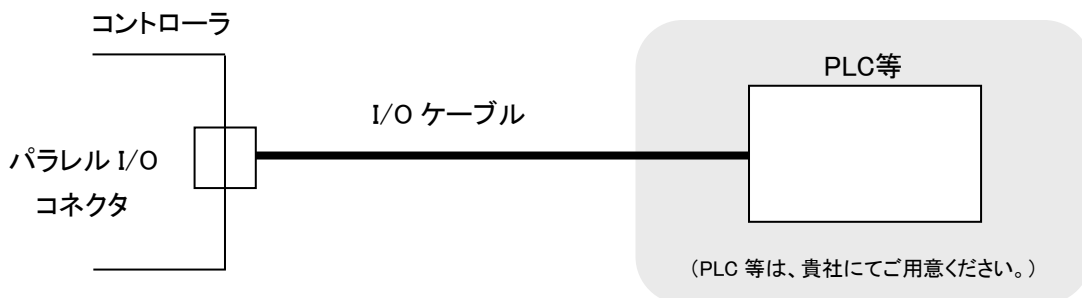


パラレル入出力の詳細や、パラレル入出力信号の詳細については、[9.2 パラレル I/O コネクタ詳細](#)をご確認ください。

■ パラレルI/Oコネクタ配線例

PLC 等とパラレル I/O コネクタに接続の際は、I/O ケーブル(LEC-CN5-□)をご使用ください。コントローラの平行入出力仕様(NPN、PNP 仕様)によって配線が異なります。配線図を参照し、貴社にてご配線ください。


●NPN 仕様

平行 I/O コネクタ
 平行入出力
 信号用電源DC24V

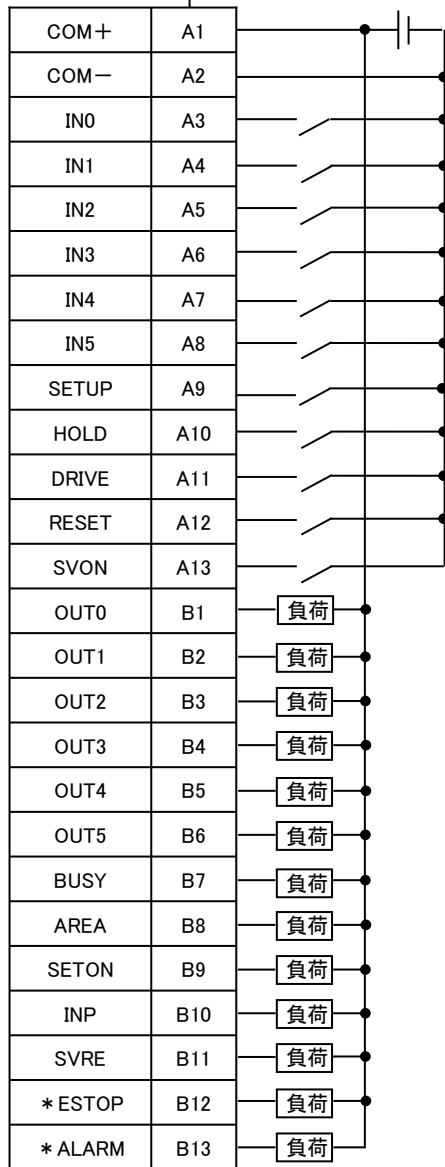

●PNP 仕様

平行 I/O コネクタ
 平行入出力
 信号用電源DC24V

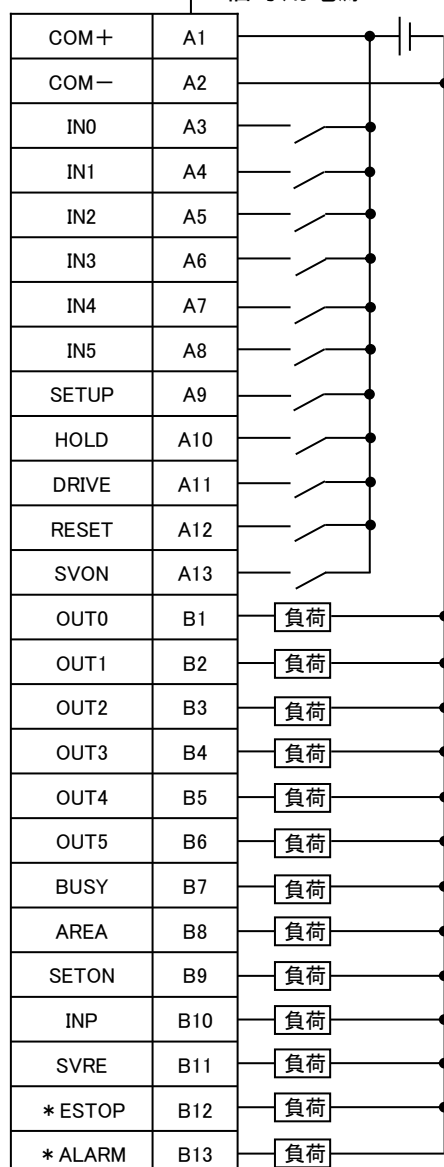


⚠ 注意

コントローラ入力電源 DC24V と平行入出力信号用電源 DC24V は、別々に電源をご用意ください。

3.6 電源 ON アラームの確認

停止状態が解除されていることを確認してから DC24V 電源を供給します。

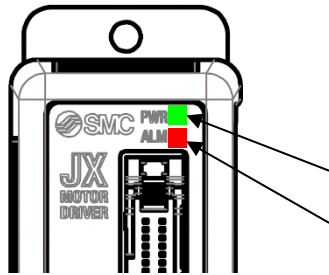

コントローラ

LED	LED 状態	状態
PWR	緑点灯	正常
ALM	消灯	アラームなし

この時、コントローラ正面の LED[PWR] が緑色に点灯していれば正常です。

もし、コントローラ正面の LED[ALM] が赤色に点灯すればアラームが発生しています。

⚠ 注意


アラームが発生した場合、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスを SI: シリアル I/O コネクタに接続してアラーム内容を確認し、**6 アラーム検出** を参照して原因を取り除いてください。

アラームの確認方法に関しましては、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。


3.7 データの設定

コントローラ設定ソフトウェア、またはティーチングボックスにてステップデータ、パラメータを設定してください。

●コントローラ設定ソフトウェア

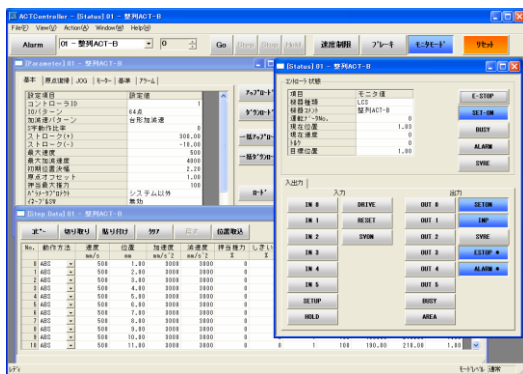

●ティーチングボックス

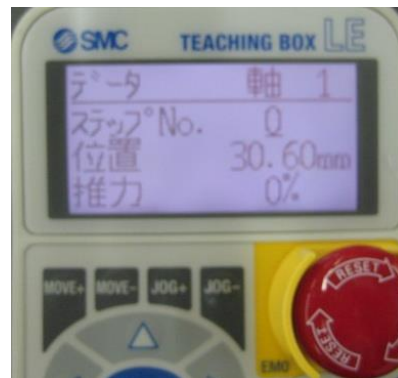

設定方法に関しては、コントローラ設定ソフトウェア、またはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。

■ 設定データ入力

電動アクチュエータを指定位置に移動動作させるためには、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスで運転パターンを設定する必要があります。コントローラ設定ソフトウェアやティーチングボックスから入力された各データは、コントローラ内のメモリに保存されます。

コントローラ設定ソフトウェアとティーチングボックスには 2 種類のモードがあり、用途によって使い分けができます。

● イージーモード

コントローラ設定ソフトウェアとティーチングボックスには、速度、位置などを設定するだけで簡単に動作させることができます。

変更可能なデータの種類は、電動アクチュエータによって異なります。データの組合せは、選択可能です。

● ノーマルモード

イージーモードよりさらに細かく電動アクチュエータやコントローラの条件等を設定できます。

ノーマルモードで設定できるデータは、「ステップデータ」と「基本パラメータ」と「原点復帰パラメータ」の 3 種類があります。

ステップデータ、基本パラメータ、原点復帰パラメータの詳細については、[9.3 ノーマルモード設定データ](#)をご確認ください。

3.8 試運転

コントローラがシステム内で正しく稼働するか、試運転を行います。

試運転の操作方法に関しては、コントローラ設定ソフトウェア、またはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。

4 運転方法

4.1 運転フロー

バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応電動アクチュエータを使用している場合は、電源投入時の状況によって、立ち上げ手順が異なります。

手順 1 電源立ち上げ	
バッテリーレスアブソリュートエンコーダ →項目 4.2	インクリメンタルエンコーダ →項目 4.3
<ul style="list-style-type: none">●初めて電源を投入する場合●正常に電源を再投入する場合●電源遮断によりクリアした後、電源を再投入する場合	電源投入～原点復帰



手順 2 運転指示	
① 位置決め運転	→項目 4.4 (1)
② 押当て運転	→項目 4.4 (2)
③ 一時停止(HOLD)	→項目 4.4 (3)
④ リセット	→項目 4.4 (4)
⑤ 停止	→項目 4.4 (5)
⑥ エリア出力	→項目 4.4 (6)

4.2 バッテリレスアブソリュートエンコーダの電源立ち上げ手順

4.2.1 立ち上げ手順概要

バッテリレスアブソリュートエンコーダの電源投入時の状況ごとの、立ち上げ手順の概要を以下に記します。

(1) 初めて電源を投入する場合

(詳細は4.2.2 初めて電源を投入する場合 参照)

下記の電源投入後に「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」が発生した場合は、アラームリセット後に原点復帰を実施ください。

- 購入後、初めて電動アクチュエータを接続し、電源を投入したとき
- アクチュエータまたはモータを交換したとき

⚠注意

電動アクチュエータとコントローラをセット品番で購入いただいている場合、工場出荷時にアラームリセットが行われているため、電源投入時に「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」は発生しません。

ただし、同じセット品番で複数台購入いただいている場合、電動アクチュエータとコントローラが工場出荷時と異なる組み合わせで接続されると、電源投入時に「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」が発生します

(2) 電源再投入

(詳細は4.2.3 電源を再投入する場合 参照)

(3) アラーム(グループ E)を電源遮断によりアラーム解除した場合

(詳細は4.2.3 電源を再投入する場合 参照)

SETON 出力が OFF となりますので、原点復帰を実施してください。


なお、原点復帰パラメータ「原点復帰方向」を変更し、電源を再投入時も同様の立ち上げ手順となります。

4.2.2 初めて電源を投入する場合

各項目の下記の「手順」、「タイミングチャート」をご参照ください。

-手順-

- ①電源を投入
 - ↓
 - ②*ESTOP 出力が ON
「1-153:アブソID 不一致」
アラーム発生時
*ALARM 出力が OFF
OUT3 出力が ON
※「1-153:アブソID 不一致」
アラーム未発生時は手順④へ進む
 - ↓
 - ③RESET 入力を ON
 - ↓
 - ④*ALARM 出力が ON
 - ↓
 - ⑧SVON 入力を ON
 - ↓
 - ⑩SVRE 出力が ON
※ロック付アクチュエータの場合、
ロックが解除されます。
 - ↓
 - ⑪SETUP 入力を ON
 - ↓
 - ⑫BUSY 出力が ON
(動作します。)
 - ↓
 - ⑬SETON、INP 出力が ON、
BUSY 出力が OFF すると
原点復帰完了。
以後、DRIVE 等の運転可能。

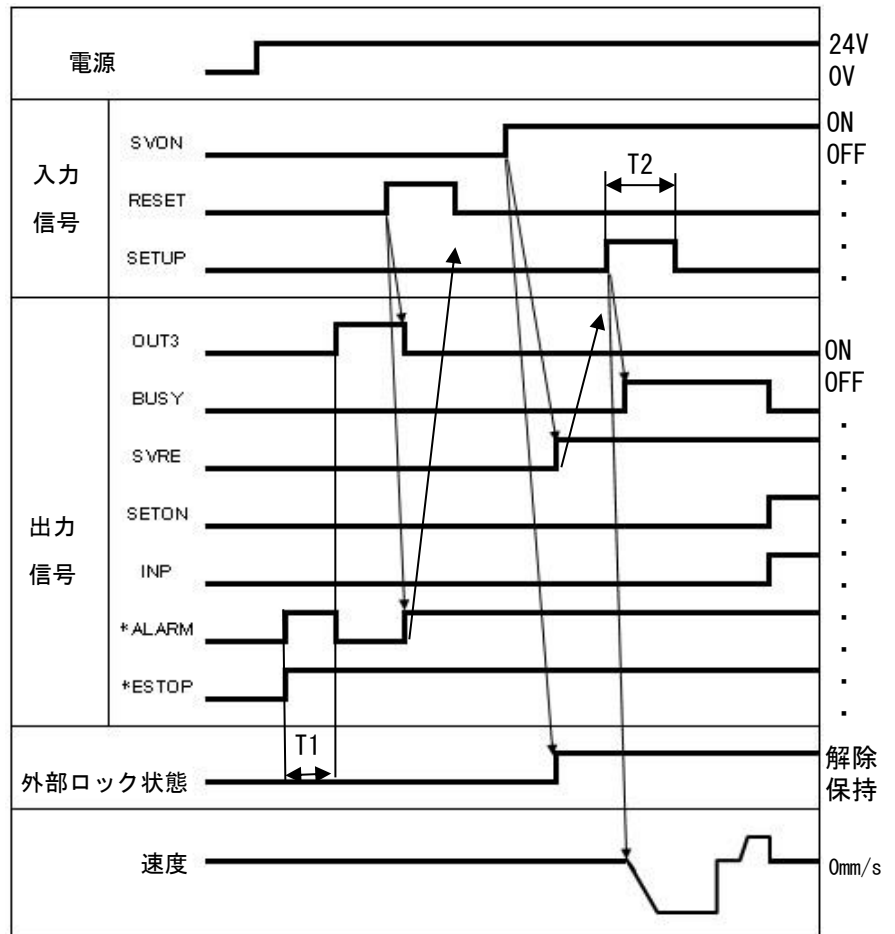

T1 : 1.6s 以下 (システム初期化時間+アラーム確定時間)
T2 : 15ms(推奨 30ms)以上

4.2.3 電源を再投入する場合


(1) 電源復帰(原点復帰済みの場合)

電源再投入時、「*ALARM」が ON(アラームなし)状態の場合、T3 経過後に SETON 出力が ON となります。

-手順-

- ①電源を投入
↓
- ②*ESTOP 出力が ON
*ALARM 出力が ON
↓
- ③T3 経過後、SETON 出力が ON
↓
- ④SVON 入力を ON
↓
- ⑤SVRE 出力が ON。
以後、DRIVE 等の運転可能

-タイミングチャート-

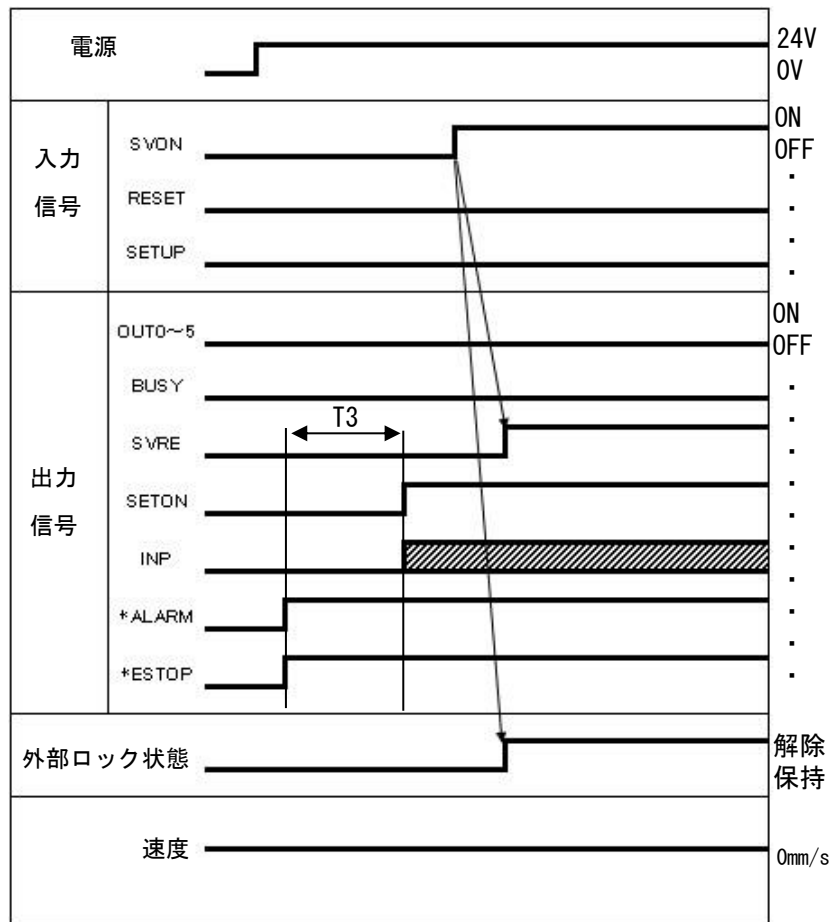

T3: 3s 以下(システム初期化時間+位置データ読込時間)

⚠注意

電源復帰時、電源遮断により前回動作の目標位置のデータがコントローラからクリアされているため、INP 出力は OFF となります。
ただし、電動アクチュエータが原点(0mm)±基本パラメータ「初期位置決め幅」の範囲内にある場合のみ、SETON 出力が ON した際に INP 出力は ON となります。


(2) アラーム(グループ E)を電源遮断によりアラーム解除した場合

アラーム(グループ E)が発生し、電源遮断によりアラームリセットした場合、原点復帰動作が必要となります。
 なお、原点復帰パラメータ「原点復帰方向」を変更し、電源を再投入時も同様の立ち上げ手順となります。

-手順-

- ①電源を投入
- ↓
- ②*ALARM 出力が ON
*ESTOP 出力が ON
- ↓
- ③T3 経過後、SVON 入力を ON
- ↓
- ④SVRE 出力が ON
※アクチュエータ種類や使用条件により SVRE 出力が ON までの時間が異なります。
※ロック付アクチュエータの場合、ロックが解除されます。
- ↓
- ⑤SETUP 入力を ON
- ↓
- ⑥BUSY 出力が ON
(動作します。)
- ↓
- ⑦SETON、INP 出力が ON
BUSY 出力が OFF すると
原点復帰完了。
以後、DRIVE 等の運転可能

-タイミングチャート-

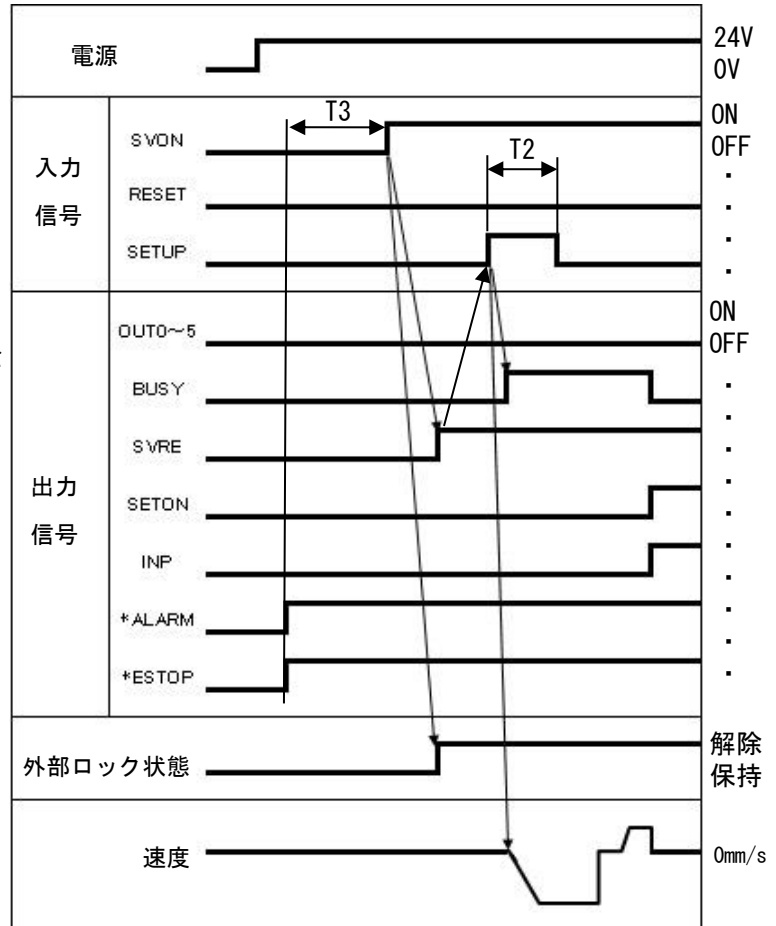

T2: 15ms(推奨 30ms)以上
 T3: 3s 以下(システム初期化時間+位置データ読込時間)


4.3 インクリメンタルエンコーダの電源立ち上げ手順

(1) 電源投入～原点復帰

-手順-

- ①電源を投入します。
- ↓
- ②*ALARM 出力が ON します。
*ESTOP 出力が ON します。
- ↓
- ③SVON 入力を ON します。
- ↓
- ④SVRE 出力が ON します。
電動アクチュエータ種類や使用条件により SVRE 出力が ON までの時間が異なります。(20 秒以下)
ロック付電動アクチュエータの場合、ロックが解除されます。
- ↓
- ⑤SETUP 入力を ON します。
- ↓
- ⑥BUSY 出力が ON します。
(原点復帰動作を開始します。)
- ↓
- ⑦SETON、INP 出力が ON します。
BUSY 出力が OFF すると原点復帰完了です。

-タイミングチャート 電源投入～原点復帰-

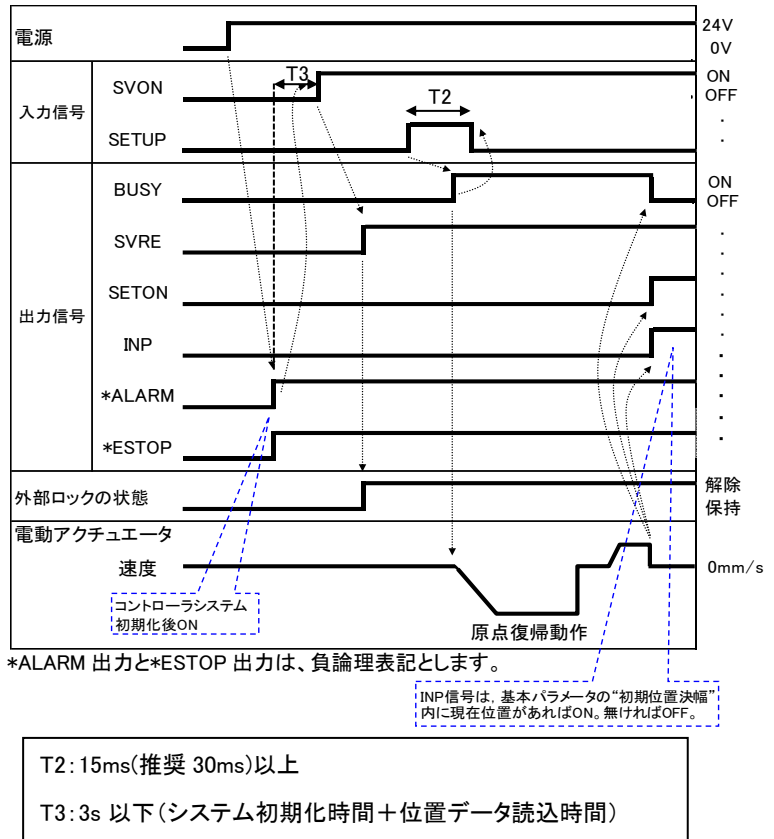

4.4 運転指示方法

本コントローラに予め登録してあるステップデータ No.を平行入出力信号により指定して運転することができます。

運転手順を以下に示します。

ステップデータ No.と平行入出力信号の IN0～IN5 入力および OUT0～OUT5 出力との組み合わせの関係は、9.2.3 平行入出力信号詳細をご確認願います。

(1) 位置決め運転

-手順-

①ステップデータ No.(IN0～IN5 入力)を入力します。

↓

②DRIVE 入力を ON します。
(出力中の OUT 信号が全て OFF となります。)
⇒ステップデータ No.(IN0～IN5 入力)の読み込み
その後、DRIVE 入力を OFF するとステップデータ No.(OUT0～OUT5 出力)が出力されます。


↓

③BUSY 出力が ON します。
(位置決め運転を開始します。)

↓

④INP 出力が ON、BUSY 出力が OFF すると位置決め運転完了。

-タイミングチャート 位置決め運転-

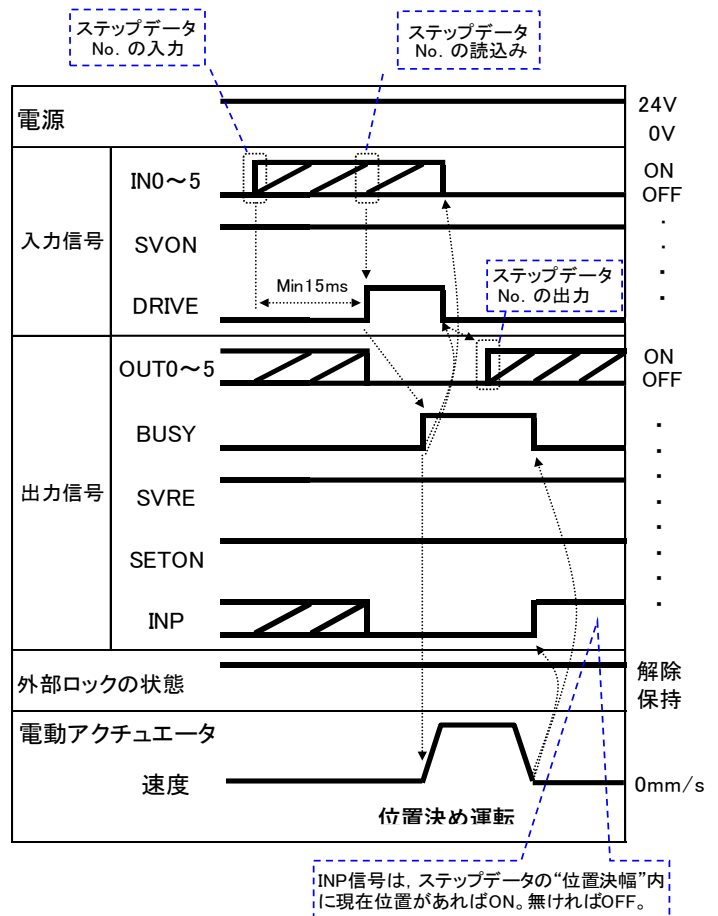

(2) 押当て運転

-手順-

①ステップデータ No.(IN0~IN5 入力)を入力します。



②DRIVE 入力を ON します。
 (出力中の OUT 信号が全て OFF となります。)
 ⇒ステップデータ No.(IN0~IN5 入力)の読み込み
 その後、DRIVE 入力を OFF するとステップデータ
 No.(OUT0~OUT5 出力)が出力されます。




③押当て運転を開始すると、BUSY 出力が ON
 します。



④INP 出力が ON、BUSY 出力が OFF すると押
 当て運転完了。
 (ステップデータの“しきい値”以上の推力が
 発生します。)

-タイミングチャート 押当て運転-

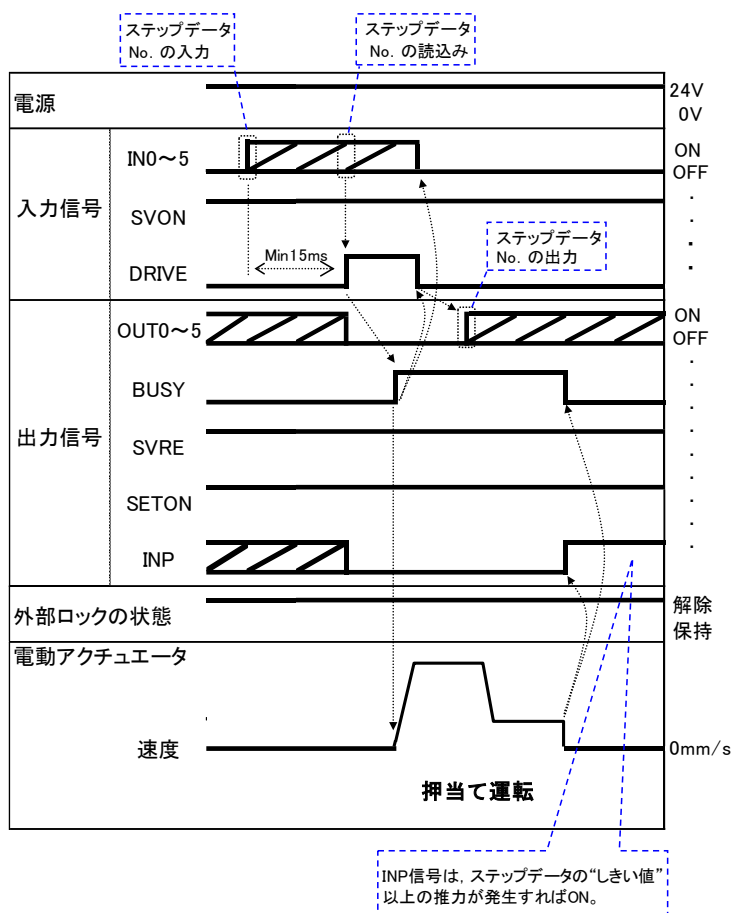

(3) 一時停止(HOLD)

-手順-

- ① 運転中(BUSY 出力 ON 中)
HOLD 入力を ON します。
- ↓
- ② BUSY 出力が OFF します。(停止します。)
- ↓
- ③ HOLD 出力を OFF します。
- ↓
- ④ BUSY 出力が ON します。(再び動作します。)

(4) リセット

-手順- [運転のリセット]

- ① 運転中(BUSY 出力 ON 中)
RESET 入力を ON します。
- ↓
- ② OUT0~OUT5 出力が OFF します。
- ↓
- ③ BUSY 出力が OFF します。(停止します)

-手順- [アラームリセット]


- ① アラーム発生
(*ALARM 出力が OFF、OUT0~OUT3 出力が ON します。)
- ↓
- ② RESET 入力を ON します。
- ↓
- ③ *ALARM 出力が ON、OUT0~OUT3 出力が OFF します。(アラームリセットします。)

(5) 停止


-手順-

- ① 運転中(BUSY 出力 ON 中)
停止(EMG)入力を OFF します。(停止指示)
- ↓
- ② *ESTOP 出力が OFF します。
- ↓
- ③ BUSY 出力が OFF します。(停止します。)
SVRE 出力が OFF します。
ロック付電動アクチュエータの場合、ロックします。
- ↓
- ④ 停止(EMG)入力を ON します。
(停止解除指示)
- ↓
- ⑤ *ESTOP 出力が ON します。
SVRE 出力が ON します。
ロック付電動アクチュエータの場合、ロック解除
します。

-タイミングチャート 一時停止(HOLD)-

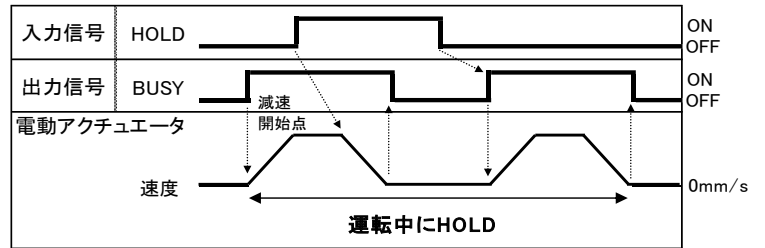


-タイミングチャート 運転のリセット-

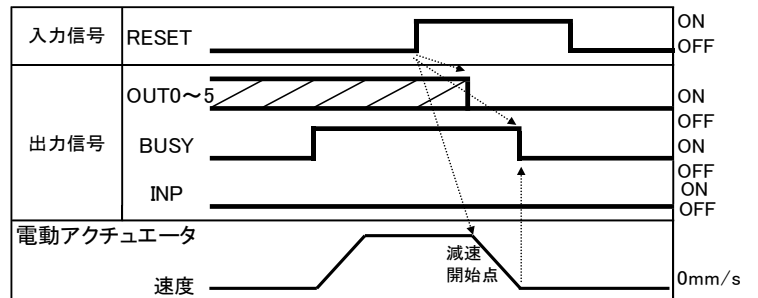


停止位置が位置決め幅内の場合 INP 出力は ON します。

-タイミングチャート アラームのリセット-

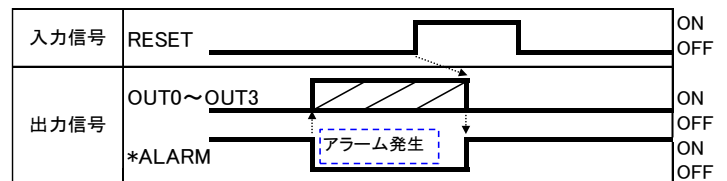

*ALARM 出力は、負論理表記とします。

-タイミングチャート 停止-

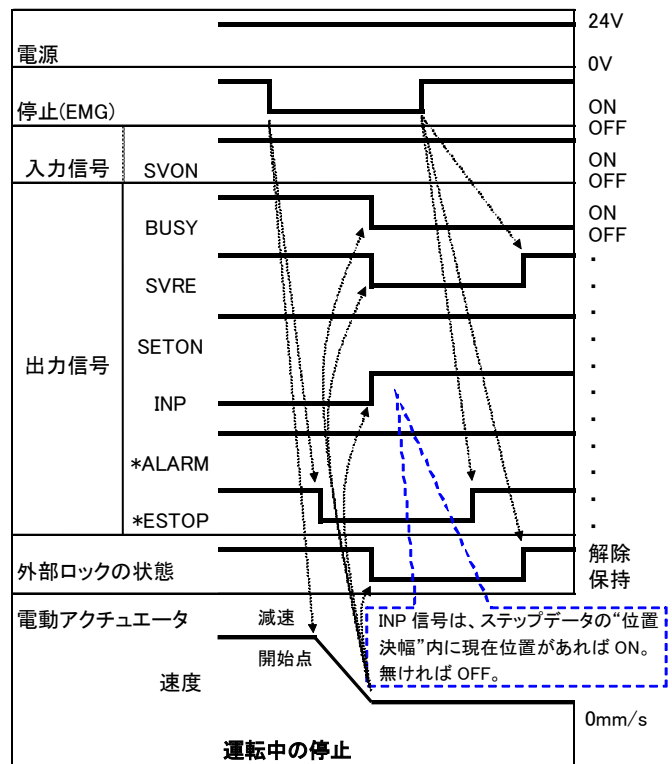

*ALARM 出力と*ESTOP 出力は、負論理表記とします。
タイミングチャートの停止(EMG)が OFF の時は、停止が有効な状態。

(6) エリア出力

-手順-

●ステップデータ No.1 動作

①ステップデータ No.(IN0~IN5 入力)を入力します。



②DRIVE 入力を ON します。

⇒ステップデータ No.1(IN0~IN5 入力)の読み込み

その後、DRIVE 入力を OFF するとステップデータ No.1(OUT0~OUT5 出力)が出力されます。



③BUSY 出力が ON します。(動作します。)

INP 出力が OFF します。



④ステップデータ No.1 の AREA 出力が ON します。(150mm 位置)



⑤BUSY 出力が OFF します。(停止します。)
INP 出力が ON します。



●ステップデータ No.2 動作

⑥ステップデータ No.(IN0~IN5 入力)を入力します。



⑦DRIVE 入力を ON します。

⇒ステップデータ No.2(IN0~IN5 入力)の読み込み

その後、DRIVE 入力を OFF するとステップデータ No.2(OUT0~OUT5 出力)が出力されます。



⑧AREA 出力が OFF します。

BUSY 出力が ON します。(動作します。)

INP 出力が OFF します。



⑨ステップデータ No.2 の AREA 出力が ON します。(170mm 位置)




⑩ステップデータ No.2 の AREA 出力が OFF します。(130mm 位置)



⑪BUSY 出力が OFF します。(停止します。)
INP 出力が ON します。

-タイミングチャート エリア出力-

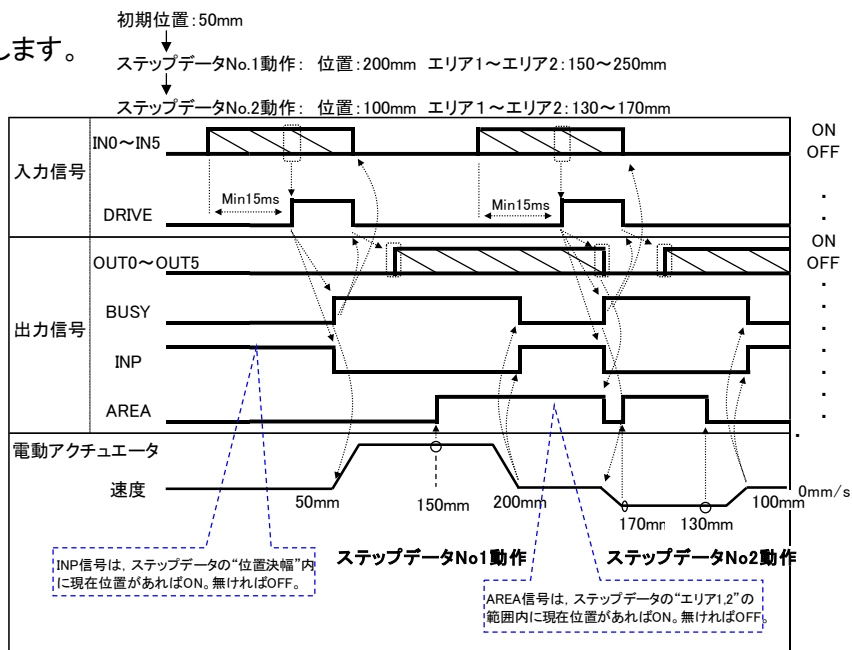

4.5 運転例




4.5.1 位置決め運転

例)原点位置から 100mm/s の速度で 50mm の位置に移動します。(ステップデータ No.1 指示)

次に 50mm の位置から 50mm/s の速度で 10mm 毎に、5 回連続的に移動させて 100mm の位置に移動させる(ステップデータ No.2 指示)場合の設定例を示します。

■ 【ノーマルモード】ステップデータ設定

No.	動作方法	速度 mm/s	位置 mm	加速度 mm/s ²	減速度 mm/s ²	押当推力 %	しきい値 %	押当速度 mm/s	位置決 推力 %	エリア1 mm	エリア2 mm	位置決幅 mm
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ABS	100	50.00	1000	1000	0	0	0	100	0	0	0.1
2	INC	50	10.00	1000	1000	0	0	0	100	0	0	0.1

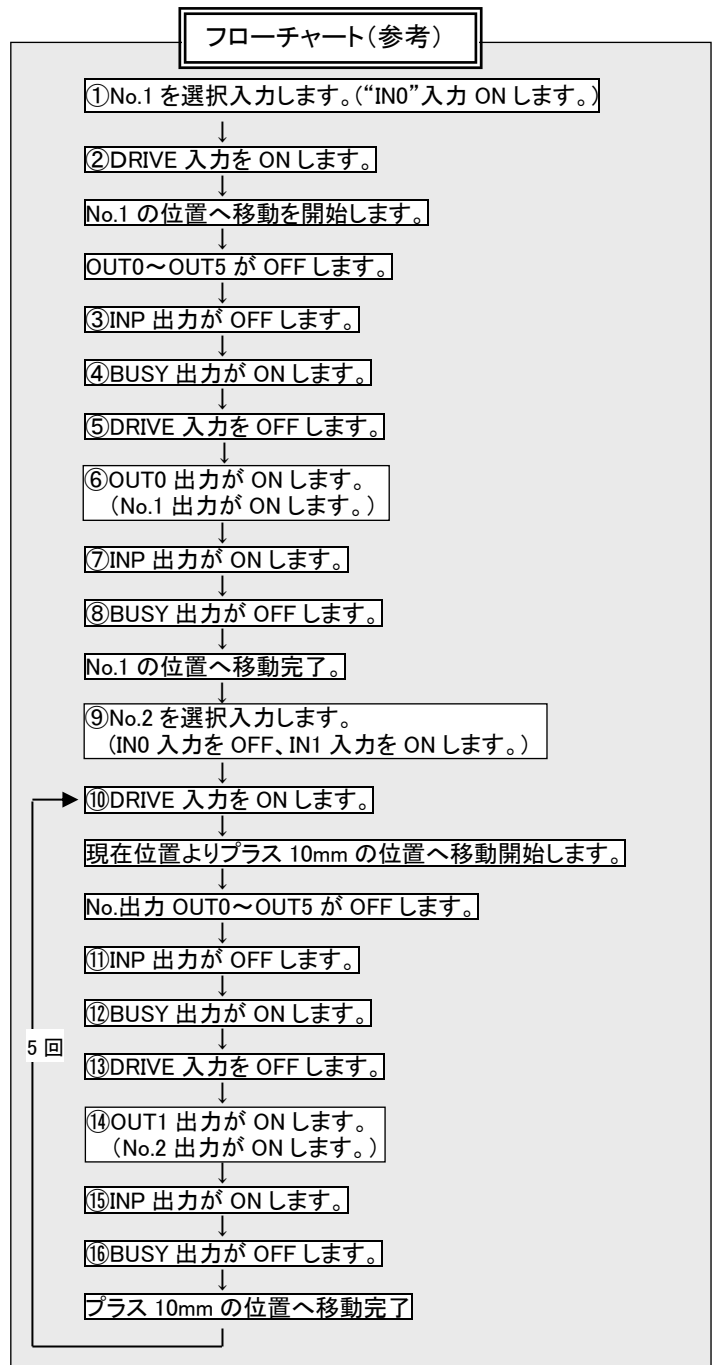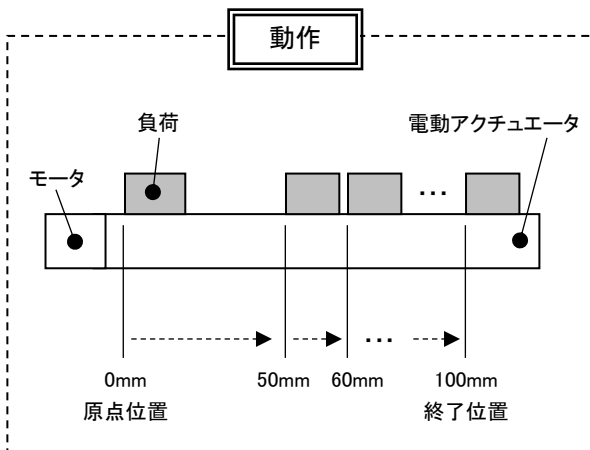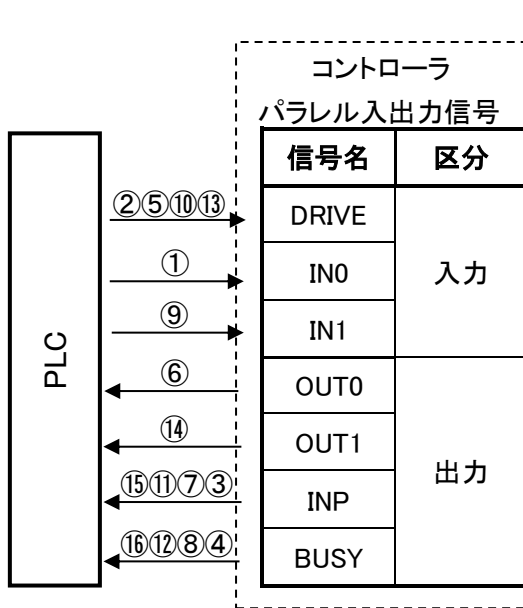

4.5.2 押当て運転

例)原点位置から 100mm/s の速度で 100mm の位置に移動します。(ステップデータ No.1 指示)


100mm の位置からは速度 10mm/s で押付推力値を 50%以下で押当て運転します。(最大押込み量を 5mm)

次に押当て運転完了位置(INP 出力が ON の位置)から 50mm/s の速度で 50mm の位置に移動します。


(ステップデータ No.2 指示)

■ 【ノーマルモード】ステップデータ設定


No.	動作方法	速度 mm/s	位置 mm	加速度 mm/s ²	減速度 mm/s ²	押当推力 %	しきい値 %	押当速度 mm/s	位置決 推力 %	エリア1 mm	エリア2 mm	位置決幅 mm
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ABS	100	100.00	1000	1000	50	40	10	100	0	0	5
2	ABS	50	50.00	1000	1000	0	0	0	100	0	0	0.1

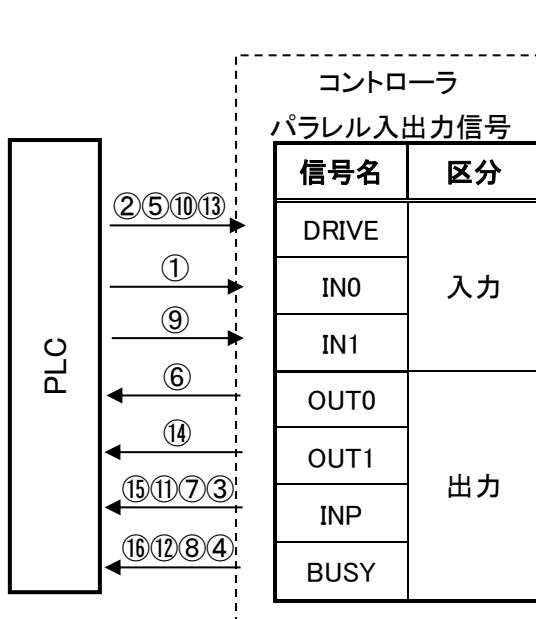


ステップデータ No.1 押当て運転

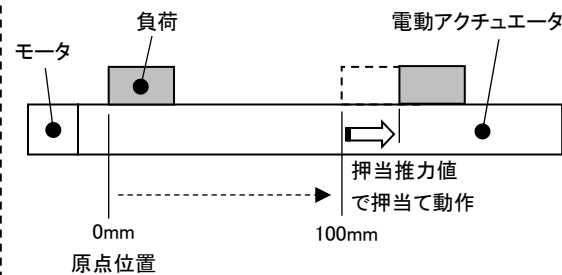

ステップデータ No.2 位置決め運転

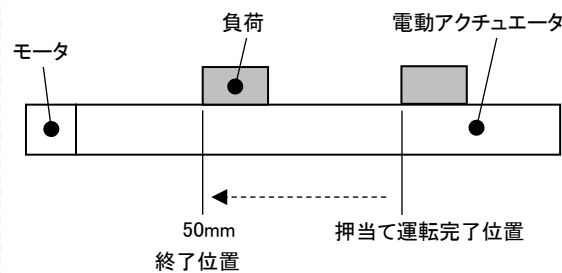

フローチャート(参考)

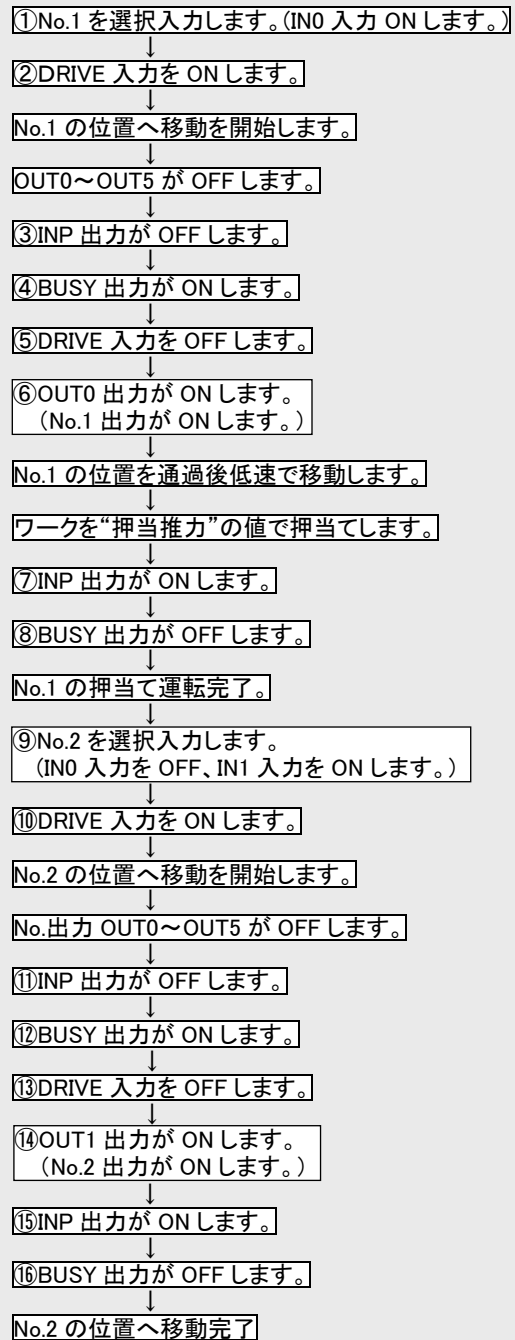

5 運転の仕組み

5.1 原点復帰

下記の場合は、原点復帰をする必要があります。

(1) 電源を投入したとき

バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応の場合

初めて電源を投入した時に、原点復帰が必要となります。

次回以降の電源再投入時には原点復帰は不要となります。

インクリメンタルエンコーダ対応の場合

電源を投入した時に、毎回原点復帰が必要となります。

(2) アクチュエータまたはモータを交換したとき

バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応とインクリメンタルエンコーダ対応ともに、原点復帰が必要となります。

(3) アラーム「グループ E」が発生し、電源再投入によりアラームリセットしたとき

バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応とインクリメンタルエンコーダ対応ともに、原点復帰が必要となります。

バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応の場合、(1)と(2)の電源投入時に

「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」が発生した場合は、アラームリセットした後に原点復帰を実施してください。

電動アクチュエータとコントローラをセット品番で購入いただいている場合、工場出荷時にアラームリセットが行われているため、(1)の電源投入時の「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」は発生しません。

ただし、同じセット品番で複数台購入いただいている場合、電動アクチュエータとコントローラが工場出荷時と異なる組み合わせで接続されると、(1)の電源投入時の「アブソ ID 不一致アラーム(01-153)」が発生します。


●原点復帰動作

電動アクチュエータが電源投入時の初期位置から原点復帰方向へ移動します。(①)

電動アクチュエータ端まで移動子が移動し、停止してから一定の時間経過すると、コントローラは電動アクチュエータ端と認識します。その後、電動アクチュエータは低速で原点復帰方向と逆方向に移動します。(②)
移動後の位置を原点位置とします。

原点復帰入力 → 原点復帰方向に移動 → 移動停止 → 反転移動 → 原点位置

●原点復帰動作例

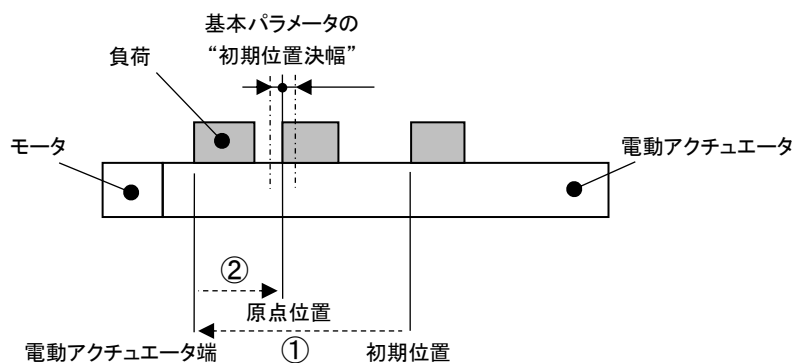

⚠注意


電動アクチュエータの原点復帰方向は、電動アクチュエータや原点復帰パラメータの設定により異なります。

5.2 位置決め運転


ステップデータの“押当推力”が0の場合。

ステップデータの“位置”で設定した目標位置へ移動します。

●位置決め運転例

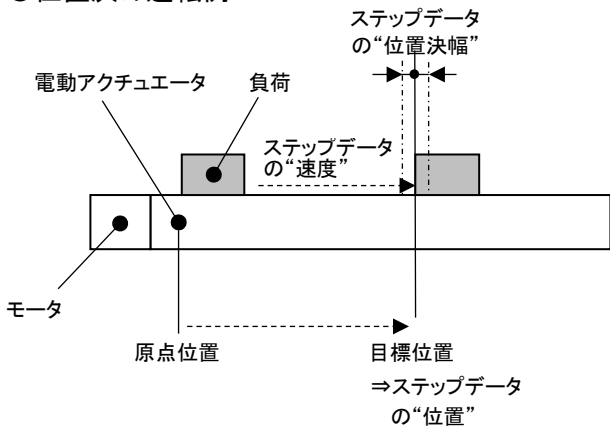

●位置決め運転(速度/位置)例

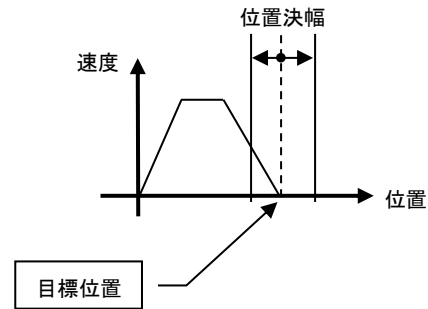

5.3 押当て運転

ステップデータの“押当推力”に1以上の値が登録されている場合、押当て運転となります。


通常的位置決め運転と同様にステップデータの“位置”、“速度”にて位置決め運転を行い、“位置”で規定される押当開始位置から押当て動作を始めます。

押当て動作は、ステップデータの“押当推力”に規定される最大推力以下で運転を行います。


(1) 押当て動作が成功した場合

ステップデータの“しきい値”に規定される推力値以上の状態が一定時間以上続いた場合、INP 出力がONとなります。INP 出力がONした後もステップデータに設定した推力は維持します。

●押当て運転例

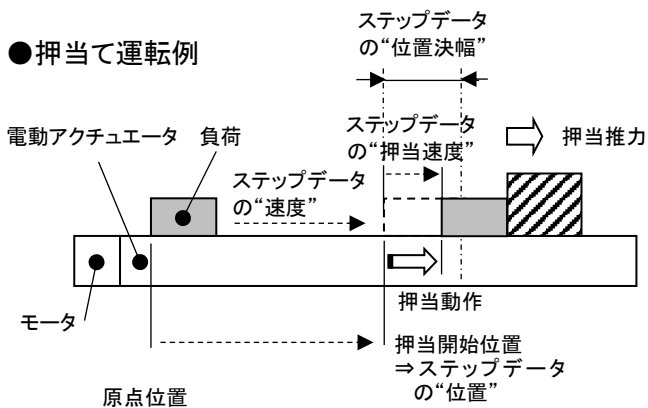


●押当て運転(速度/位置)例

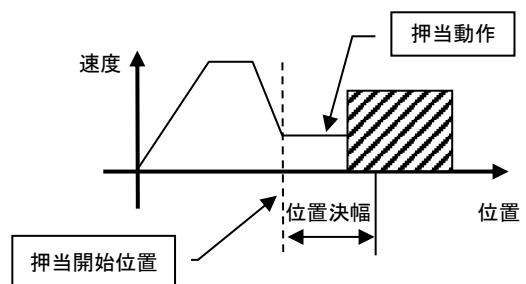

(2) 押当て動作が失敗した場合(空振り)


押当て動作の開始位置からステップデータの“位置決幅”で規定される範囲までを動作しても、押当て動作が完了しない場合、運転を停止します。その場合は、INP 出力がOFFとなります。

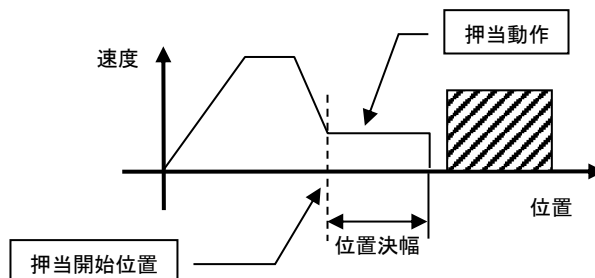

(3) 押当て動作完了後にワークが動いてしまう場合

①ワークが押当て方向に動いてしまう場合

押当て動作完了後、押当て対象の反力が小さくなり電動アクチュエータがステップデータの“しきい値”より小さい推力にて動いてしまった場合、INP 出力が OFF となり、位置決幅の範囲内で変化に追従します。再度、ステップデータの“しきい値”に規定される推力値以上の状態が定時間以上続いた場合、INP 出力が再度ONとなります。

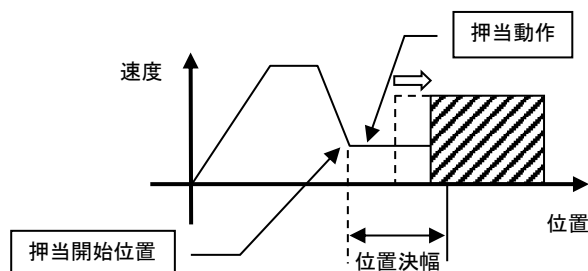


②ワークが押当て方向と逆に動いてしまう場合(ワークからの反力が強すぎて押し戻される場合)

押当て動作完了後、押当て対象の反力が大きくなり電動アクチュエータが押し戻された場合、INP 出力が ON のまま反力と押当て動作の力がつりあうまで押し戻されます。

(押当て開始位置方向に戻されます。)

押当て開始位置より押し戻された場合は、アラーム(押当て動作異常)となります。

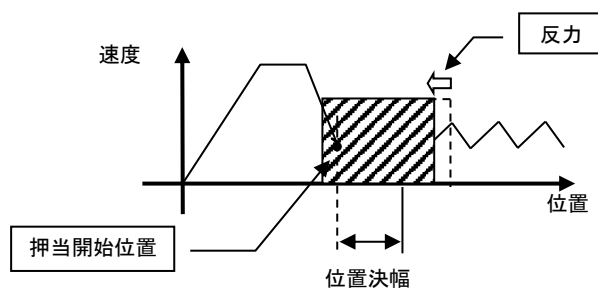

5.4 コントローラの入力信号に対する応答時間

コントローラの入力信号に対する応答の遅延には、以下の要素が介在します。

- ① コントローラの入力信号のスキャン遅れ
- ② 入力信号解析演算による遅れ
- ③ 命令解析処理の遅れ

PLC の処理遅れやコントローラのスキャン遅れが発生するため、15ms(推奨 30ms)以上入力信号の間隔および信号状態の維持を設けてください。

5.5 運転中の中断方法

位置決め運転および押当て運転にて、動作を中断し電動アクチュエータを停止させる方法として以下の 3 つの方法があります。停止後の状態が異なりますので、用途に合わせてご使用ください。

●EMG 信号による停止

動作中に EMG 信号を OFF すると、電動アクチュエータが減速停止後サーボ OFF となり停止位置を保持しません。(ロック付電動アクチュエータの場合は、ロック機構により保持されます。)

●RESET 信号による停止

動作中に RESET 信号を ON にすると、電動アクチュエータが減速停止後、停止位置で保持します。
(サーボ OFF しません。)

●HOLD 信号による停止

動作中に HOLD 信号を ON すると、電動アクチュエータは減速し停止します。
(サーボ OFF しません。)

⚠注意

EMG 信号および RESET 信号にて停止を指示した場合、OUT 信号はすべて OFF になります。
また、HOLD 中の RESET 信号の入力は有効となります。

6 アラーム検出

アラームの内容は、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスを使用し確認することができます。
アラームの確認方法は、コントローラ設定ソフトウェアまたはティーチングボックスの取扱説明書をご確認ください。

⚠ 注意

アラームが発生した場合 **6.2 アラーム内容、対策**を参照し、対策、修正を施した後にアラームリセットをしてください。
アラームの原因を取り除いてもアラームが再発生する場合は当社までご連絡ください。

アラームは、RESET 信号を ON することでリセット可能なアラームグループ B～D、制御電源(DC24V)を一担遮断しないとリセットできないアラームグループ E に分類できます。

6.1 アラームグループの平行信号出力

本コントローラはアラーム発生時、アラームの種類が判別できる信号を出力します。

アラーム種別を 4 グループに分類し、アラーム発生時はアラーム種別を OUT0～3 に出力、OUT4、OUT5 は OFF となります。

アラームグループと出力端子の組合せは下表の通りです。

アラームグループ	平行信号出力				
	*ALARM	OUT0	OUT1	OUT2	OUT3
アラームグループ B	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
アラームグループ C	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
アラームグループ D	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
アラームグループ E	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

*ALARM 出力は、負論理表記とします。

複数のアラーム発生時、アラームグループが異なる場合には、複数の OUT 信号が ON します。

アラーム発生後、アラームの内容に応じて SVRE、SETON 出力は、下表のように出力します。

アラームグループ	平行信号出力		再運転の開始手順
	SVRE	SETON	
アラームグループ B	変化なし	変化なし	RESET を入力
アラームグループ C	変化なし	変化なし	RESET を入力
アラームグループ D	OFF	変化なし 注)	RESET を入力 注)
アラームグループ E	OFF	OFF	制御電源を遮断⇒再投入

注) アブソ ID 不一致(01-153)アラーム発生時、SETON 信号は OFF となります。再運転の開始時に原点復帰 (SETUP 入力)が必要となります。

6.2 アラーム内容、対策

コントローラ 設定ソフト ウェア名称 (code)	ティーチング ボックス名称	グル ープ	アラーム クリア方法	内容、対策
運転データ の内容が正 しくない (01-048)	運転データ 異常	B	RESET を入力	<p><内容> 以下のステップデータの設定可能範囲外の場合に発生します。 (設定可能範囲) ①“エリア 1”<“エリア 2” (“エリア 1、2”が 0 の場合はアラームとなりません。) ②“しきい値”≤“押当推力” (“押当推力”が 0 の時、“押当推力”<“しきい値”の場合でも アラームとなりません。) ③電動アクチュエータの最小速度≤“押当速度”≤“速度” ④“押当速度”≤電動アクチュエータの押当最大速度 ⑤“押当推力”≥電動アクチュエータの最小押当推力 ⑥基本パラメータの“押当最大推力” ≥電動アクチュエータの最小押当推力 ⑦基本パラメータの“押当最大推力”≥“しきい値”</p> <p><対策> ステップデータおよび基本パラメータの内容を見直してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>⚠ 注意</p> <p>電動アクチュエータの押当て最大速度、最小押当て推力、最 小速度については電動アクチュエータ取扱説明書またはカタ ログにて、ご確認ください。</p> </div>
システムパ ラメータの 内容が正し くない (01-049)	システム PARA 異常	B	RESET を入力	<p><内容> 以下のパラメータの設定可能範囲外の場合に発生します。 (設定可能範囲) ①“ストローク(-)”<“ストローク(+)” ②“W エリア出力端 1”<“W エリア出力端 2” (“W エリア出力端 1、2”が 0 の場合は、アラームとなりません。) ③“押当最大推力”<電動アクチュエータの最大押当て推力</p> <p><対策> パラメータの内容を見直してください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>⚠ 注意</p> <p>電動アクチュエータの最大押当て推力については、電動アク チュエータ取扱説明書またはカタログにてご確認ください。</p> </div>
未登録運転 データ No.を 指示 (01-051)	ステップ No.異常	B	RESET を入力	<p><内容> ステップデータの未登録 No.を運転指示した場合に発生します。 (PLC 等で運転指示をする場合、入力信号の間隔および信号の 保持時間によって本アラームが起こる場合があります。)</p> <p><対策> ① 運転を指示したステップデータの“動作方法”が“空欄(デー タ無効)”または数値指示運転で「1(ABS)」 「2(INC)」以外の数 値が入力されていないか確認してください。 ② PLC の処理遅れやコントローラのスキャン遅れが発生する ため、15ms(推奨 30ms)以上、入力信号の間隔および信号状 態の維持を設けてください。 4.5.1 位置決め運転 をご確認ください。</p>

ストローク (±)を超える 指示をした (01-052)	ストローク リミット	B	RESET を入力	<p><内容> 基本パラメータの“ストローク(+)”、“ストローク(-)”を超える運 転を指示した場合に発生します。 (原点復帰後の JOG 運転も含みます。)</p> <p><対策> 基本パラメータの“ストローク(+)”、“ストローク(-)”の値と、ス テップデータの移動量をご確認ください。</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>⚠ 注意</td> </tr> <tr> <td>ステップデータの“動作方法”が INC の場合、運転を開始した 場所と移動量にご注意ください。</td> </tr> </table>	⚠ 注意	ステップデータの“動作方法”が INC の場合、運転を開始した 場所と移動量にご注意ください。
⚠ 注意						
ステップデータの“動作方法”が INC の場合、運転を開始した 場所と移動量にご注意ください。						
押当り戻 された (01-096)	押当り動作 異常	C	RESET を入力	<p><内容> 押当り運転において、押当り動作開始位置より押し戻された場 合に発生します。</p> <p><対策> 押当り動作開始位置と押当り対象との距離を大きくしてください。 また、押当り推力を大きくしてください。</p>		
原点復帰が 設定時間内 未完了 (01-097)	原点復帰 異常	C	RESET を入力	<p><内容> 一定時間内に原点復帰完了しない場合に発生します。</p> <p><対策> (1)コントローラ型式と電動アクチュエータ型式が一致していること をご確認ください。 (2)電動アクチュエータのベルト部に緩みがあることが考えられま す。電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。 上記対策を実施した後でも再発生する場合は、モータ軸の締結 に緩みや外れがあることが考えられるため、当社までご連絡くだ さい。</p>		
サーボ OFF 時に運転指 示をした (01-098)	サーボ OFF 時 DRV	C	RESET を入力	<p><内容> サーボ OFF 状態(EMG 端子非通電時など)で原点復帰、位置決 め運転、押当り運転、JOG 運転指示を行った場合に発生します。</p> <p><対策> サーボ ON 状態(SVRE 出力が ON)にて運転を指示してください。</p>		
原点復帰未 完了時に DRIVE を ON (01-099)	SET OFF 時 DRV	C	RESET を入力	<p><内容> 原点復帰実行前に位置決め運転、押当り運転指示を行った場合 に発生します。</p> <p><対策> 原点復帰が完了してから運転を指示してください。</p>		
アブソリュート データの データ送信 中モータが 回された (01-101)	アブソ不 一致	C	RESET を ON	<p><内容> バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、 アクチュエータが外力にて動いているときに電源を投入すると発 生します。</p> <p><対策> アクチュエータが停止している状態で RESET を ON してくださ い。</p>		

<p>原点スイッチ方向 (01-103)</p>	<p>原点センサ未検出</p>	<p>C</p>	<p>RESET を入力</p>	<p><内容> 原点復帰時にパラメータの設定が誤っている場合、またはセンサ原点復帰[SW]設定時にアクチュエータ端に到達するまでに原点センサが検出されない場合にアラームが発生します。</p> <p><対策> (1)原点復帰パラメータの設定を確認してください。</p> <table border="1" data-bbox="699 322 1458 533"> <thead> <tr> <th colspan="3">正しい原点復帰パラメータ設定組み合わせ</th> </tr> <tr> <th></th> <th>原点復帰モード</th> <th>原点センサ種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1></td> <td>1: 押当原点復帰[押当]</td> <td>0: 原点センサ無効[無効]</td> </tr> <tr> <td><2></td> <td>2: センサ原点復帰[SW]</td> <td>1: センサ A 接点[a 接点] 2: センサ B 接点[b 接点]</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)センサの取付けとアクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。</p>	正しい原点復帰パラメータ設定組み合わせ				原点復帰モード	原点センサ種類	<1>	1: 押当原点復帰[押当]	0: 原点センサ無効[無効]	<2>	2: センサ原点復帰[SW]	1: センサ A 接点[a 接点] 2: センサ B 接点[b 接点]
正しい原点復帰パラメータ設定組み合わせ																
	原点復帰モード	原点センサ種類														
<1>	1: 押当原点復帰[押当]	0: 原点センサ無効[無効]														
<2>	2: センサ原点復帰[SW]	1: センサ A 接点[a 接点] 2: センサ B 接点[b 接点]														
<p>アブソリュートエンコーダとの通信時異常が発生 (01-106)</p>	<p>アブソ通信不良</p>	<p>C</p>	<p>RESET を入力</p>	<p><内容> バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、エンコーダとコントローラの配線が外れている場合に発生します。電源投入時のアブソリュートエンコーダとの通信にて異常を検出するとアラームが発生します。</p> <p><対策> コントローラとアクチュエータ配線にてコネクタ間の緩みやケーブル損傷がないかをご確認ください。</p> <p><内容> インクリメンタルエンコーダ対応コントローラにおいて、[基本パラメータ]-[センサタイプ]の値が変更された場合にアラームが発生します。</p> <p><対策> [基本パラメータ]-[センサタイプ]の値が 1 であることを確認してください。パラメータ変更後は電源を再投入する必要があります。</p>												
<p>モータ回転数が設定値以上 (01-144)</p>	<p>過速度</p>	<p>D</p>	<p>RESET SVON を入力</p>	<p><内容> 外力などによりモータ回転数が規定の値以上になった場合に発生します。</p> <p><対策> 電動アクチュエータの最大速度を超えた運転は行わないでください。</p> <table border="1" data-bbox="699 1429 1458 1559"> <tr> <td style="text-align: center;">⚠ 注意</td> </tr> <tr> <td>電動アクチュエータの最大速度については、電動アクチュエータ取扱説明書またはカタログにてご確認ください。</td> </tr> </table>	⚠ 注意	電動アクチュエータの最大速度については、電動アクチュエータ取扱説明書またはカタログにてご確認ください。										
⚠ 注意																
電動アクチュエータの最大速度については、電動アクチュエータ取扱説明書またはカタログにてご確認ください。																

動力電源 電圧が設 定範囲外 (01-145)	動力電源 異常	D	RESET SVON を入力	<p><内容> コントローラ内部で検出されるモータ動力電源電圧が規定の範囲外となった場合に発生します。ただしコントローラは、モータ動力電源電圧の下限確認をサーボ ON 指示時のみ行います。</p>
				<p><対策> コントローラのモータ電源(M24V)に供給されている電圧をご確認ください。</p> <p><内容> 電動アクチュエータの動作方法により回生電力が増加し、アラームが発生する場合があります。</p> <p><対策> 電動アクチュエータの使用条件が、仕様範囲内であるかご確認ください。 上記対策を実施した後も再発生する場合は、コントローラの故障が考えられますので、当社までご連絡ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>⚠ 注意</p> <p>電動アクチュエータの動作方法については、電動アクチュエータ取扱説明書またはカタログにてご確認ください。</p> </div>
コントローラ 温度が規定 値以上 (01-146)	過熱異常	D	RESET SVON を入力	<p><内容> コントローラ内のパワー素子周辺温度が過大な場合に発生します。</p> <p><対策> コントローラの周囲温度を適切な状態に改善してください。</p>
制御電源が 設定範囲外 (01-147)	制御電源 異常	D	RESET SVON を入力	<p><内容> コントローラ内部で検出される制御電源電圧が規定の範囲外となった場合に発生します。</p> <p><対策> コントローラの制御電源(C24V)に供給されている電圧をご確認ください。</p>
一定時間 大きな電流 が流れた (01-148)	過負荷	D	RESET SVON を入力	<p><内容> 出力電流の積算値が、規定値を超えた場合に発生します。</p> <p><対策> ・電動アクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。また、電動アクチュエータの負荷、速度、加減速度が電動アクチュエータの仕様範囲内であるかご確認ください。 ・アクチュエータが位置決め完了後に、外力によって位置決め完了位置から動かされることがないかご確認ください。</p>
目標位置 到達が 規定値以上 遅れた (01-149)	到達時間 異常	D	RESET SVON を入力	<p><内容> 目標位置までの停止予定時間に対して規定値以上遅れが生じた場合に発生します。</p> <p><対策> ・電動アクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。また、電動アクチュエータの負荷、速度、加減速度が電動アクチュエータの仕様範囲内であるかご確認ください。 ・ステップデータの位置決推力が、初期設定値より小さい値に変更されていないかご確認ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>⚠ 注意</p> <p>位置決推力の設定値については、電動アクチュエータ取扱説明書にてご確認ください。</p> </div>


通信時異常が発生 (01-150)	通信不良	D	RESET SVON を入力	<p><内容> 上位機器からの運転中に、接続が絶たれた場合に発生します。</p>
				<p><対策> 上位機器による電動アクチュエータ操作中にパソコンやティーチングボックスと接続を断たないでください。</p>
アブソID不一致 (01-153)	アブソENC不一致	D	RESET SVON SETUP を入力	<p><内容> バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、コントローラは電源再投入時にアブソリュートエンコーダの固有番号を確認します。この固有番号が今まで接続していたエンコーダと異なる場合にこのアラームを検出します。</p>
				<p><対策> 初めて使用いただくときや、アクチュエータまたはコントローラを交換時に発生するアラームです。RESET 入力にてアラームリセットして使用ください。 RESET 入力後は SETON 出力が OFF しますので、原点復帰 (SETUP 入力)を行ってください。</p>
エンコーダに異常発生 (01-192)	エンコーダ異常	E	制御電源を遮断	<p><内容> エンコーダとの通信に異常が出た場合に発生します。</p>
				<p><対策> アクチュエータケーブルの接続状態をご確認ください。</p>
時間内に相検出不可 (01-193)	磁極不確定	E	制御電源を遮断	<p><内容> インクリメンタルエンコーダ対応コントローラにおいて、磁極位置合わせが正常に完了しない場合に発生します。 電源投入後初めてのサーボ ON(SVON を ON)の際にモータの磁極検出を行うためにアクチュエータがわずかに動きますがその際にアクチュエータを動かす事ができないと本アラームが発生します。</p>
				<p><対策> ・電動アクチュエータが動作可能な状態でサーボ ON(SVON 入力を ON)を指示してください。 ・アクチュエータケーブルの断線、接触不良がないかご確認ください。 ・コントローラとアクチュエータの組み合わせが正しいかご確認ください。 上記対策を実施した後も再発生する場合は、コントローラまたはモータの故障が考えられますので、当社までご連絡ください。</p>
				<p><内容> バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、正しいセンサタイプが選択されていない場合に発生します。</p>
				<p><対策> 基本パラメータのセンサタイプ項目を「2(ABS)」に設定してください。</p>
出力電流が異常に高い (01-194)	過電流	E	制御電源を遮断	<p><内容> 電源回路部の出力電流が異常に高くなった場合に発生します。</p>
				<p><対策> アクチュエータケーブルやコネクタが短絡していないかご確認ください。また、電動アクチュエータとコントローラの組み合わせが正しいかご確認ください。 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>

電流センサに異常発生 (01-195)	電流センサ異常	E	制御電源を遮断	<p><内容> コントローラの初期化の際に確認している電流センサの異常が発見された場合に発生します。</p> <p><対策> 電動アクチュエータとコントローラの組合せが正しいかご確認ください。 サーボ ON 指示を出すときにモータが外力で動いていないか、電動アクチュエータを垂直に設置し、LK RLS に通電していないかをご確認ください。 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>
位置偏差カウンタがオーバーフロー (01-196)	偏差オーバーフロー	E	制御電源を遮断	<p><内容> コントローラ内部の位置偏差カウンタがオーバーフローした場合に発生します。</p> <p><対策> 電動アクチュエータの移動が阻害されていないかご確認ください。また、電動アクチュエータの負荷、速度、加減速度が電動アクチュエータの仕様範囲内であるかご確認ください。 上記対策を実施した後も再発生する場合は、モータの故障が考えられますので、当社までご連絡ください。</p>
メモリ内容異常 (01-197)	メモリ異常	E	制御電源を遮断	<p><内容> EEPROM に関する異常が確認された場合に発生します。</p> <p><対策> 発生した場合は当社までご連絡ください。 (EEPROM の書き込み可能回数は 10 万回が目安です。)</p>
CPU 異常動作 (01-198)	CPU 異常	E	制御電源を遮断	<p><内容> CPU が正常に動作していない場合に発生します。 (CPU および周辺回路の故障、またはノイズによる誤作動の可能性あります。)</p> <p><対策> 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>
Alarm _Comment _0201 (01-201)	C9	E	制御電源を遮断	<p><内容> バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、電源投入時にアブソエンコーダからの値に異常を確認した場合に発生します。</p> <p><対策> コントローラと電動アクチュエータの組合せが正しいことを確認してください。 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>
Alarm _Comment _0202 (01-202)	CA	E	制御電源を遮断	<p><内容> バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応コントローラにおいて、電源投入時にアブソエンコーダ内部データに異常を確認した場合に発生します。</p> <p><対策> 電源を再投入しても再発生する場合は当社までご連絡ください。</p>

7 トラブルシューティング

動作不良が発生した場合、以下のトラブル現象に該当する項目によりご確認ください。現象に該当する原因が確認されず、製品交換により正常復帰する場合、製品自体の故障が考えられます。

製品故障はご使用環境(アプリケーション)により発生する場合がありますので、その対策内容は別途ご相談させていただきます。

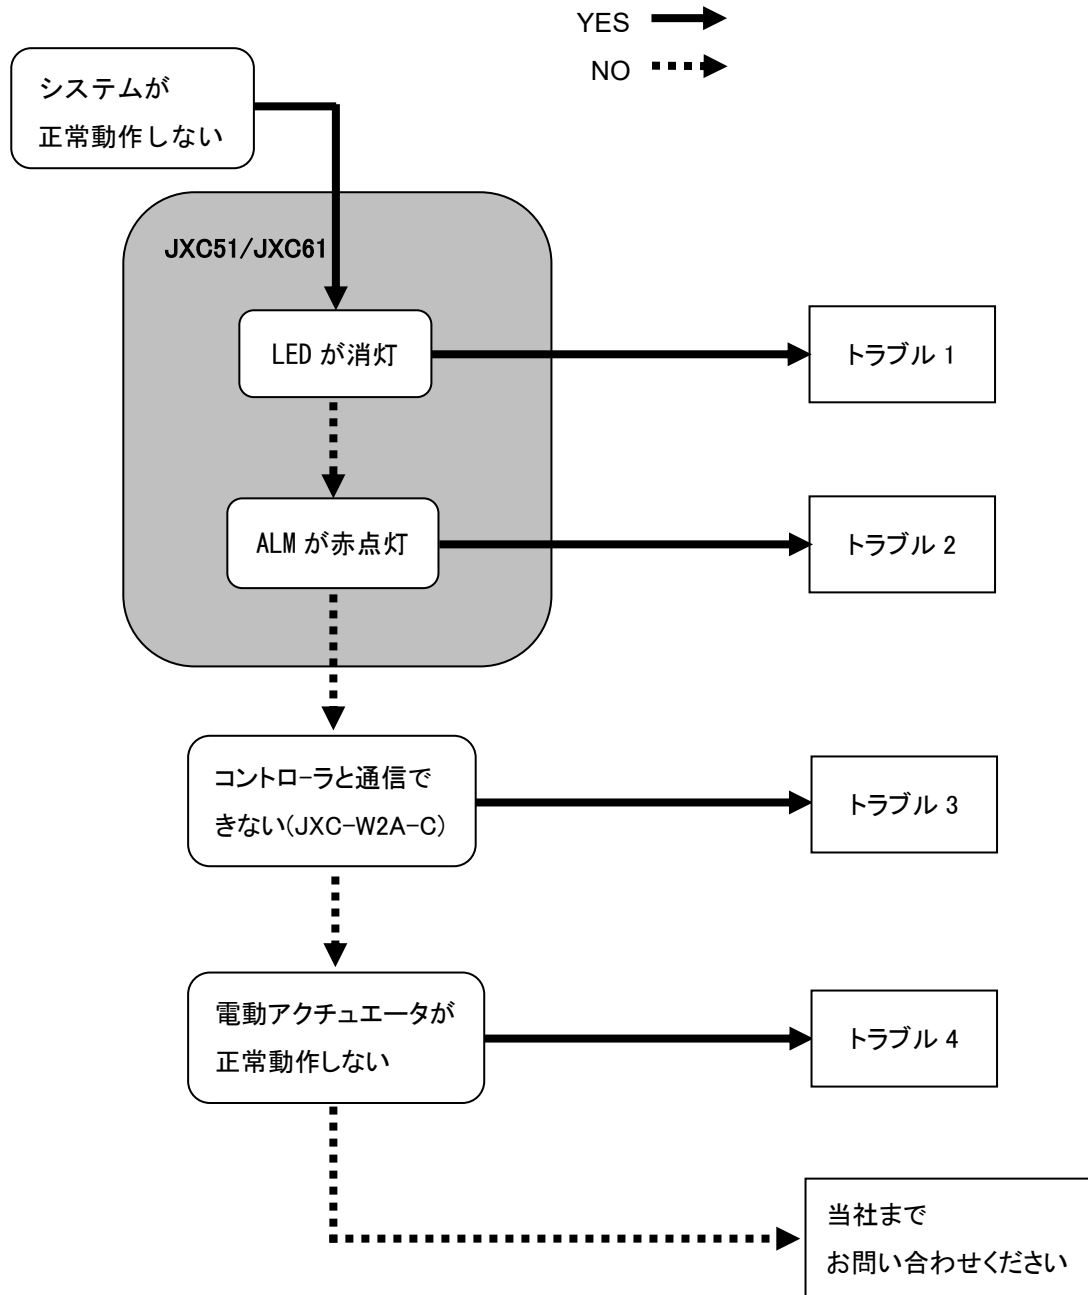

トラブル No.	トラブル現象	トラブル推定原因	原因の調査方法、箇所	対策
1	LEDが消灯	電源不良	コントローラの LED(緑)は点灯していますか。	コントローラへの供給電源、電圧、電流をご確認ください。 ⇒ 3.5.1 コントローラ入力電源との接続
		配線不良	配線は正しく接続されていますか。	コントローラの取扱説明書を参照し配線の再確認及び断線、短絡の確認を行ってください。間違った配線があれば配線を修正し、各信号の入出力が正しく行われることをご確認ください。また、PWR コントローラ入力電源とパラレル入出力信号用電源は、必ず別にご用意ください。 ⇒ 3.5.1 コントローラ入力電源との接続 ⇒ 3.5.4 PLC などとの接続
2	ALMの点灯	アラーム発生	コントローラのアラームは発生していますか。	コントローラの取扱説明書を参照し、アラームの種類をご確認ください。内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ 6 アラーム検出
3	コントローラと通信できない (JXC-W2)	USB ドライバの未インストール	通信ケーブルの USB ドライバのインストールはできていますか。	通信ケーブルの USB ドライバをインストールしてください。 通信ケーブルを PC に接続すると USB ドライバのインストールが始まります。インストール手順は「コントローラ設定ソフトウェア(JXC-W2)インストール手順」を確認ください。
		COM ポート誤設定	コントローラ設定ソフトウェアに COM ポート設定ができていますか。	通信ケーブルに割り当てられる COM ポートは、PC により異なります。通信ケーブルを接続した状態で、COM ポート番号を確認ください。 COM ポート番号は、PC 内のデバイスマネージャーで確認できます。COM ポート番号の確認方法及び設定方法につきましては、「コントローラ設定ソフトウェア(JXC-W2)インストール手順」を確認ください。
		接続不良	配線に誤りはありませんか。	コントローラ＝通信ケーブル＝USB ケーブル＝PC の接続ができていないことを確認ください。コネクタ部などが損傷していると通信できません。 コントローラの電源が投入されていることを確認ください。電源 OFF 中は通信ができません。 PC にコントローラ以外の機器(PLC や計測機器)が接続しているようであれば、外して確認ください。(PC 内で他の機器との通信が干渉している可能性があります。)

4	全く動かない	ロック解除異常	ロックの解除スイッチを ON、OFF した時にロックから解除音がしますか。	ロック付電動アクチュエータからロック解除音がしない場合はロック故障の可能性があります。異常が続く場合は当社までご連絡ください。
		外部装置不良	コントローラに接続している PLC が正常に動作していますか。	コントローラ設定ソフトウェア等を使用して、テスト運転で動作をご確認ください。 動作できる場合は、PLC からの信号出力状況による場合が考えられます。 コントローラの取扱説明書を参照し、内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ 9.2.3 パラレル入出力信号詳細
		仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ 8 製品仕様 ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。
		磁力影響	「バッテリーレスアブソリュートエンコーダ使用時」 アクチュエータの周辺にマグネットや電磁コイルなど、磁力が発生する機器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してください。 例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は 40mm 以上離してください。
		停止指示中	EMG 端子が非通电の場合、停止状態（サーボ OFF）となり動作しません。EMG 端子に DC24V を通電していますか。	EMG 端子に DC24V を通電してください。
時々動かなくなる	配線不良	配線は正しく接続されていますか。	コントローラの取扱説明書を参照し配線の再確認及び断線、短絡の確認を行ってください。間違った配線があれば配線を修正し、各信号の入出力が正しく行われることをご確認ください。 また、コントローラ入力電源とパラレル入出力信号用電源は、必ず別にご用意ください。 ⇒ 3.5.1 コントローラ入力電源との接続 ⇒ 3.5.4 PLC などとの接続	
	ノイズ対策	接地は行っていますか。 他の機器の動力ケーブルとコントローラに接続しているケーブル類を束線していませんか。	確実な接地を行ってください。 他の機器の動力ケーブルとの束線は避けてください。 コントローラの取扱説明書を参照し、内容に従って適切な対策を行ってください。 ⇒ 3.4 コントローラの取付け	
	パラメータ誤入力	適切なパラメータ値が入力されていますか。	電動アクチュエータとコントローラの組合せをご確認ください。正しいパラメータを再入力して動作をご確認ください。 ⇒ 3.7 データの設定 ⇒ 9.3 ノーマルモード設定データ	
	電圧降下	電源に一時的な電圧降下が発生していませんか。 (電源の一時的な電圧降下により PWR: 電源コネクタの EMG 端子が OFF し、停止となりますが電圧が復帰することにより停止が解除されます。)	電動アクチュエータの最大電力と比べて電源の電源容量が不足しているため、瞬間的な電圧降下が発生している可能性があります。 ⇒ 8 製品仕様	

時々動 かなくな る	仕様の 不一致	電動アクチュエータとコントローラの組 合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合 は、書き込んだデータが使用するアク チュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品 番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが 正しいことをご確認ください。 ⇒ 8 製品仕様 ブランクコントローラを使用している場合は、使用 するアクチュエータ型式品番と一致するデータを 書き込んでください。
	磁力影響	「バッテリーレスアブソリュートエンコーダ 使用時」 アクチュエータの周辺にマグネットや 電磁コイルなど、磁力が発生する機 器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してくださ い。例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は 40mm 以上離してください。
	信号 タイミング	PLC からコントローラに指示する信号 のタイミングは正しいですか。	PLC の処理遅れやコントローラのスキャン遅れが 発生するため、15ms(推奨 30ms)以上入力信号の 間隔および信号状態の維持を設けてください。 ⇒ 5.4 コントローラの入力信号に対する応答時間
	SVON 時間	SVON 入力を ON した後、SVRE 出力が ON となってから、動作指示をしていま すか。	電源投入直後は、SVON 入力から SVRE 出力ま で、電動アクチュエータの位置により 10 秒程度 (最大 20 秒)要することがあります。SVRE 出力が ON となってから、動作指示をしてください。
	アラーム 発生	コントローラのアラームは発生していま すか。	コントローラ取扱説明書を参照し、アラームの 種類をご確認ください。内容に従って適切な対策 を行ってください。 ⇒ 6 アラーム検出
送り位置 がずれる	原点位置 ズレ	押当原点復帰の場合、電動アクチュエー タが原点位置まで駆動していますか。	原点復帰を数回行い原点位置の確認を行って ください。 電動アクチュエータの作動(異物の噛みこみ等) をご確認ください。
	パラメー タ誤入力	適切なパラメータ値、または正しいプロ グラムが入力されていますか。	電動アクチュエータの最大速度、最大加速度、最 大減速度について再度確認し、正しいパラメータ を再入力して動作をご確認ください。 ⇒ 3.7 データの設定 ⇒ 9.3 ノーマルモード設定データ
	仕様の 不一致	電動アクチュエータとコントローラの組 合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合 は、書き込んだデータが使用するアク チュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品 番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが 正しいことをご確認ください。 ⇒ 8 製品仕様 ブランクコントローラを使用している場合は、使用す るアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き 込んでください。
正しい 位置に 動作 しない	配線不良	配線は正しく接続されていますか。	コントローラ取扱説明書を参照し配線の再確認 及び断線、短絡の確認を行ってください。間違った 配線があれば配線を修正し、各信号の入出力が 正しく行われることをご確認ください。 また、PWR コントローラ入力電源とパラレル入出 力信号用電源は、必ず別にご用意ください。 ⇒ 3.5.1 コントローラ入力電源との接続 ⇒ 3.5.4 PLC などとの接続

正しい位置に動作しない	仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ 8 製品仕様 ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。
	磁力影響	「バッテリーレスアブソリュートエンコーダ使用時」 アクチュエータの周辺にマグネットや電磁コイルなど、磁力が発生する機器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してください。例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は40mm以上離してください。
	信号タイミング	PLC からコントローラに指示する信号のタイミングは正しいですか。	PLC の処理遅れやコントローラのスキャン遅れが発生するため、15ms(推奨 30ms)以上、入力信号の間隔および信号状態の維持を設けてください。 ⇒ 5.4 コントローラの入力信号に対する応答時間
	データ書込不良	データ(ステップデータ、パラメータ)が正しく書込まれていますか。	データを書込中(電源 LED(緑)が点滅中)に以下の可能性が考えられます。 ・コントローラ入力電源を OFF ・ケーブルを挿抜 再度正しいデータ(ステップデータ、パラメータ)を入力し動作をご確認ください。 ⇒ 8.2 各部詳細 ⇒ 3.7 データの設定 ⇒ 9.3 ノーマルモード設定データ
速度がでない	パラメータ誤入力	適切なパラメータ値が入力されていますか。	電動アクチュエータの最大速度、最大加速度について再度確認し、正しいパラメータを再入力して動作をご確認ください。 ⇒ 3.7 データの設定 ⇒ 9.3 ノーマルモード設定データ
	運転パターン不適合	運転パターンが三角駆動などになっていませんか。	最大速度に達する前に減速し始めている可能性があります。移動距離を長くするか、加速度を大きく設定してください。 ⇒ 3.7 データの設定 ⇒ 9.3 ノーマルモード設定データ
	仕様の不一致	電動アクチュエータとコントローラの組合せは正しいですか。 ブランクコントローラを使用している場合は、書き込んだデータが使用するアクチュエータと一致していますか。	コントローラの適応電動アクチュエータの型式品番と電動アクチュエータの型式品番の組合せが正しいことをご確認ください。 ⇒ 8 製品仕様 ブランクコントローラを使用している場合は、使用するアクチュエータ型式品番と一致するデータを書き込んでください。
	磁力影響	「バッテリーレスアブソリュートエンコーダ使用時」 アクチュエータの周辺にマグネットや電磁コイルなど、磁力が発生する機器はありませんか。	磁力が発生する機器はモータから離してください。例えば、オートスイッチ付きシリンダの場合は40mm以上離してください。
	電圧降下	電源に一時的な電圧降下が発生していませんか。 (電源の一時的な電圧降下により PWR: 電源コネクタの EMG 端子が OFF し、停止となりますが電圧が復帰することにより停止が解除されます。)	電動アクチュエータ仕様の最大電力と比べて電源の電源容量が不足しているため、瞬間的な電圧降下が発生している可能性があります。 ⇒ 8 製品仕様

8 製品仕様

8.1 基本仕様


本製品の基本仕様を以下に示します。

項目	仕様
制御対象モータ	ステップモータ(サーボ DC24V)
電源仕様	電源電圧:DC24V±10%
消費電流	100mA 以下(コントローラ単体) アクチュエータを含む全体の消費電流はアクチュエータ仕様をご確認ください。
パラレル入力	入力点数 11 点(フォトカプラ絶縁)
パラレル出力	出力点数 13 点(フォトカプラ絶縁)
制御対象エンコーダ	バッテリーレスアブソリュート A/B 相 (4096 パルス/回転) インクリメンタル A/B 相(800 パルス/回転)
シリアル通信	RS485
メモリ	EEPROM
LED 表示部	LED(緑/赤)各1個
ロック制御	強制ロックリリース端子(無励磁作動型ロックに対応)
ケーブル長	I/O ケーブル:5m 以下 アクチュエータケーブル:20m 以下
冷却方式	自然空冷
使用温度範囲	0°C~55°C(凍結なきこと) ^{注1)}
使用湿度範囲	90%RH 以下(結露なきこと)
保存温度範囲	-10~60°C(凍結なきこと)
保存湿度範囲	90%RH 以下(結露なきこと)
絶縁抵抗	外部端子一括とケース間 50MΩ (DC500V)
質量	150g(ねじ取付タイプ) 170g(DIN レール取付タイプ)

注1) バッテリーレスアブソリュートエンコーダ対応 LEY40 および LEYG40 シリーズにて、
垂直搬送重量が下記重量以上となる場合は、コントローラ周囲温度を 40°C 以下で使用してください。
LEY40□EA:9kg、LEY40□EB:19kg、LEY40□EC:38kg
LEYG40□EA:7kg、LEYG40□EB:17kg、LEYG40□EC:36kg

8.2 各部詳細

コントローラの各部詳細を以下に示します。

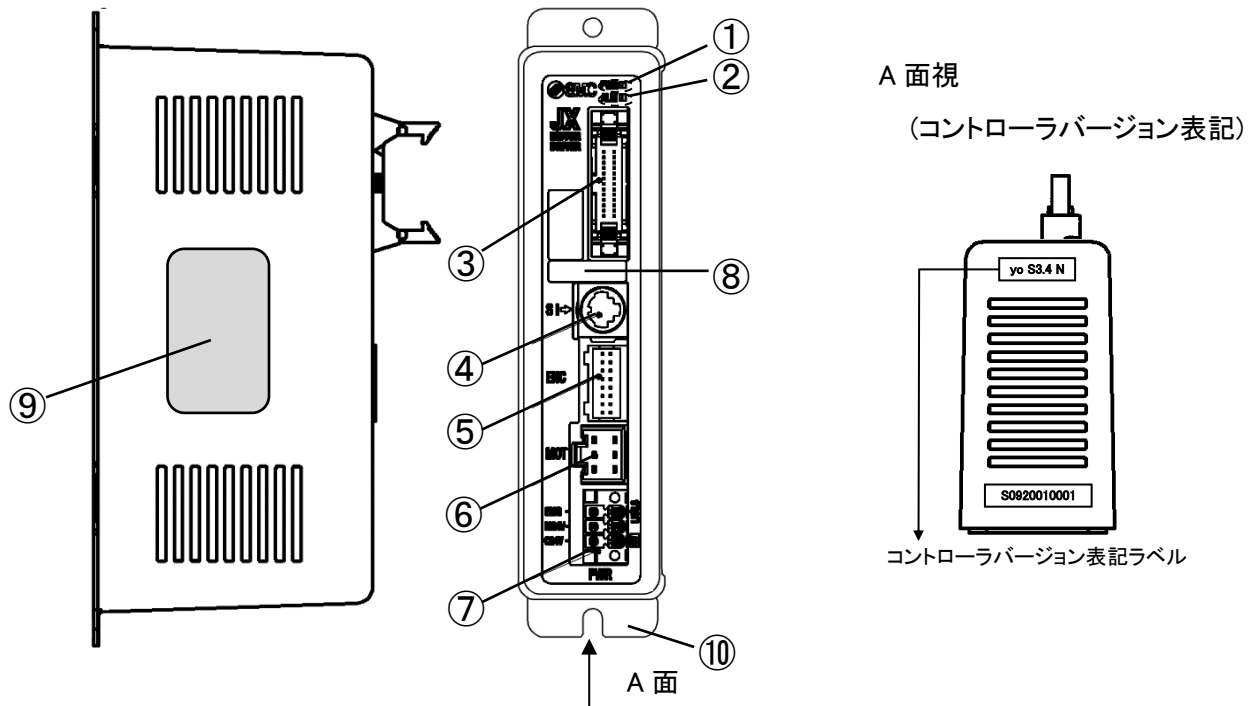


番号	表示	名称	詳細
①	PWR	電源 LED (緑)	<p>電源 ON/アラーム無し: 緑点灯 データ(ステップデータ、パラメータ) 書込中: 緑点滅</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>⚠ 注意</p> <p>データを書込中(電源 LED(緑)が点滅中)に、コントローラ入力電源を OFF しないでください。 データ(ステップデータ、パラメータ)が正しく書込まれない場合があります。</p> </div>
②	ALM	電源 LED (赤)	電源 ON/アラーム有り: 赤点灯
③	-	パラレル I/O コネクタ (26 極)	I/O ケーブルを使用し、PLC 等に接続します。 (11 点入力および COM 端子、13 点出力および COM 端子)
④	SI	シリアル I/O コネクタ (8 極)	ティーチングボックス、パソコン等に接続します。
⑤	ENC	エンコーダ コネクタ (16 極)	アクチュエータケーブルを接続します。
⑥	MOT	モータ動力 コネクタ (6 極)	
⑦	PWR	電源コネクタ (6 極)	電源プラグを使用してコントローラ入力電源 (DC24V) と接続します。 制御電源 (+)、停止 (+)、モータ動力電源 (+)、ロック解除 (+)、共通 (-)
⑧	-	対応電動アクチュエータ型式銘板	コントローラと接続可能な電動アクチュエータの型式が表記されています。また、コントローラのパラレル I/O タイプ (NPN、PNP) を示します。
⑨	-	コントローラ 型式銘板	コントローラの型式が表記されています。
⑩	-	FG	フレームグラウンド (コントローラ取付けの際、ビスを共締めしアース線を接地します。)


8.3 外形寸法図

本製品の外觀図を示します。

(1) ねじ取付け(JXC517□-□、JXC617□-□)

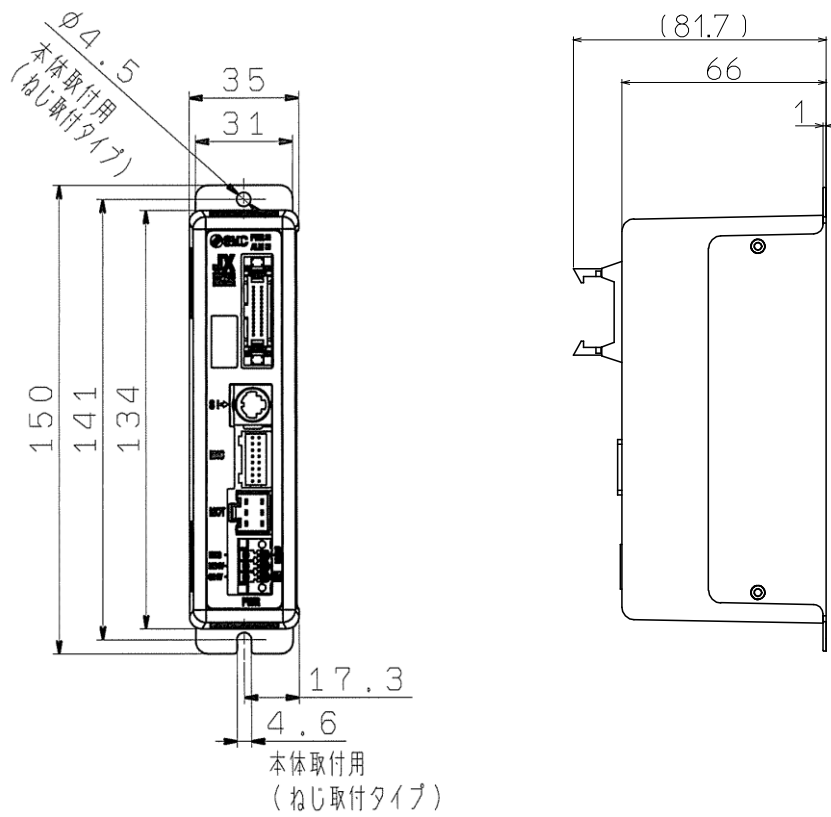


(2) DIN レール取付け(JXC518□-□、JXC618□-□)

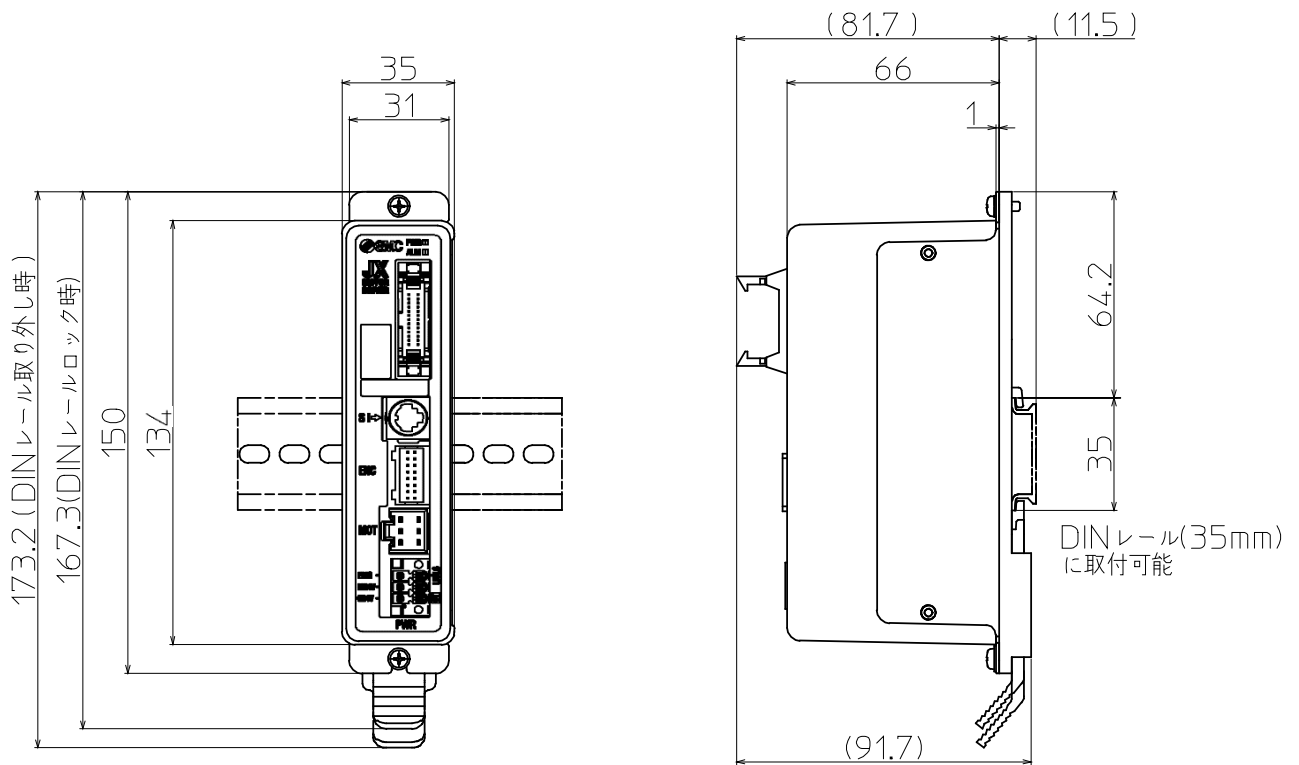

9 技術仕様

9.1 電源プラグ仕様

付属品の電源プラグ仕様を以下に示します。

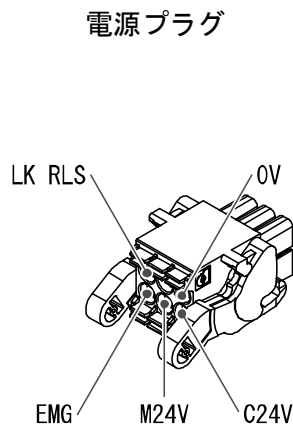

ピン No.	端子名	機能名	機能説明
1	C24V	制御電源(+)	コントローラに供給する制御電源(+) 側です。
2	M24V	モータ動力電源(+)	コントローラに供給するモ-タ動 力電源(+) 側です。
3	EMG	停止(+)	停止解除(+) 入力です。
4	0V	共通電源(-)	M24V 端子/C24V 端子/EMG 端 子/LK RLS 端子共通(-) です。
5	-	NC	配線不可
6	LK RLS	ロック解除(+)	ロック解除(+) 入力です。

* フェニックス・コンタクト株式会社製品番:DFMC1,5/3-ST-LR 相当

9.2 パラレル I/O コネクタ詳細

9.2.1 パラレル入出力仕様

●入力仕様

No.	項目	仕様
1	入力回路	内部回路とフォトカプラ絶縁
2	入力点数	11 点
3	電圧	DC24V±10%
4	ON 時入力電流	3.5mA±20%(DC24V 時)
5	OFF 時入力電流、電圧	電流 1.5mA 以下 電圧 11V 以下

●出力仕様

No.	項目	仕様
1	出力回路	内部回路とフォトカプラ絶縁
2	出力点数	13 点
3	最大端子間電圧	DC30V
4	最大出力電流	10mA
5	端子間飽和電圧	2.0V(最大)

9.2.2 パラレル入出力タイプ回路(NPN、PNP 仕様)

本コントローラには、パラレル入出力タイプが異なる NPN 仕様と PNP 仕様があります。


■ パラレル I/O 入力部回路(NPN、PNP 共通)

●NPN 仕様(JXC51□□-□)

(a)	「COM+」〈A1〉
(b)	IN0〈A3〉～SVON〈A13〉


●PNP 仕様(JXC61□□-□)

(a)	「COM-」〈A2〉
(b)	IN0〈A3〉～SVON〈A13〉

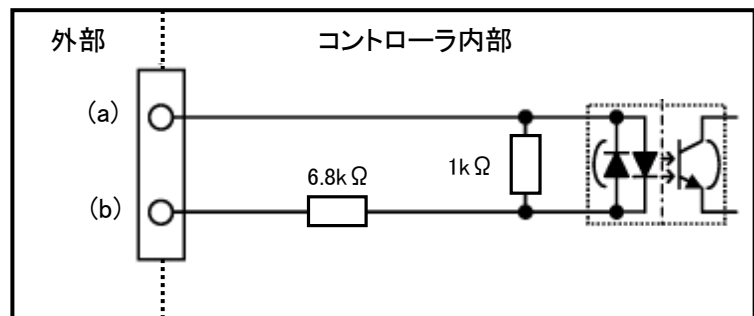


■ パラレル I/O 出力部回路


●NPN 仕様(JXC51□□-□)

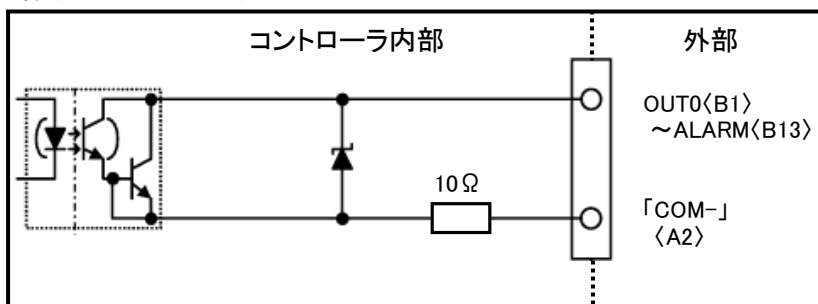

●PNP 仕様(JXC61□□-□)

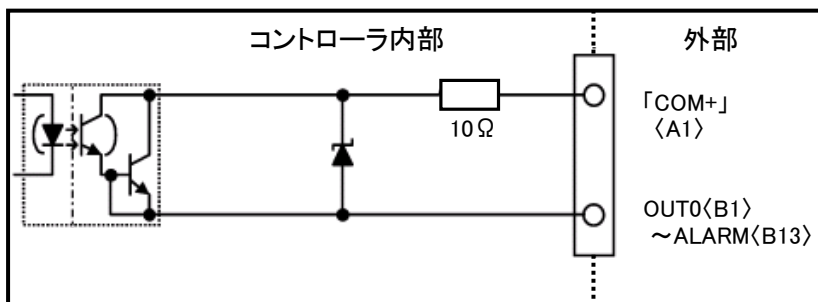

9.2.3 パラレル入出力信号詳細

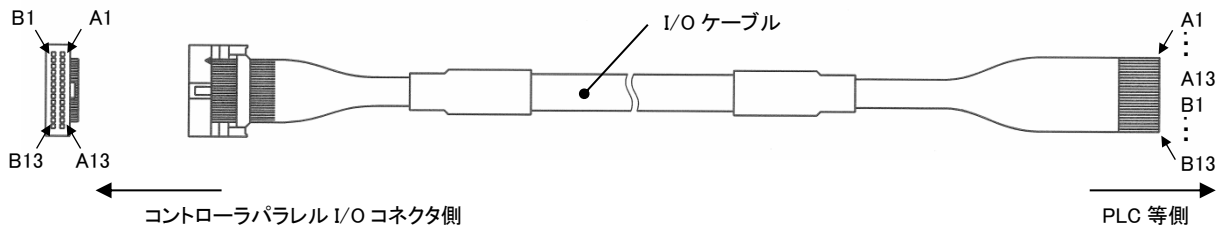

-入力側-

端子番号	機能名	内容																		
A1	COM+	パラレル入出力信号用電源 DC24V の 24V 側を接続してください。																		
A2	COM-	パラレル入出力信号用電源 DC24V の 0V 側を接続してください。																		
A3	IN0	ステップデータ指定 Bit No. (IN0~IN5 の組合せで入力指示) 例 (ステップデータ No.3 を指定する場合) <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>IN5</th> <th>IN4</th> <th>IN3</th> <th>IN2</th> <th>IN1</th> <th>IN0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> ← 2進数	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1	IN0	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	0	0	0	0	1	1
IN5	IN4		IN3	IN2	IN1	IN0														
OFF	OFF		OFF	OFF	ON	ON														
0	0		0	0	1	1														
A4	IN1																			
A5	IN2																			
A6	IN3																			
A7	IN4																			
A8	IN5																			
A9	SETUP	SVRE 出力が ON の場合、SETUP 動作 (原点復帰動作) を行います。SETUP 中は BUSY 出力が ON、動作完了後に SETON、INP 出力が ON します。																		
A10	HOLD	運転中に HOLD 入力を ON とすると基本パラメータの“最大加減速度”に従って減速停止します。残りの移動量は保留状態となっており、HOLD 入力を OFF すると残移動量の移動を開始します。 ●DRIVE および SETUP 時 <div style="text-align: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> ⚠ 注意 HOLD 入力が ON の間は、DRIVE 入力の信号を受けつけません。 押当て運転における押当て動作中は、HOLD 信号は無効となります。 </div>																		
A11	DRIVE	DRIVE 入力が OFF から ON になると IN0~IN5 を読み込み、運転を開始します。ON から OFF で運転中のステップデータ No. が OUT 端子に出力されます。																		
A12	RESET	アラームのリセットおよび、運転のリセットをします。RESET を ON にすると、基本パラメータの“最大加減速度”に従って減速停止します。INP 出力、OUT0~OUT5 は OFF となります。(ただし INP 出力は、ステップデータの“位置決幅”内で停止した場合は、ON となります。)																		
A13	SVON	サーボ ON/OFF を指示します。																		

パラレル I/O 信号の有効条件

信号名	条件	SETON 出力	SVRE 出力	BUSY 出力
SETUP 入力 [原点復帰動作]		-	ON	OFF 注1)
DRIVE 入力 [運転開始指示]		ON	ON	-


(“-”は各出力信号の ON/OFF 状態に依存しません。)

注 1) 位置決め運転中、押当て運転中および押当て中は SETUP 入力を受け付けません。

⚠ 注意
有効条件以外で SETUP、DRIVE 入力を指示した場合は、アラームとなります。 入力信号は 15ms(推奨 30ms)以上の間隔および信号状態の維持を設けてください。

-出力側-

端子番号	機能名	内容
B1	OUT0	運転を開始し、DRIVE 入力を OFF すると運転中のステップデータ No.に相当した Bit No.が出力されます。 本信号は DRIVE 入力 ON されると更新されます。
B2	OUT1	
B3	OUT2	
B4	OUT3	⚠ 注意
B5	OUT4	RESET 入力 ON になると本信号は OFF となります。
B6	OUT5	アラーム発生中、本信号はアラームグループを出力します。
B7	BUSY	位置決め運転中など、電動アクチュエータ動作中に ON となります。 ⚠ 注意 押当て保持中(押当て推力が発生中の停止)においても、電動アクチュエータ停止時は、BUSY 信号が OFF となります。 また、BUSY 信号は運転開始後、強制的に約 50ms の間 ON します。
B8	AREA	ステップデータの“エリア 1~エリア 2”出力範囲内に ON します。 エリア出力設定範囲は運転中のステップデータごとに切り替わります。
B9	SETON	原点復帰後の SETON(位置情報確定)状態で ON します。 位置情報不確定状態で OFF します。
B10	INP	電動アクチュエータの各動作により INP 出力が ON となる条件が異なります。 ● 原点復帰の場合 電動アクチュエータの動作が停止(BUSY 出力が OFF)し、位置が原点位置±基本パラメータの“初期位置決幅”範囲内の時、ON します。 ● 位置決め運転の場合 現在位置がステップデータの“位置”±“位置決幅”範囲内の時、ON します。 ● 押当て運転の場合 押当て推力がステップデータの“しきい値”以上の推力になった時、ON します。 ⚠ 注意 押当て運転完了後、自動的に省電力モード(電力低減)に切り替わっても INP 出力信号は ON を保持し続けます。 例)ステップデータの“推力”が 100% ステップデータの“しきい値”が 80% 電動アクチュエータの省電力設定が 40% 〔電動アクチュエータ種類により設定値が異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。〕

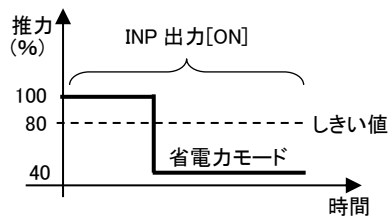

B10	INP <続き>	押当て運転時に EMG、RESET 端子、またはティーチングボックスの停止スイッチから停止指示が入力された場合、電動アクチュエータの動作が停止 (BUSY 出力が OFF) し、ステップデータの“しきい値”と関係なく停止位置がステップデータの“位置”±ステップデータの“位置決幅”範囲内の時 ON します。
B11	SVRE	サーボ OFF 状態で OFF します。サーボ ON 状態で ON します。
B12	*ESTOP 注 1)	ティーチングボックスの停止スイッチによる停止指示で OFF し、通常運転時 ON します。EMG 停止入力にも同期します。
B13	*ALARM 注 1)	アラームが発生していない時は、ON します。 アラーム発生時は、OFF します。

注 1) *ESTOP 出力と*ALARM 出力は、負論理出力となります。

コントローラの状態による出力信号の変化を下表に示します。

状態	出力信号	BUSY	INP	SVRE	ロック	SETON	OUT0~5
初回電源投入後の停止状態時の サーボ OFF 状態 ^{注 1)}		OFF	OFF	OFF	ロック	OFF	OFF
初回電源投入後の停止状態時のサーボ ON 状態		OFF	OFF	ON	解除	OFF	OFF
電源投入後の停止状態時のサーボ OFF 状態		OFF	OFF ^{注 2)}	OFF	ロック	ON ^{注 3)}	ON ^{注 4)}
電源投入後の停止状態時のサーボ ON 状態		OFF	ON ^{注 5)}	ON	解除	ON ^{注 3)}	OFF
原点復帰入力による原点復帰動作中の時		ON	OFF	ON	解除	OFF	OFF
原点復帰入力による原点復帰完了した時		OFF	ON ^{注 5)}	ON	解除	ON	OFF
位置決め運転/押当て運転時の移動中の時		ON	OFF	ON	解除	ON	ON ^{注 6)}
位置決め運転での一時停止の時		OFF	OFF	ON	解除	ON	ON ^{注 6)}
位置決め運転完了した時(位置決幅内の時)		OFF	ON ^{注 2)}	ON	解除	ON	ON ^{注 6)}
押当て運転でワークに押当て停止(保持中)		OFF	ON	ON	解除	ON	ON ^{注 6)}
押当て運転でワークがなくて空振り停止した時		OFF	OFF	ON	解除	ON	OFF
原点復帰後のサーボ OFF 状態の時		OFF	OFF ^{注 2)}	OFF	ロック	ON	ON ^{注 4)}
原点復帰後の EMG(停止)した時		OFF	OFF ^{注 2)}	OFF	ロック	ON	OFF

注 1) バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応の場合、「アブソ ID 不一致」のアラームを解除した後の状態になります。

注 2) ステップデータ“位置決幅”内にある場合は ON します。

注 3) 原点復帰が完了した後の状態になります。

注 4) 前の状態を保持します。

注 5) 基本パラメータの“初期位置決幅”内にある場合は ON します。

注 6) DRIVE 入力信号の立下り (ON から OFF) にて更新します。

ステップデータ No と入力信号 IN0～IN5 および出力信号 OUT0～OUT5 との組合せの関係は下表の通りです。

○:OFF ●:ON

ステップデータ No	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1	IN0
0	○	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○	●
2	○	○	○	○	●	○
3	○	○	○	○	●	●
4	○	○	○	●	○	○
5	○	○	○	●	○	●
6	○	○	○	●	●	○
7	○	○	○	●	●	●
8	○	○	●	○	○	○
9	○	○	●	○	○	●
10	○	○	●	○	●	○
11	○	○	●	○	●	●
12	○	○	●	●	○	○
13	○	○	●	●	○	●
14	○	○	●	●	●	○
15	○	○	●	●	●	●
16	○	●	○	○	○	○
17	○	●	○	○	○	●
18	○	●	○	○	●	○
19	○	●	○	○	●	●
20	○	●	○	●	○	○
21	○	●	○	●	○	●
22	○	●	○	●	●	○
23	○	●	○	●	●	●
24	○	●	●	○	○	○
25	○	●	●	○	○	●
26	○	●	●	○	●	○
27	○	●	●	○	●	●
28	○	●	●	●	○	○
29	○	●	●	●	○	●
30	○	●	●	●	●	○
31	○	●	●	●	●	●

○:OFF ●:ON

ステップデータ No	OUT5	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1	OUT0
0	○	○	○	○	○	○
1	○	○	○	○	○	●
2	○	○	○	○	●	○
3	○	○	○	○	●	●
4	○	○	○	●	○	○
5	○	○	○	●	○	●
6	○	○	○	●	●	○
7	○	○	○	●	●	●
8	○	○	●	○	○	○
9	○	○	●	○	○	●
10	○	○	●	○	●	○
11	○	○	●	○	●	●
12	○	○	●	●	○	○
13	○	○	●	●	○	●
14	○	○	●	●	●	○
15	○	○	●	●	●	●
16	○	●	○	○	○	○
17	○	●	○	○	○	●
18	○	●	○	○	●	○
19	○	●	○	○	●	●
20	○	●	○	●	○	○
21	○	●	○	●	○	●
22	○	●	○	●	●	○
23	○	●	○	●	●	●
24	○	●	●	○	○	○
25	○	●	●	○	○	●
26	○	●	●	○	●	○
27	○	●	●	○	●	●
28	○	●	●	●	○	○
29	○	●	●	●	○	●
30	○	●	●	●	●	○
31	○	●	●	●	●	●

○:OFF ●:ON

ステップ データ No	IN5	IN4	IN3	IN2	IN1	IN0
32	●	○	○	○	○	○
33	●	○	○	○	○	●
34	●	○	○	○	●	○
35	●	○	○	○	●	●
36	●	○	○	●	○	○
37	●	○	○	●	○	●
38	●	○	○	●	●	○
39	●	○	○	●	●	●
40	●	○	●	○	○	○
41	●	○	●	○	○	●
42	●	○	●	○	●	○
43	●	○	●	○	●	●
44	●	○	●	●	○	○
45	●	○	●	●	○	●
46	●	○	●	●	●	○
47	●	○	●	●	●	●
48	●	●	○	○	○	○
49	●	●	○	○	○	●
50	●	●	○	○	●	○
51	●	●	○	○	●	●
52	●	●	○	●	○	○
53	●	●	○	●	○	●
54	●	●	○	●	●	○
55	●	●	○	●	●	●
56	●	●	●	○	○	○
57	●	●	●	○	○	●
58	●	●	●	○	●	○
59	●	●	●	○	●	●
60	●	●	●	●	○	○
61	●	●	●	●	○	●
62	●	●	●	●	●	○
63	●	●	●	●	●	●

○:OFF ●:ON

ステップ データ No	OUT5	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1	OUT0
32	●	○	○	○	○	○
33	●	○	○	○	○	●
34	●	○	○	○	●	○
35	●	○	○	○	●	●
36	●	○	○	●	○	○
37	●	○	○	●	○	●
38	●	○	○	●	●	○
39	●	○	○	●	●	●
40	●	○	●	○	○	○
41	●	○	●	○	○	●
42	●	○	●	○	●	○
43	●	○	●	○	●	●
44	●	○	●	●	○	○
45	●	○	●	●	○	●
46	●	○	●	●	●	○
47	●	○	●	●	●	●
48	●	●	○	○	○	○
49	●	●	○	○	○	●
50	●	●	○	○	●	○
51	●	●	○	○	●	●
52	●	●	○	●	○	○
53	●	●	○	●	○	●
54	●	●	○	●	●	○
55	●	●	○	●	●	●
56	●	●	●	○	○	○
57	●	●	●	○	○	●
58	●	●	●	○	●	○
59	●	●	●	○	●	●
60	●	●	●	●	○	○
61	●	●	●	●	○	●
62	●	●	●	●	●	○
63	●	●	●	●	●	●

9.3 ノーマルモード設定データ

9.3.1 ステップデータ

実際の電動アクチュエータ動作に関するデータです。

64 パターンのステップデータがあり、それぞれのステップデータには 12 項目の設定があります。

これらのデータはコントローラに書込直後から有効になります。

例)コントローラ設定ソフトウェアのステップデータ表示【ノーマルモード】

No.	動作方法	速度 mm/s	位置 mm	加速度 mm/s ²	減速度 mm/s ²	押当推力 %	しきい %	押当速度 mm/s	位置決 推力 %	エリア1 mm	エリア2 mm	位置決幅 mm
0	ABS	100	20.00	1000	1000	0	0	0	100	18.00	22.50	0.5
1	ABS	50	10.00	1000	1000	70	60	5	100	6.0	12.0	1.5
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
63	ABS	20	5.00	500	500	0	0	0	100	3.0	8.0	1.2

注意

ステップデータの書込みは、電動アクチュエータの停止中に行ってください。

電動ロータリテーブル LER シリーズの場合、単位系が”mm”から”°(度)”が適用されます。

例)速度・押当速度=[° /s]、位置・エリア 1,2・位置決幅=[°]、加速度・減速度=[° /s²]

ステップデータ詳細

名称		入力範囲	内容												
コントローラ設定ソフトウェア	ティーチングボックス														
No.	ステップ No.	0～63	ステップデータ No.を指定します。												
動作方法	動作方法	3種類 (右表参照)	目標位置の座標系を設定します。												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>コントローラ設定ソフトウェア</th> <th>ティーチングボックス</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>空欄</td> <td>データ無効</td> <td>設定したステップデータ No.のステップデータを無効とします。</td> </tr> <tr> <td>ABS</td> <td>絶対</td> <td>電動アクチュエータの原点を基準とした絶対座標で目標位置を設定します。</td> </tr> <tr> <td>INC</td> <td>相対</td> <td>現在位置を基準とした相対座標で目標位置を設定します。</td> </tr> </tbody> </table>	コントローラ設定ソフトウェア	ティーチングボックス	詳細	空欄	データ無効	設定したステップデータ No.のステップデータを無効とします。	ABS	絶対	電動アクチュエータの原点を基準とした絶対座標で目標位置を設定します。	INC	相対	現在位置を基準とした相対座標で目標位置を設定します。
			コントローラ設定ソフトウェア	ティーチングボックス	詳細										
			空欄	データ無効	設定したステップデータ No.のステップデータを無効とします。										
ABS	絶対	電動アクチュエータの原点を基準とした絶対座標で目標位置を設定します。													
INC	相対	現在位置を基準とした相対座標で目標位置を設定します。													
速度	速度	最小値～基本パラメータの“最大速度” ^{注1)}	目標位置または押当て開始位置への移動速度を設定します。 (単位:mm/s)												
位置	位置	基本パラメータの“ストローク(-)”～“ストローク(+)”	目標位置または押当て開始位置を設定します。(単位:mm)												
加速度	加速度	1～基本パラメータの“最大加減速度”	移動速度への加速度を設定します。(単位:mm/s ²)												
減速度	減速度	1～基本パラメータの“最大加減速度”	移動速度への減速度を設定します。(単位:mm/s ²)												
押当推力	押当推力	0または最小値～基本パラメータの“押当最大推力” ^{注1)}	設定値により押当て運転または位置決め運転を選択します。押当て運転が選択された場合は最大押当て推力を100%とした時の割合分だけ押当て推力が発生します。(単位:%) 最大押当て推力は、各電動アクチュエータにより異なりますので、電動アクチュエータの取扱説明書の定格推力をご確認ください。												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>設定値</th> <th>動作方法</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>位置決め運転</td> <td>“位置”にて設定された目標位置に移動します。</td> </tr> <tr> <td>1～100</td> <td>押当て運転</td> <td>“位置”にて設定された押当て開始位置に移動し、押当て開始位置より、設定された推力以下にて押当て動作を行います。</td> </tr> </tbody> </table>	設定値	動作方法	詳細	0	位置決め運転	“位置”にて設定された目標位置に移動します。	1～100	押当て運転	“位置”にて設定された押当て開始位置に移動し、押当て開始位置より、設定された推力以下にて押当て動作を行います。			
			設定値	動作方法	詳細										
0	位置決め運転	“位置”にて設定された目標位置に移動します。													
1～100	押当て運転	“位置”にて設定された押当て開始位置に移動し、押当て開始位置より、設定された推力以下にて押当て動作を行います。													
しきい値	しきい値	最小値～基本パラメータの“押当最大推力” ^{注1)}	<p>●押当て運転の時のみ有効です。 (“押当推力”を1～100と入力した場合) INP出力がONとなる条件です。電動アクチュエータがこの値以上の推力を発生すると、INP出力がONになります。 本パラメータは、押当推力以下の値に設定します。(単位:%)</p> <p>●位置決め運転の時は、設定の必要はありません。</p>												

押当速度	押当速度	最小値 ～基本パラメータの“最大速度” 注1)	<p>●押当て運転の時のみ有効です。 (“押当推力”を1～100と入力した場合) 押当て動作時の移動速度になります。高速度に設定すると、衝撃で電動アクチュエータやワークが破損することがありますので、各電動アクチュエータの設定範囲内で設定してください。(単位:mm/s)設定値の目安は、電動アクチュエータの取扱説明書をご確認ください。</p> <p>●位置決め運転の時は、設定の必要はありません。</p>						
位置決推力	位置決推力	注1)	<p>位置決め運転の時の最大トルクになります。(単位:%) 発生する推力は負荷に応じて最大トルクの範囲内で自動調整されます。 初期設定値より小さい値で使用するとタクトがばらつき、アラームが発生することがあります。 設定変更する場合は、アクチュエータの取扱説明書をご確認ください。</p>						
エリア 1	エリア出力 端 1	基本パラメータの “ストローク(-)” ～ステップデータの “エリア 2”	<p>AREA 出力がONとなる条件です。(単位:mm) 現在位置が“エリア 1”～“エリア 2”範囲内の時は、AREA 出力が ON します。</p>						
エリア 2	エリア出力 端 2	ステップデータの “エリア 1” ～基本パラメータ の“ストローク (+)”	<p>“エリア 1”≥“エリア 2”の場合は、アラームとなります。 ただし、“エリア 1”=“エリア 2”=0 の場合はアラームとなりませんが、AREA 出力は OFF となります。</p>						
位置決幅	位置決幅	注1)	<p>押当て運転、位置決め運転にてそれぞれ機能が異なります。</p> <p>●位置決め運転:位置決幅(単位:mm) ●押当て運転:押当幅(単位:mm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>動作方法</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>位置決め 運転</td> <td> <p>INP 出力が ON となる条件です。 電動アクチュエータが目標位置に対してこの位置決め幅の範囲に入ると INP 出力が ON となります。(初期値のまま特に変更する必要はありません。) 動作完了前に到達信号を取りたい場合は数値を大きくしてください。 INP 出力 ON の範囲: “目標位置”-“位置決幅”≤電動アクチュエータの位置≤“目標位置”+“位置決幅”</p> </td> </tr> <tr> <td>押当て運転</td> <td> <p>押当て動作時の電動アクチュエータ移動量(押し込み量)です。押当て開始位置からこの移動量を超えた場合、押当て動作は終了します。移動量を超えた場合の停止では、INP 出力は ON となりません。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	動作方法	詳細	位置決め 運転	<p>INP 出力が ON となる条件です。 電動アクチュエータが目標位置に対してこの位置決め幅の範囲に入ると INP 出力が ON となります。(初期値のまま特に変更する必要はありません。) 動作完了前に到達信号を取りたい場合は数値を大きくしてください。 INP 出力 ON の範囲: “目標位置”-“位置決幅”≤電動アクチュエータの位置≤“目標位置”+“位置決幅”</p>	押当て運転	<p>押当て動作時の電動アクチュエータ移動量(押し込み量)です。押当て開始位置からこの移動量を超えた場合、押当て動作は終了します。移動量を超えた場合の停止では、INP 出力は ON となりません。</p>
動作方法	詳細								
位置決め 運転	<p>INP 出力が ON となる条件です。 電動アクチュエータが目標位置に対してこの位置決め幅の範囲に入ると INP 出力が ON となります。(初期値のまま特に変更する必要はありません。) 動作完了前に到達信号を取りたい場合は数値を大きくしてください。 INP 出力 ON の範囲: “目標位置”-“位置決幅”≤電動アクチュエータの位置≤“目標位置”+“位置決幅”</p>								
押当て運転	<p>押当て動作時の電動アクチュエータ移動量(押し込み量)です。押当て開始位置からこの移動量を超えた場合、押当て動作は終了します。移動量を超えた場合の停止では、INP 出力は ON となりません。</p>								

注 1) 電動アクチュエータ種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

9.3.2 基本パラメータ

コントローラの運転条件や、電動アクチュエータ条件等を設定するデータです。

⚠ 注意



パラメータ書込みは、電動アクチュエータの停止中に行ってください。

電動ロータリテーブル LER シリーズの場合、単位系が"mm"から"° (度)"が適用されます。

基本パラメータ詳細

書込欄: ◎=コントローラに書込直後から有効、○=電源再投入にて有効、- =本コントローラでは固定値です。

名称(日本語表記)		入力範囲	内容	書込
コントローラ 設定ソフト ウェア	ティーチング ボックス			
コントローラ ID	コントローラ ID	1~32	シリアル通信時の ID 番号(軸)データを設定します。	○
IO パターン	IO パターン	固定値	本コントローラでは固定値です。(初期値は「1」です。)設定を変更しないでください。「位置決め点数 64 点(標準)」を示します。	-
加減速 パターン	加減速 パターン	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。	-
S 字動作 比率	S 字動作 比率	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。	-
ストローク (+)	ストローク (+)	注 1)	位置の+側限界値を設定します。(単位:mm)ステップデータの“位置”にてこの値より大きい値を入力できないように設定出来ます。	◎
ストローク (-)	ストローク (-)	注 1)	位置の-側限界値を設定します。(単位:mm)ステップデータの“位置”にてこの値より小さい値を入力できないように設定出来ます。	◎
最大速度	最大速度	注 1)	最大速度を設定します。(単位:mm/s)ステップデータの“速度”にてこの値より大きい値を入力できないように設定出来ます。注 2)	◎
最大加減 速度	最大加減 速度	注 1)	最大加減速度を設定します。(単位:mm/s ²)ステップデータの“加速度”“減速度”にてこの値より大きい値を入力できないように設定出来ます。	◎
初期位置 決幅	初期位置 決幅	注 1)	原点復帰後の位置の INP 出力範囲を示します。(単位:mm)	◎

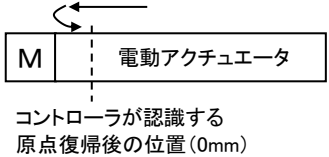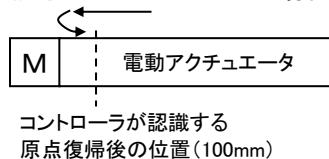原点オフセット	原点オフセット	注1)	<p>原点復帰動作後の電動アクチュエータの位置を設定します。 (単位:mm)</p> <p>●原点オフセット 0mm の場合</p>  <p>●原点オフセット 100mm の場合</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">⚠ 注意</p> <p>“原点オフセット”を変更した場合は、基本パラメータの“ストローク(+)”、“ストローク(-)”の値を再度ご確認ください。 “原点オフセット”は原点復帰実施後に有効となりますので、変更後は必ず原点復帰を実施してください。</p> </div>	◎						
押当最大推力	押当最大推力	注1)	押当て運転時の最大推力を示します。(単位 %)	◎						
パラメータプロテクト	パラメータプロテクト	1~2	<p>パラメータおよびステップデータの変更許可範囲を設定します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">設定値</th> <th style="width: 50%;">詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1: 基本+ステップデータ</td> <td>基本パラメータ +原点復帰パラメータ+ステップ</td> </tr> <tr> <td>2: 基本</td> <td>基本パラメータ +原点復帰パラメータ</td> </tr> </tbody> </table>	設定値	詳細	1: 基本+ステップデータ	基本パラメータ +原点復帰パラメータ+ステップ	2: 基本	基本パラメータ +原点復帰パラメータ	◎
設定値	詳細									
1: 基本+ステップデータ	基本パラメータ +原点復帰パラメータ+ステップ									
2: 基本	基本パラメータ +原点復帰パラメータ									
イネーブルSW	イネーブルSW	1~2	<p>ティーチングボックスのイネーブル SW 機能状態を設定します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">設定値</th> <th style="width: 50%;">詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>有効</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>無効</td> </tr> </tbody> </table>	設定値	詳細	1	有効	2	無効	◎
設定値	詳細									
1	有効									
2	無効									
機器名	機器名	固定値	コントローラに対応する電動アクチュエータの形式を示します。 設定を変更しないでください。	—						

W エリア 出力端 1	W エリア 出力端 1	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。	—
W エリア 出力端 2	W エリア 出力端 2			
原点補正 データ	リンク補正量			
センサタイプ	センサタイプ			
オプション 設定 1	オプション 設定 1			
未定義パラ メータ 11	未定義パラ メータ 11			
未定義パラ メータ 12	未定義パラ メータ 12			

注 1) 電動アクチュエータの種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

注 2) “最大速度”は電動アクチュエータの最大速度に設定することを推奨します。コントローラは、この設定値を超えないように制御が制限されるため低く設定すると応答時間がおそくなる場合があります。

9.3.3 原点復帰パラメータ

コントローラの原点復帰動作を設定するデータです。

原点復帰パラメータ詳細

書込欄:◎=コントローラに書込直後から有効、○=電源再投入にて有効、- =本コントローラでは固定値です。

名称(日本語表記)		入力 範囲	内容	書 込												
コントローラ 設定ソフト ウェア	ティーチング ボックス															
原点復帰 方向	原点復帰 方向	1~2	原点復帰方向を設定します。 ^{注1)} <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定値</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CW 方向[CW]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CCW 方向[CCW]</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">⚠ 注意</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">“原点復帰方向”を変更しても、ステップデータの“位置”の+の方向は変更されません。</td> </tr> <tr> <td>●初期値の場合 電動アクチュエータ</td> <td>●初期値から変更した場合 電動アクチュエータ</td> </tr> </tbody> </table> 	設定値	詳細	1	CW 方向[CW]	2	CCW 方向[CCW]	⚠ 注意		“原点復帰方向”を変更しても、ステップデータの“位置”の+の方向は変更されません。		●初期値の場合 電動アクチュエータ	●初期値から変更した場合 電動アクチュエータ	○
設定値	詳細															
1	CW 方向[CW]															
2	CCW 方向[CCW]															
⚠ 注意																
“原点復帰方向”を変更しても、ステップデータの“位置”の+の方向は変更されません。																
●初期値の場合 電動アクチュエータ	●初期値から変更した場合 電動アクチュエータ															
原点復帰 モード	原点復帰 モード	注2)	原点復帰を設定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定値</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>押当原点復帰[押当]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>リミットスイッチ原点復帰[SW]</td> </tr> </tbody> </table>	設定値	詳細	1	押当原点復帰[押当]	2	リミットスイッチ原点復帰[SW]	◎						
設定値	詳細															
1	押当原点復帰[押当]															
2	リミットスイッチ原点復帰[SW]															
押当原点 レベル	押当原点 レベル	注2)	原点復帰動作時の押当て確認レベルを設定します。	◎												
原点検出 時間	原点検出 時間	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。	-												
原点復帰 速度	原点復帰 速度	注2)	原点復帰動作時の移動速度を設定します。	◎												
原点復帰 加減速	原点復帰 加速度	注2)	原点復帰動作時の加減速度を設定します。	◎												
クリープ速度	クリープ速度	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。	-												
原点センサ 種類	原点センサ 種類	注2)	原点センサの種類を設定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>設定値</th> <th>詳細</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>原点センサ無効[無効]</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>原点センサ極性が a 接点の場合[a 接点]</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>原点センサ極性が b 接点の場合[b 接点]</td> </tr> </tbody> </table>	設定値	詳細	0	原点センサ無効[無効]	1	原点センサ極性が a 接点の場合[a 接点]	2	原点センサ極性が b 接点の場合[b 接点]	◎				
設定値	詳細															
0	原点センサ無効[無効]															
1	原点センサ極性が a 接点の場合[a 接点]															
2	原点センサ極性が b 接点の場合[b 接点]															
原点スイッ チ方向	原点 SW 方向	固定値	本コントローラでは固定値です。設定を変更しないでください。 (初期値は「0」です。)	-												
未定義パラ メータ 21	未定義パラ メータ 21															

注 1) 原点復帰パラメータ「原点復帰方向」を変更し、電源を再投入すると、SET ON 出力が OFF になります。再度原点復帰を実施してください。

注 2) 電動アクチュエータ種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

9.3.4 拡張機能パラメータ

コントローラ設定ソフト ACTController2 使用時に設定可能なパラメータです。

原点復帰 2 パラメータ詳細

書込欄:◎=コントローラに書込直後から有効、○=電源再投入にて有効、- =本コントローラでは固定値です。

名称(日本語表記)	入力 範囲	内容	書 込
コントローラ設定ソフトウェア (ACTController2 のみ)			
原点復帰方向 (座標変更) ^{注2)}	1~2	電動アクチュエータの座標系を変更して原点逆仕様にするパラメータです。	○

拡張機能パラメータ詳細

書込欄:◎=コントローラに書込直後から有効、○=電源再投入にて有効、- =本コントローラでは固定値です。

名称(日本語表記)	入力 範囲	内容	書 込																
コントローラ設定ソフトウェア (ACTController2 のみ)																			
JOG 速度 ^{注4)}	注1)	JOG 運転時の速度を定義します。(単位 1mm/s)	◎																
JOG 加速度 ^{注4)}	注1)	JOG 運転時の加速度を定義します。(単位 1mm/s ²)	◎																
JOG 減速度 ^{注4)}	注1)	JOG 運転時の減速度を定義します。(単位 1mm/s ²)	◎																
JOG 推力 ^{注4)}	注1)	JOG 運転時の推力を定義します。(単位 1%)	◎																
定寸距離 ^{注4)}	注1)	定寸送り量を定義します。(単位 0.01mm)	◎																
安全速度制限 ^{注4)}	注1)	安全速度制限有効時の速度最大値を定義します。	◎																
通信速度	1~6	シリアル通信速度を選択します。 ^{注3)} <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>設定値</th> <th>通信速度</th> <th>設定値</th> <th>通信速度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9,600bps</td> <td>4</td> <td>57,600bps</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>19,200bps</td> <td>5</td> <td>115,200bps</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>38,400bps</td> <td>6</td> <td>230,400bps</td> </tr> </tbody> </table>	設定値	通信速度	設定値	通信速度	1	9,600bps	4	57,600bps	2	19,200bps	5	115,200bps	3	38,400bps	6	230,400bps	◎
設定値	通信速度	設定値	通信速度																
1	9,600bps	4	57,600bps																
2	19,200bps	5	115,200bps																
3	38,400bps	6	230,400bps																

注 1)電動アクチュエータ種類により異なります。詳しくは電動アクチュエータ取扱説明書をご確認ください。

注 2)原点復帰パラメータ「原点復帰方向(座標変更)」を変更し、電源を再投入すると、SET ON 出力が OFF になります。再度原点復帰を実施してください。

注 3)コントローラの通信速度を変更した場合、コントローラ設定ソフトおよびティーチングボックスの接続時に通信速度設定を変更してください。

注 4)コントローラ設定ソフトおよびティーチングボックスでの JOG 運転やテスト運転で使用するパラメータです。

10 オプション品(別売品)

別売りのオプション品として、以下のものを提供しております。

- ・アクチュエータケーブル
- ・コントローラ設定用通信ケーブル
- ・コントローラ設定ソフトウェア(当社ホームページからダウンロード)
- ・ティーチングボックス
- ・変換ケーブル


アクチュエータケーブルには、バッテリーレスアブソリュートエンコーダタイプの電動アクチュエータに対応したケーブルと、インクリメンタルエンコーダタイプの電動アクチュエータに対応したケーブルがあります。

電動アクチュエータセット品を購入された場合は、アクチュエータケーブルが付属品となります。

10.1 アクチュエータケーブル

10.1.1 アクチュエータケーブル品番体系

LE - C□ - □ - B

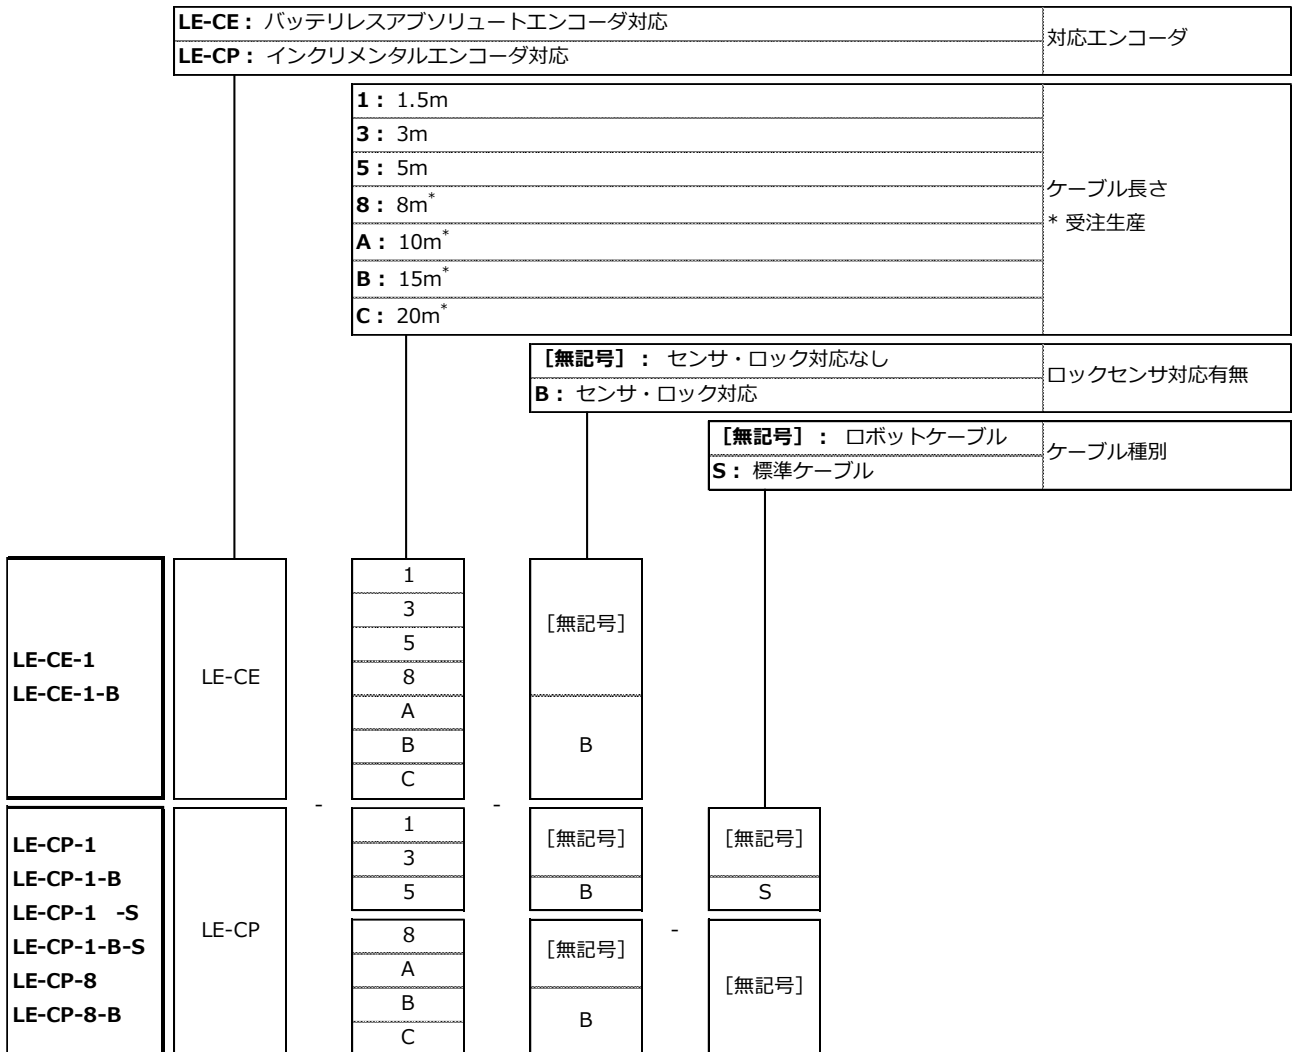

10.1.2 バッテリレスアブソリュートエンコーダ対応

■ アクチュエータケーブル

LE - CE - □


ケーブル長さ(L)

1	1.5m
3	3m
5	5m
8	8m*
A	10m*
B	15m*
C	20m*

* 受注生産

信号名	端子番号	ケーブル線色	端子番号 (c)
A	B-1	茶	2
A	A-1	赤	1
B	B-2	橙	6
B	A-2	黄	5
COM-A/COM	B-3	緑	3
COM-B/-	A-3	青	4

信号名	端子番号	ケーブル線色	端子番号 (d)
Vcc	B-1	茶	12
GND	A-1	黒	13
A	B-2	赤	7
A	A-2	黒	6
B	B-3	橙	9
B	A-3	黒	8
SD+(RX)	B-4	黄	11
SD-(TX)	A-4	黒	10
		黒	3

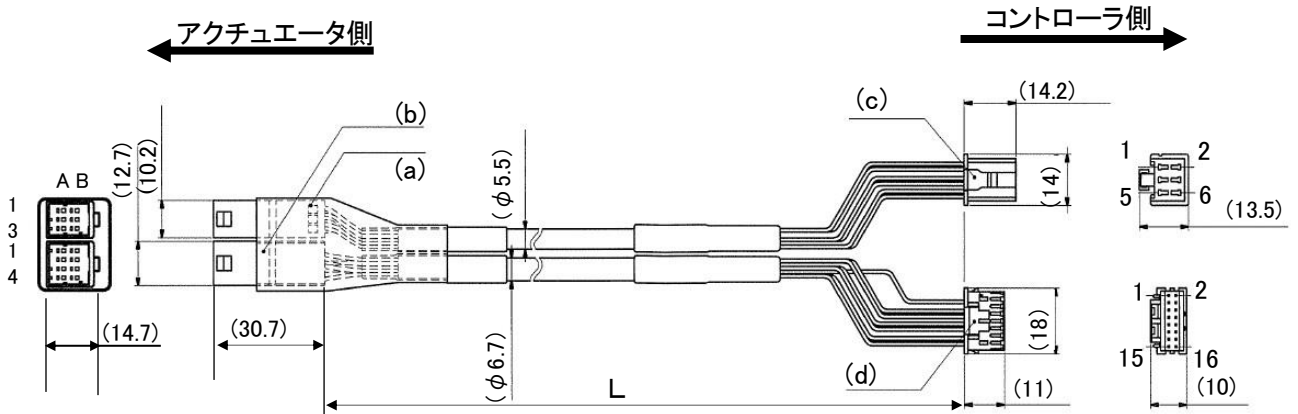



■ アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)

LE - CE - □ - B

ケーブル長さ(L)


1	1.5m
3	3m
5	5m
8	8m*
A	10m*
B	15m*
C	20m*

* 受注生産

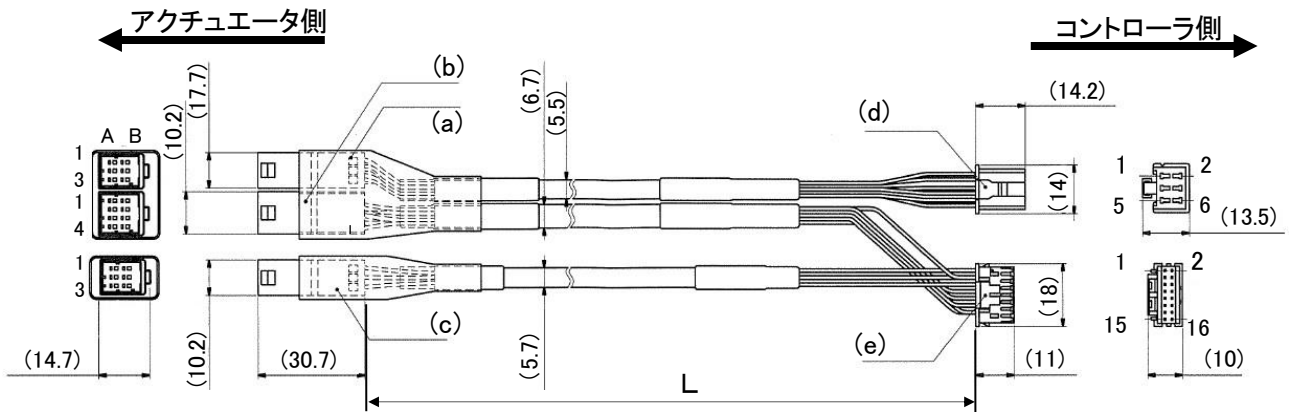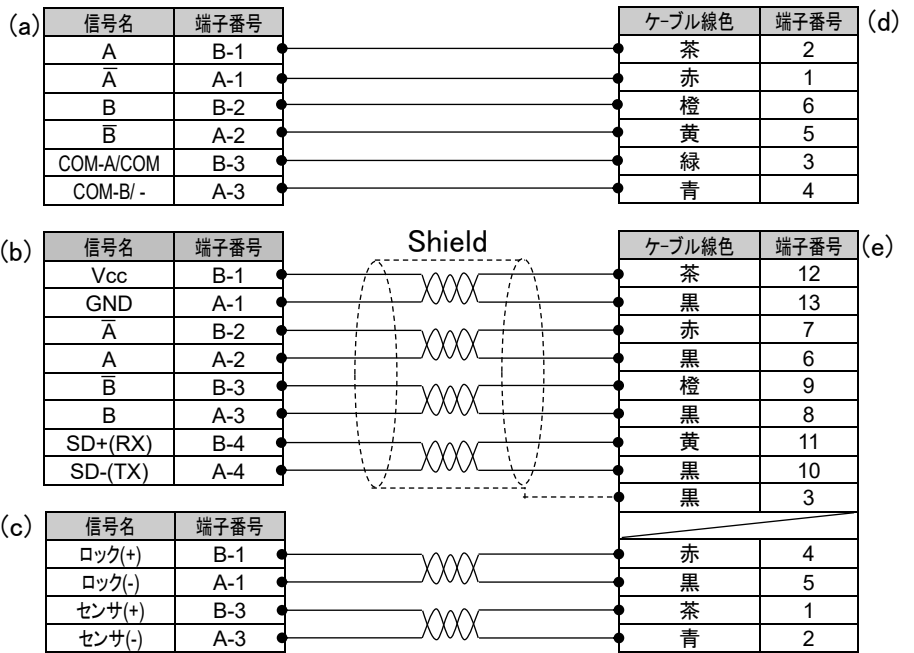


10.1.3 インクリメンタルエンコーダ対応

■ アクチュエータケーブル[5m 以下]

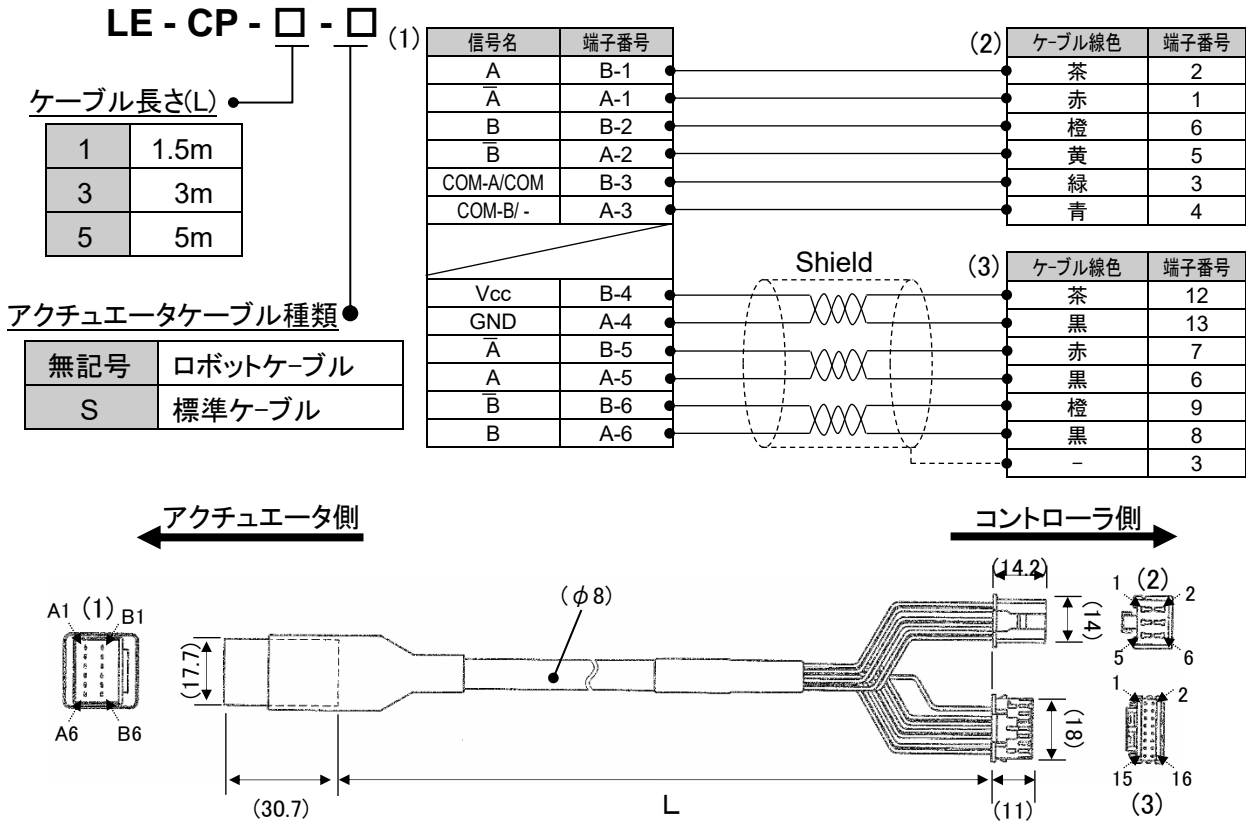

■ アクチュエータケーブル[8~20m]

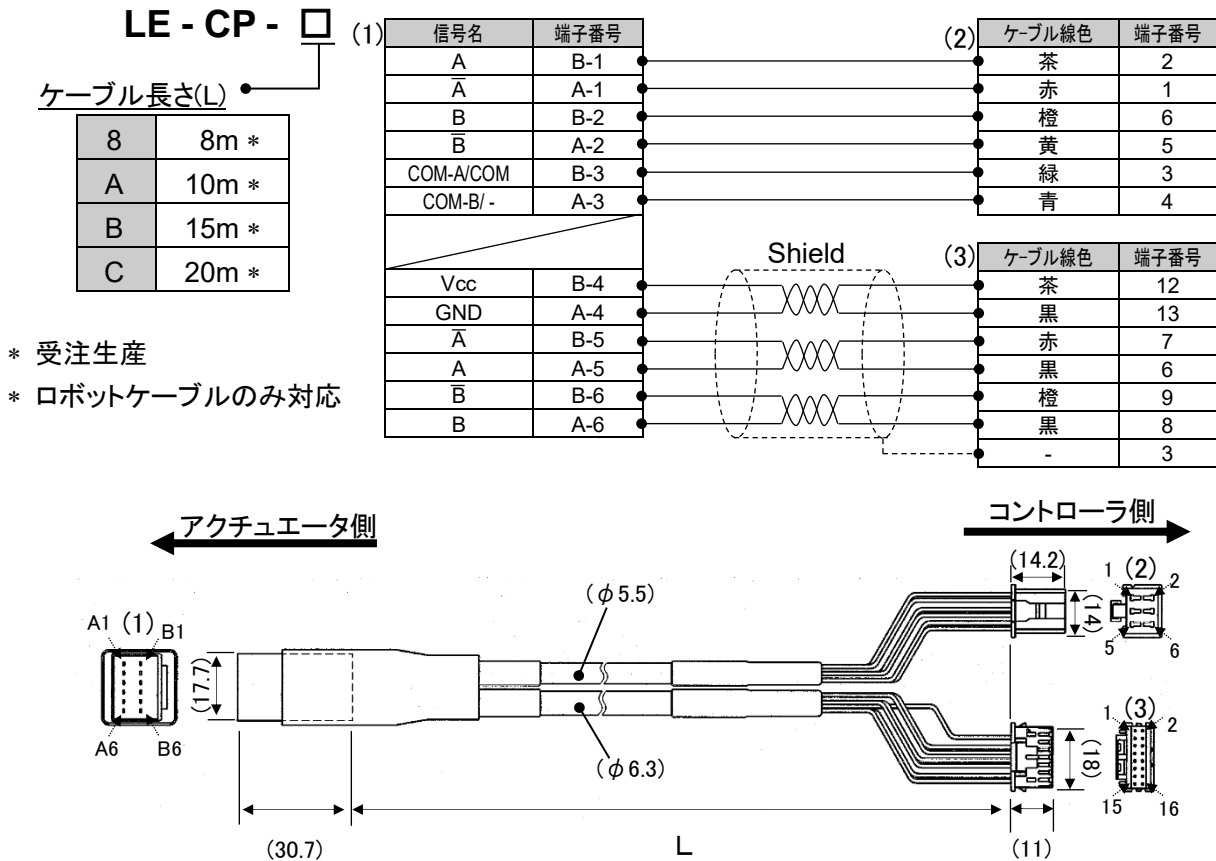

■ アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)[5m 以下]

LE - CP - □ - B - □(1)

ケーブル長さ(L)

1	1.5m
3	3m
5	5m

アクチュエータケーブル種類

無記号	ロボットケーブル
S	標準ケーブル


信号名	端子番号
A	B-1
\bar{A}	A-1
B	B-2
\bar{B}	A-2
COM-A/COM	B-3
COM-B/-	A-3
Shield	
Vcc	B-4
GND	A-4
\bar{A}	B-5
A	A-5
B	B-6
B	A-6

ケーブル線色	端子番号
茶	2
赤	1
橙	6
黄	5
緑	3
青	4

ケーブル線色	端子番号
茶	12
黒	13
赤	7
黒	6
橙	9
黒	8
-	3

信号名	端子番号
ロック(+)	B-1
ロック(-)	A-1
センサ(+)	B-3
センサ(-)	A-3

ケーブル線色	端子番号
赤	4
黒	5
茶	1
青	2

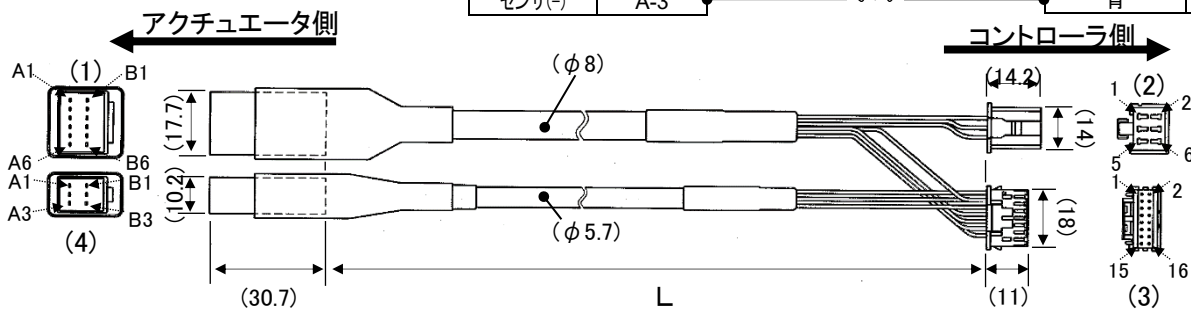

■ アクチュエータケーブル(センサ・ロック対応)[8~20m]

LE - CP - □ - B

ケーブル長さ(L)

8	8m*
A	10m*
B	15m*
C	20m*

* 受注生産

* ロボットケーブルのみ対応


信号名	端子番号
A	B-1
\bar{A}	A-1
B	B-2
\bar{B}	A-2
COM-A/COM	B-3
COM-B/-	A-3
Shield	
Vcc	B-4
GND	A-4
\bar{A}	B-5
A	A-5
\bar{B}	B-6
B	A-6

ケーブル線色	端子番号
茶	2
赤	1
橙	6
黄	5
緑	3
青	4


ケーブル線色	端子番号
茶	12
黒	13
赤	7
黒	6
橙	9
黒	8
-	3

信号名	端子番号
ロック(+)	B-1
ロック(-)	A-1
センサ(+)	B-3
センサ(-)	A-3

ケーブル線色	端子番号
赤	4
黒	5
茶	1
青	2

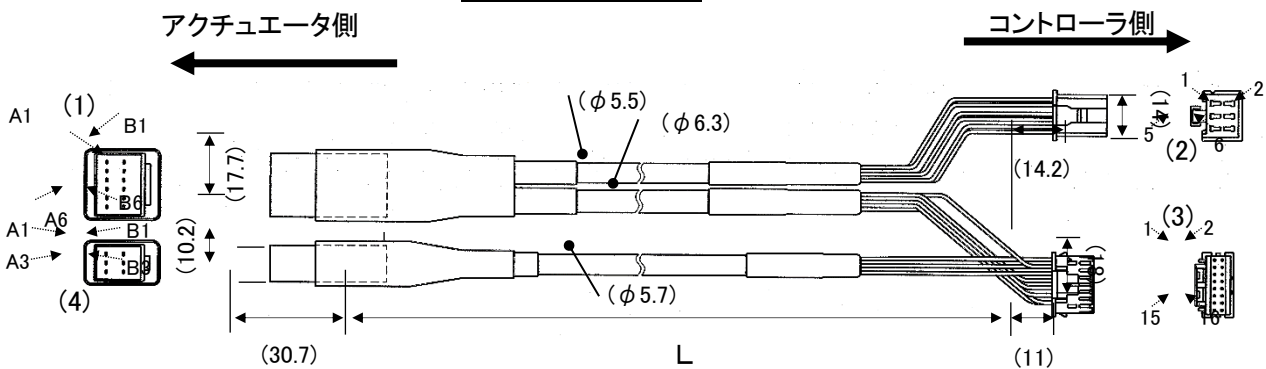

10.2 コントローラ設定用通信ケーブル

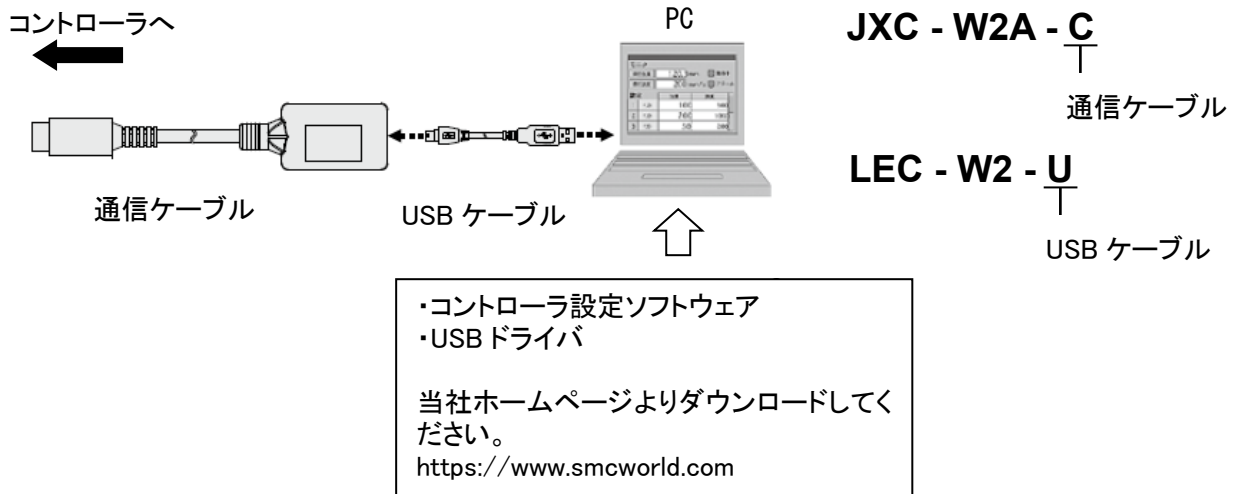

10.3 コントローラ設定ソフトウェア

ACT Controller2

■ 動作環境

OS	Windows®10(64bit), Windows®11
通信インターフェース	USB1.1 または USB2.0 ポート
ディスプレイ	1024 × 768 以上

ACT Controller

■ 動作環境

OS	Windows®7, Windows®8.1, Windows®10
通信インターフェース	USB1.1 または USB2.0 ポート
ディスプレイ	1024 × 768 以上

- ・ Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Windows®11 は米国マイクロソフト社の登録商標です。


⚠注意

USBドライバおよびコントローラ設定ソフトウェアは当社ホームページより入手願います。
コントローラ設定ソフトは、最新のバージョンをご使用ください。
バージョンアップ用ファイルは当社ホームページよりダウンロードしてください。

<http://www.smcworld.com/>

10.4 ティーチングボックス


LEC - T1 - 3□G□

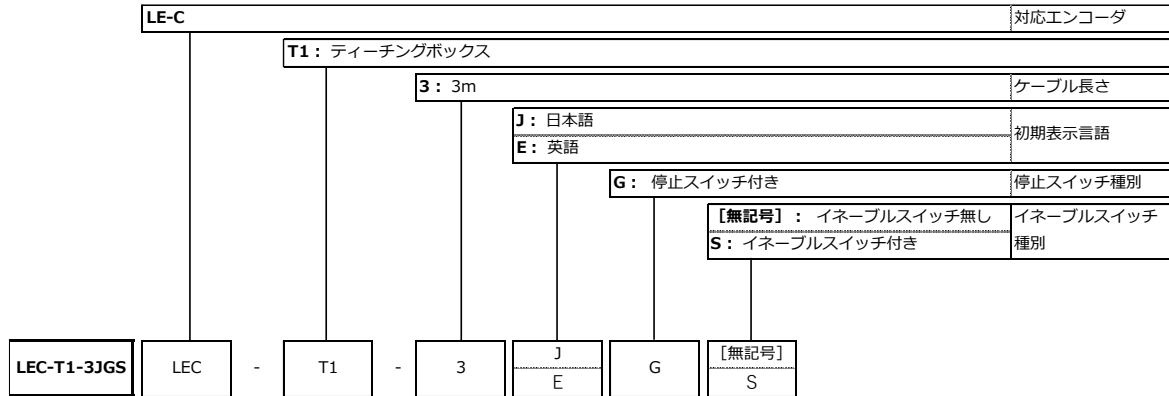


変換ケーブル

P5062-5 (ケーブル長: 0.3m)

※ティーチングボックスと JXC コントローラを接続する時のみ
必要になります。



外形寸法図

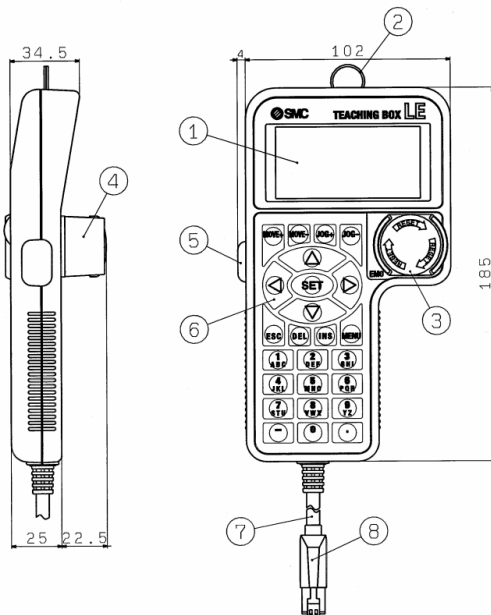

No.	名称	機能
①	LCD	液晶表示画面(バックライト付)
②	リング	ティーチングボックス吊下げ用リング
③	停止スイッチ	スイッチ押込み時、スイッチロックし停止 スイッチロック時、右回転でロック解除
④	停止スイッチ ガード	停止スイッチ用のガード
⑤	イネーブル スイッチ (オプション)	ジョグテスト機能における無意識操作(予 期しない動作)防止用のスイッチです。 データ変更などのその他機能には適用 しません。
⑥	キースイッチ	各入力用スイッチ
⑦	ケーブル	長さ3m
⑧	接続コネクタ	コントローラのSIIに接続するコネクタ


改訂履歴

A 版 : 記載内容変更 [2020 年 11 月]
B 版 : インクリメンタルエンコーダ対応記載追加
[2020 年 12 月]
C 版 : 記載内容変更 [2022 年 11 月]
D 版 : 対応 OS の追加 [2023 年 2 月]

SMC株式会社 お客様相談窓口

URL <https://www.smcworld.com>

本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1 秋葉原 UDX 15F

 **0120-837-838**

受付時間 9:00~17:00 (月~金曜日)

Ⓢ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2020 SMC Corporation All Rights Reserved

