

## ご使用の前に

### デジタルフロースイッチ (表示一体型)

#### PF3W7□□-X445

このたびはSMCデジタルフロースイッチ(表示一体型)PF3W7□□-X445シリーズをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。  
この商品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。お読みになった後も手元においてご使用ください。

本製品の取扱いに関する詳細な資料については、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。  
これらの事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格(ISO/IEC)、日本工業規格(JIS)およびその他の安全法規に加えて、必ず守ってください。

**注意:** 取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。

**警告:** 取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

**危険:** 切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

### ■図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止してはならないことを示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で表示します。
	指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で表示します。

### ■取扱い者について


①この取扱説明書は、空気圧継ぎ器を使用した機械・装置の組立・操作・保守点検をするかたで、これらの機器に対して十分な知識と経験をお持ちのかたを対象にしています。  
組立・操作・保守点検の実施は、このかたに限定させていただきます。  
②組立・操作・保守点検に当っては、この本書をよく読んで内容を理解した上で実施してください。

### ■安全上のご注意

警告	
	■分解、改造(基板の組み替え含む)・修理は行わないこと かつ、故障の恐れがあります。
	■仕稼働前を超えて使用しないこと 引火性もしくは人体に影響のあるガス・液体には使用しないでください。 仕稼働前を超えて使用すること、火災・誤動作・製品破損の原因となります。 仕様を確認の上、ご使用ください。
	■可燃性ガス・爆発性ガスの雰囲気では使用しないこと 火災・爆発の恐れがあります。 本製品は、防爆構造ではありません。
	■引火性の液体および透過性の高い液体を使用しないこと 火災や爆発・破損・腐食の恐れがあります。
	■静電電気の帯電が問題になる場所には使用しないこと システム不良や故障の原因となります。
	■イタクトロック回路に使用する場合 ・別系統による(機械式の機械ロックなど)多重のイタクトロックを設けること ・正常に動作していることの点検を実施すること 誤動作による、事故の恐れがあります。
	■保守点検をするときは ・供給電源をオフにすること ・供給している流量を止めて実施すること けの恐れがあります。
注意	
	■直管中は端子、コネクタに触らないこと 通電中に端子やコネクタに触ると、感電・誤動作・製品破損の恐れがあります。
	■腐食性流体使用時に配管接続部やセンサー部に触らないこと やけどの恐れがあります。 配管が冷れたことを確認してから触ってください。
	■保守点検終了後に適正な閉鎖検査、漏れ検査を実施すること 正常に機能が動作しない、漏れがあるなどの異常の場合は運転を停止してください。 配管部以外からの漏れが発生した場合、製品自体が破損している場合があります。 電源を切離し、漏れの発生を停止してください。 漏れがある状態での配管に流体を流さないでください。 意識しない誤操作により、安全が確保できなくなる可能性があります。

## 製品各部の名称とはたらき

### 本体

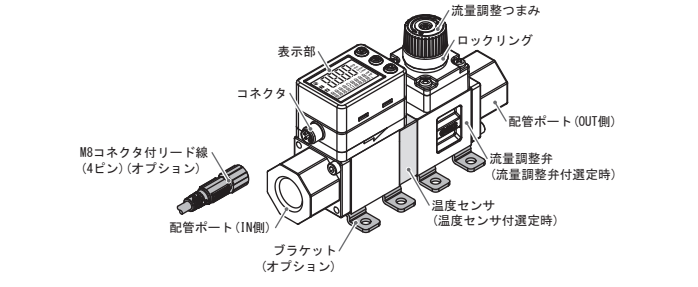


1	DC(+)
2	N.C.
3	DC(-)
4	OUT1(C/Q)

本体側コネクタ  
ピン番号

名称	機能
コネクタ	リード線を接続する部分です。
MBコネクタ付ケーブル	製品に電源を供給したり、出力を得るためのリード線です。
配管ポート部	配管材を接続する部分です。IN側に流入側、OUT側に流出側の配管をします。
ブラケット	製品を設置するための取付金具です。
温度センサ	流体の温度を検出する部分です。
流量調整弁	流量を調整するための絞り機構部です。
流量調整つまみ	流量を調整するためのつまみです。
ロックリング	流量調整つまみを固定するときに使用します。
表示部	下図を参照ください。

### 表示部

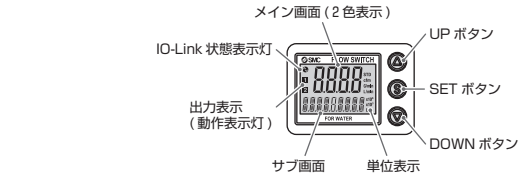

名称	機能
メイン画面(2色表示)	流量値、設定モードの状態、エラー表示を示します。
サブ画面	積算値、設定値、ピーク・ボトム値、流体温度、ライン名を表示します。
出力表示(動作表示灯)	OUT1、OUT2の出力状態を表示します。ON時・緑色点灯
単位表示	選択されている単位が表示されます。
UPボタン	モード選択、サブ画面の表示選択、ON/OFF設定値を増加させます。
SETボタン	各モードの選択、設定値の確定に使用します。
DOWNボタン	モード選択、サブ画面の表示選択、ON/OFF設定値を減少させます。
IO-Link状態表示灯	OUT1をIO-Linkモードで使用する場合、点灯します。(SIOモード時は消灯)

## 取付け・設置


詳細なデータについては、製品カタログもしくは当社ホームページ  
(URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただけますのでご利用ください。

### 設置について

- ・使用圧力範囲内および使用温度範囲内必ずご使用ください。
- ・流体温度によって耐圧力が変わりますので、使用圧力と耐圧力のグラフを確認ください。

### 取付けについて

- ・スイッチは、足場になる場所には取付けないでください。
- ・流体の流れの方向は、本体側面の矢印に示されている方向に合わせて取付けてください。
- ・製品のIN側(流入側)の配管は、センサ部の圧力損失の流量特性グラフおよびIN側直管部と精度のグラフを確認ください。
- ・配管サイズを急激に絞込んだりしないでください。
- ・表示一体型のモニタ部は回転可能です。反時計回りに90°、時計回りに225°、45°刻みです。過大な力で無理に回転させようとするとストッパーが破損する可能性がありますので、ご注意ください。

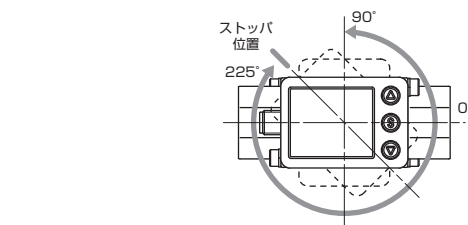

### ■設置方法

**ブラケット取付(PF3W704/720/740の場合)**  
ブラケットを取付け(M4相当：4本)で取付けてください。  
流量調整弁付の場合は、8本の取付けねじで設置してください。  
ブラケット板厚は、約1.5 mmになります。



**ブラケット取付(PF3W711の場合)**  
ブラケットを取付け(M5相当：4本)で取付けてください。  
ブラケット板厚は、約2 mmになります。

**直接取付(PF3W704/720/740の場合)**  
取付けの際には、タッピングねじ(呼び径：3.0、4本)で設置してください。  
流量調整弁付の場合は、8本の取付けねじで設置してください。  
締付トルクは、0.5～0.7 Nmとしてください。

**直接取付(PF3W711の場合)**  
取付けの際には、タッピングねじ(呼び径：4.0、4本)で設置してください。  
締付トルクは、1.0～1.2 Nmとしてください。

直接取付の場合は、タッピングねじ使用のため、複数回取付け、取外しができるようになりますのでご注意ください。

取付穴加工法や、ねじ込み穴径および深さは、外形寸法図を参照ください。  
詳細なデータについては、製品カタログもしくは当社ホームページ  
(URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただけますのでご利用ください。




### ■流量の調整方法(流量調整弁付の場合)

- ①弁のつまみを回して目的の流量になるよう調整してください。
- ②調整後は必ず水漏れが発生していないことを確認してください。(水漏れが発生した場合は数回弁を明け閉めしてから再調整し、水漏れがないことを確認してください)
- ③必要に応じてロックリングを締めて弁の固定をしてください。

流量調整弁は日常的に繰返し調整をする用途向けの設計をしておりません。  
頻繁に調整を行うと内部パッキンの摩耗などにより水漏れを起す場合があります。

### ■配線方法

コネクタの接続について  
コネクタの着脱作業は電源を切断した状態で行ってください。配線は単独の配線経路を使用してください。動力線や高圧線と同一配線経路を使用すると、ノイズによる誤動作の原因となります。市販のスイッチング電源を使用する場合は、必ずFG端子に接地をしてください。市販のスイッチング電源に接続して使用する場合は、スイッチングノイズが重畳され、製品仕様を満足できなくなります。その場合は、スイッチング電源との間に、ラインノイズフィルタ・フェライトなどのノイズフィルタを挿入するか、スイッチング電源よりシリーズ電源に変更してご使用ください。

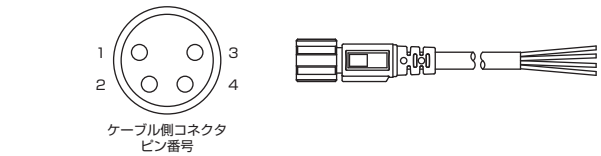

### スイッチ出力機器として使用する場合

番号	名称	リード線色	機能
1	DC(+)	茶	DC12~24 V
2	N.C.	白	未接続
3	DC(-)	青	0 V
4	OUT1	黒	スイッチ出力1

### IO-Linkデバイスとして使用する場合


番号	名称	リード線色	機能
1	L+	茶	DC18~30 V
2	N.C.	白	未接続
3	L-	青	0 V
4	C/Q	黒	通信データ(IO-Link)/スイッチ出力1(SIO)

※：PF3W7シリーズに付属されているMBコネクタ付リード線を使用する場合があります。

## 流量(温度)の設定

### ■測定モードとは

電源投入後、流量を検出し表示やスイッチ動作を行っている状態を指します。  
目的に応じて設定の変更やその他の機能を設定するモードに移行することができる基本モードです。

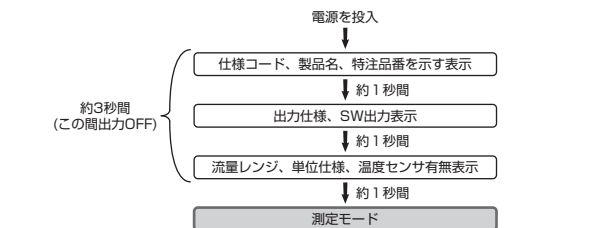


スイッチ出力のON点とOFF点を設定します。

### スイッチ動作

流量が設定値を超えるとスイッチがONします。流量が設定値から応答以上下がると、スイッチがOFFします。  
右図に示す動作にて支障のない場合は、そのままご使用ください。

### <操作方法>

①測定モード時にSETボタンを1回押してください。  
サブ画面右側の設定値が点滅します。

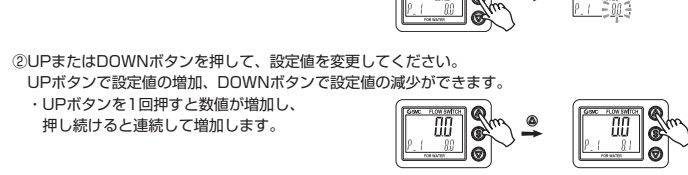

③SETボタンを押すと設定が完了します。

ウインドコンパレータモードは、設定した流量範囲(P1からP1Hまでの間)でスイッチが動作します。上記の設定方法と同様にP1L(スイッチ動作点下限)とP1H(スイッチ動作点上限)の設定を行ってください。(反転出力を選択している場合は、n1Lとn1Hになります。)  
積算出力機能については、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。  
2出力仕様をご使用の場合は、[P\_2]または[n\_2]が表示されますので、引き続き設定を行ってください。温度センサ付の場合は、[t °]が表示されます。温度が設定値以下でスイッチがONします。  
※：設定値の変更中に30秒間無操作状態が続くと設定値が点滅状態になります。

## 機能の設定

### ■ファンクション選択モードとは

測定モードにてCSETボタンを2秒以上5秒未満押すと、メイン画面に[F□□]が表示されます。この[F□□]を表示し、それぞれの機能の設定を変更するモードを指します。  
ファンクション選択モード時にSETボタンを2秒以上押すと測定モードに戻ります。



UPあるいはDOWNボタンでファンクション番号を増減できます。目的のファンクション番号を表示させSETボタンを押します。  
※：サブ画面はファンクションの機能を示す表示と設定内容を交互に表示します。

### ■工場出荷時の設定

工場出荷時は次のように設定されています。本設定にて支障のない場合は、そのままご使用ください。設定を変更してご使用する場合は、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

#### ●[F 1] OUT1の設定項目について

項目	説明	工場出荷時の設定
出力モード	積算流量に対する出力ヒステリシスモード、ウインドコン(レータモード)、積算流量に対するスイッチ出力、積算ノイズ出力のいずれかを選択できます。	ヒステリシスモード
出力反転	スイッチ出力の正反転を設定することができます。	正転出力
設定値	スイッチ出力のON点またはOFF点を設定できます。	定格流量の50%
応答	応答の設定によりチャタリングを抑制することができます。	定格流量の5%
ONフィルター時間	スイッチ出力のON点フィルター時間を設定できます。	0.00秒
OFFフィルター時間	スイッチ出力のOFF点フィルター時間を設定できます。	0.00秒
表示色	メイン画面の表示色を選ぶことができます。	出力ON時：緑/出力OFF時：赤

#### ●[F 2] OUT2の設定項目について

項目	説明	工場出荷時の設定
出力モード	積算流量に対する出力ヒステリシスモード、ウインドコン(レータモード)、積算流量に対するスイッチ出力、積算ノイズ出力のいずれかを選択できます。	ヒステリシスモード
出力反転	スイッチ出力の正反転を設定することができます。	正転出力
設定値	スイッチ出力のON点またはOFF点を設定できます。	定格流量の50%
応答	応答の設定によりチャタリングを抑制することができます。	定格流量の5%
ONフィルター時間	スイッチ出力のON点フィルター時間を設定できます。	0.00秒
OFFフィルター時間	スイッチ出力のOFF点フィルター時間を設定できます。	0.00秒
表示色	メイン画面の表示色を選ぶことができます。	出力ON時：緑/出力OFF時：赤

#### ・温度センサ付の場合

項目	説明	工場出荷時の設定
出力モード	流体温度に対する出力ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード)のいずれかを選択できます。	ヒステリシスモード
出力反転	スイッチ出力の正反転を設定することができます。	反転出力
設定値	スイッチ出力のON点またはOFF点を設定できます。	50℃
応答	応答の設定によりチャタリングを抑制することができます。	5℃
ONフィルター時間	スイッチ出力のON点フィルター時間を設定できます。	0.00秒
OFFフィルター時間	スイッチ出力のOFF点フィルター時間を設定できます。	0.00秒
表示色	メイン画面の表示色を選ぶことができます。	出力ON時：緑/出力OFF時：赤

#### ●その他の設定項目について

項目	説明	工場出荷時の設定(△内は温度センサ付の場合)
[F 3] デジタルフィルタの設定	1秒	
[F 10] サブ画面の表示内容の選択	設定値を表示(流体温度を表示)	
[F 30] 積算保持機能	OFF(積算保持しません)	
[F 80] 電カモードの設定	設定されていません。(表示は点滅します)	
[F 81] 確証番号入力の設定	OFF	
[F 90] 全項目設定	OFF	
[F 98] 出力確認	OFF	
[F 99] 出力状態への復帰	OFF	

### ■サブ画面の表示内容について

測定モードにてUPまたはDOWNボタンを押すと、サブ画面の表示内容を一時的に切換えることができます。

※：切換えてから30秒後に自動的に[F 10]にて設定されている表示内容に復帰します。



OUT2の設定値、積算値は表示できません。(上記は16 L/minタイプの表示例です。)

## その他の設定

#### ○スナップショット機能

現在の流量/温度値をスイッチ出力ON/OFF点に設定することができます。設定値と応答を設定する際、UPとDOWNボタンを同時に1秒以上長押しするとサブ画面(右)の設定値が[-]と表示され、自動的に現在の流量/温度値に応じた値となります。

#### ○ピーク値/ボトム値表示機能

電源投入状態で最高(最低)流量/温度を検知して更新しています。測定モードにてUPまたはDOWNボタンを押してサブ画面に表示させることができます。

#### ○キーロック機能

上記設定を行う場合は、当社ホームページ(URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただく、もしくは、お買い上げいただいた販売店にお問合せください。

## 保守

### 停電や通電が強制的に遮断された場合の復帰方法

設定に關しては、停電以前の状態に保持されています。本製品の出力状態は、基本的に停電前からの状態で復帰しますが、ご使用の環境により変化する場合がありますので、ご使用設備全体の安全を確認した後、操作してください。

## 仕様

IODDファイルは、当社ホームページ (URL <http://www.smcworld.com>)からダウンロードできます。製品仕様に関する詳細なデータについては、製品カタログもしくは当社ホームページ (URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただけますのでご利用ください。

## 外形寸法図

各製品の外形寸法図に関する詳細なデータについては、製品カタログもしくは当社ホームページ (URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただけますのでご利用ください。

## トラブルシューティング

### ■エラー表示

エラー名称	表示	内容	処置方法
OUT1過電流エラー		スイッチ出力の負荷電流が最大値を超えています。	電源をOFFして、過電流が発生した原因を取除き、再度電源を投入してください。
OUT2過電流エラー		スイッチ出力の負荷電流が最大値を超えています。	
積算流量オーバー		流量が定格流量範囲の最大値の140%以上超過しています。	流量を範囲内に入れてください。
積算流量オーバー		積算流量範囲がオーバーしています。(流量レンジにより、小數点の位置が変わります。)	積算流量をリセットしてください。(SETとDOWNを1秒以上押しします。)
温度上限オーバー		流体温度が100℃を超えています。	流体温度を下げてください。
温度下限オーバー		流体温度が10℃以下に低くなっています。	流体温度を上げてください。
システムエラー		内部データエラーの表示、報告されます。	電源をOFFして、再度電源を投入してください。復帰しない場合は、当社での調査が必要となります。
温度センサ異常		温度センサが破損している可能性があります。	
バージョン不一致		マスタのIO-Linkバージョン不一致、マスタ/バージョンが1.0版の手不一致。	デバイスの設定、マスタのIO-Linkバージョンを合わせてください。

上記処置方法を行っても復帰しない場合や、上記以外のエラー表示が発生した場合には、当社での調査が必要となります。

トラブルシューティングに関する詳細なデータについては、当社ホームページ (URL <http://www.smcworld.com>)より詳細な資料を手入力いただけますのでご利用ください。

SMC株式会社 URL <http://www.smcworld.com>

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-837-838

© この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
© 2018 SMC Corporation All Rights Reserved

PF-08-QM0007